



環境放射線

令和5年度第2四半期

泊発電所周辺環境放射線監視結果報告書

令和5年12月

北 海 道

は じ め に

北海道及び北海道電力(株)は、泊発電所環境保全監視協議会が定めた「環境放射線監視及び温排水影響調査基本計画」に基づき、泊発電所周辺地域における環境放射線監視を実施しています。

令和5年度第2四半期(令和5年7月～令和5年9月)の環境放射線監視結果について、令和5年12月21日に開催された泊発電所環境保全監視協議会技術部会において取りまとめ、評価した結果、「泊発電所に起因する周辺環境の異常は認められなかった」とされました。

本報告書は、泊発電所環境保全監視協議会技術部会の評価を経て、令和5年度第2四半期の泊発電所周辺環境放射線監視結果として公表するものです。

目 次

環境放射線監視結果

1 調査概要	3
(1) 調査機関	3
(2) 調査期間	3
(3) 測定項目	3
(4) 測定方法	3
(5) 評価方法	3
2 調査結果	4
(1) 空間放射線等	4
ア 線量率	4
(ア) モニタリングステーション、モニタリングポスト及び気象観測局	4
(イ) モニタリングカー	7
イ 積算線量	8
ウ 放水口ポスト計数率	10
エ 排気筒モニタ計数率	10
(2) 環境試料中の放射能	11
ア 核種分析	11
(ア) ガンマ線放出核種	11
(イ) ストロンチウム-90	14
(ウ) トリチウム	15
イ 全ベータ放射能測定	16

発電所の運転状況

1 発電所の運転状況	19
2 放射性廃棄物の放出・保管状況	21

資料編

1 北海道実施分調査結果	
資料1-1 モニタリングステーション測定結果	27
資料1-2 モニタリングポスト測定結果	30
資料1-3 気象観測局測定結果	32
資料1-4 モニタリングカー測定結果（定点測定）	33
資料1-5 モニタリングカー測定結果（走行測定）	34

資料1-6	ガンマ線放出核種分析結果	36
資料1-7	ストロンチウム-90分析結果	42
資料1-8	トリチウム分析結果	42
資料1-9	全ベータ放射能測定結果	43

2 北海道電力実施分調査結果

資料2-1	モニタリングステーション測定結果	47
資料2-2	モニタリングポスト測定結果	50
資料2-3	気象観測局測定結果	54
資料2-4	モニタリングカー測定結果（定点測定）	55
資料2-5	モニタリングカー測定結果（走行測定）	56
資料2-6	放水口ポスト計数率測定結果	57
資料2-7	排気筒モニタ計数率測定結果	57
資料2-8	ガンマ線放出核種分析結果	58
資料2-9	ストロンチウム-90分析結果	62
資料2-10	トリチウム分析結果	62
資料2-11	全ベータ放射能測定結果	63

参 考

参考1	測定機器一覧	67
参考2	単位の表示及び測定値の取扱い	68
参考3	連続測定データの集計方法	69

付 図

付図1	空間放射線測定施設位置図	73
付図2-1	モニタリングカー定点測定地点図（北海道）	74
付図2-2	モニタリングカー走行測定地点図（北海道）	75
付図3-1	モニタリングカー定点測定地点図（北海道電力）	76
付図3-2	モニタリングカー走行測定地点図（北海道電力）	77
付図4	環境試料採取地点図	78

環境放射線監視結果

1 調査概要

- (1) 調査機関
北海道原子力環境センター
北海道電力株式会社
- (2) 調査期間
令和5年7月～令和5年9月（令和5年度 第2四半期）
- (3) 測定項目
測定項目及び調査地点数等は表1及び表2のとおりである。

表1 空間放射線等

測定項目		北海道		北海道電力	
		地点数	測定頻度	地点数	測定頻度
線量率	モニタリングステーション	5	10分値	5	10分値
	モニタリングポスト	3	10分値	8	10分値
	気象観測局	1	10分値	—	—
	モニタリングカー	26	四半期に1回	17	四半期に1回
	定点	3	四半期に1回	2	四半期に1回
	走行	3	四半期に1回	2	四半期に1回
積算線量		38	3か月積算値	30	3か月積算値
放水口ポスト計数率		—	—	2	10分値
排気筒モニタ計数率		—	—	3	10分値

表2 環境試料中の放射能

測定項目		北海道				北海道電力			
		核種分析			全ベータ放射能測定	核種分析			全ベータ放射能測定
		ガンマ線放出核種	ストロンチウム-90	トリチウム		ガンマ線放出核種	ストロンチウム-90	トリチウム	
陸上試料	大気中浮遊じん	15	—	—	45	15	—	—	45
	降下物	18	—	—	—	6	—	—	—
	陸水	7	1	7	—	3	—	3	—
	陸土	—	—	—	—	—	—	—	—
	農畜産物	17	3	—	—	6	—	—	—
海洋試料	指標植物	4	1	—	—	3	1	—	—
	海水	6	1	6	—	2	—	2	—
	海底土	—	—	—	—	—	—	—	—
	海産物	11	3	—	—	2	—	—	—
	指標海生生物	6	—	—	—	6	—	—	—
計		84	9	13	45	43	1	5	45

(注) 数字は検体数を示す。

- (4) 測定方法
泊発電所環境保全監視協議会技術部会が定めた「環境放射線監視測定方法」による。
- (5) 評価方法
泊発電所環境保全監視協議会技術部会が定めた「環境放射線監視結果及び温排水影響調査結果の評価方法」による。

2 調査結果

今四半期に実施した泊発電所周辺の環境放射線監視結果は、次のとおりである。

(1) 空間放射線等

モニタリングステーション等における線量率の測定、モニタリングカーによる線量率の測定、モニタリングポイント等における積算線量の測定、放水口ポスト及び排気筒における計数率の測定を実施した。

ア 線量率

(ア) モニタリングステーション、モニタリングポスト及び気象観測局


モニタリングステーション、モニタリングポスト及び気象観測局における線量率の測定結果の概要は、図1、表3-1及び表3-2のとおりである（資料1-1、1-2、1-3、2-1、2-2）。

今四半期の測定結果は、過去同一四半期の値と同程度であった。

各局における月ごとの平常の変動幅（「平均値」＋「標準偏差の3倍」）を超えたものについてその原因を検討した結果、いずれも降雨雪の影響等の自然界の変動によるものであった。

図1 線量率測定結果

モニタリングステーション等における今四半期の月平均値と過去の月平均値の範囲

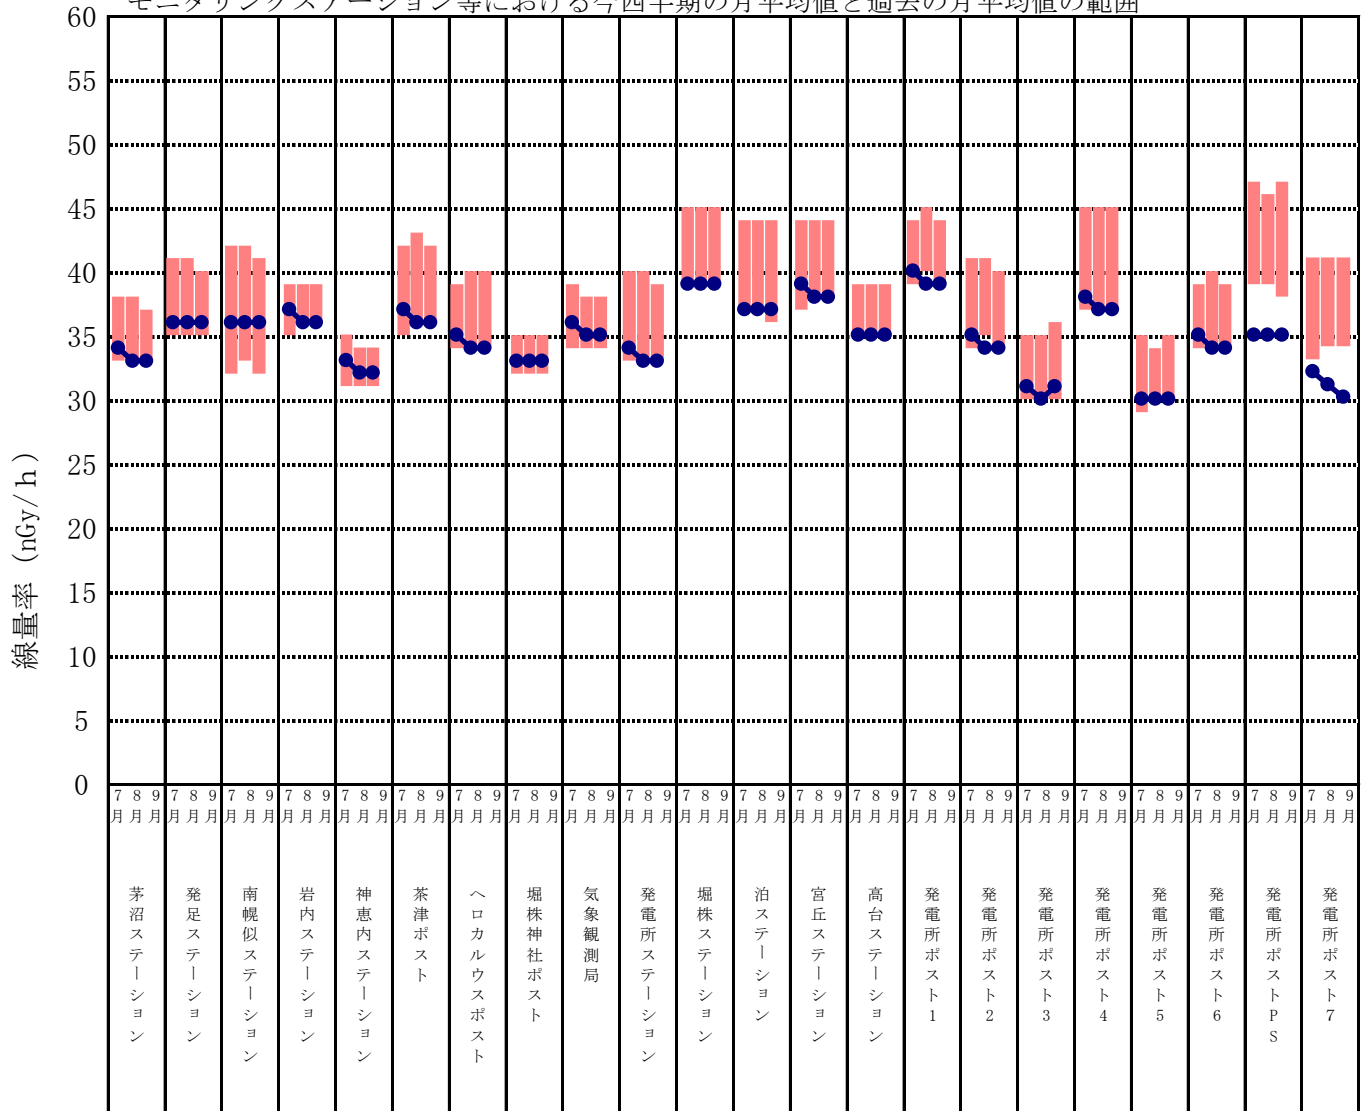

(注1) 気象観測局については、平成13年7月から測定を開始した。

(注2) 発電所ステーション及び発電所ポスト1～6及びP Sについては、昭和63年から測定を開始した。

(注3) 発電所ポスト7については、平成19年1月から測定を開始した(平成20年10月に電気工作物としての移設完了に伴い発電所ポスト7 Nから名称変更)。

(注4) 発電所ポストP Sについては、平成20年10月より、発電所ポスト7から名称変更した。

凡例 ● 今四半期の月別平均値
 ■ 過去の月別平均値の範囲

表3-1 線量率測定結果（北海道）

（単位：nGy/h）

測定地点	月	線量率			過去同一月の 平均値の範囲 (S61.9 ~ R05.3)	平常の 変動幅	平常の変動 幅を超えた 数 (%)	超えた原因		参考 過去同一月の 測定値(10分値) の範囲 (S61.9 ~ R05.3)
		平均値	最小値	最大値				降雨雪	その他	
茅沼 ステーション	7	34	30	76	33 ~ 38	45	76 (1.7)	76	0	30 ~ 99
	8	33	30	56	33 ~ 38	38	78 (1.7)	78	0	30 ~ 96
	9	33	31	50	33 ~ 37	38	92 (2.1)	92	0	31 ~ 78
発足 ステーション	7	36	32	65	35 ~ 41	44	100 (2.2)	100	0	31 ~ 81
	8	36	32	52	35 ~ 41	41	57 (1.3)	57	0	31 ~ 85
	9	36	33	46	35 ~ 40	41	86 (2.0)	86	0	30 ~ 81
南幌似 ステーション	7	36	32	68	32 ~ 42	46	82 (1.8)	82	0	29 ~ 96
	8	36	31	54	33 ~ 42	41	96 (2.2)	96	0	29 ~ 76
	9	36	33	54	32 ~ 41	42	103 (2.4)	103	0	29 ~ 81
岩内 ステーション	7	37	34	73	35 ~ 39	45	62 (1.4)	62	0	31 ~ 80
	8	36	33	51	36 ~ 39	40	71 (1.6)	71	0	33 ~ 81
	9	36	34	49	36 ~ 39	41	99 (2.3)	99	0	33 ~ 81
神恵内 ステーション	7	33	30	64	31 ~ 35	42	94 (2.1)	94	0	28 ~ 105
	8	32	30	48	31 ~ 34	37	93 (2.1)	93	0	27 ~ 83
	9	32	30	52	31 ~ 34	37	98 (2.3)	98	0	29 ~ 67
茶津 ポスト	7	37	34	76	35 ~ 42	47	78 (1.7)	78	0	23 ~ 96
	8	36	34	57	36 ~ 43	41	87 (1.9)	87	0	33 ~ 104
	9	36	34	51	36 ~ 42	41	82 (1.9)	82	0	33 ~ 88
ハロカルウス ポスト	7	35	31	78	34 ~ 39	47	85 (1.9)	85	0	31 ~ 96
	8	34	31	53	34 ~ 40	39	87 (1.9)	87	0	31 ~ 102
	9	34	32	49	34 ~ 40	39	111 (2.6)	111	0	31 ~ 95
堀株神社 ポスト	7	33	30	74	32 ~ 35	44	78 (1.7)	78	0	29 ~ 90
	8	33	30	50	32 ~ 35	38	71 (1.6)	71	0	29 ~ 98
	9	33	30	46	32 ~ 35	38	93 (2.2)	93	0	28 ~ 89
気象 観測局	7	36	32	81	34 ~ 39	48	82 (1.8)	82	0	31 ~ 83
	8	35	32	52	34 ~ 38	41	76 (1.7)	76	0	31 ~ 107
	9	35	32	53	34 ~ 38	41	82 (1.9)	82	0	31 ~ 92

(注1) 測定値は10分値である。

(注2) 「平常の変動幅」欄の値は、「月平均値」+「標準偏差の3倍」の値であり、測定値がこの値以下であれば一般的に平常の変動の範囲内とされている。

(注3) 気象観測局については、平成13年7月から測定を開始した。

表3-2 線量率測定結果（北海道電力）

（単位：nGy/h）

測定地点	月	線量率			過去同一月の 平均値の範囲 (S61.9 ~ R05.3)	平常の 変動幅	平常の変動 幅を超えた 数(%)	超えた原因		参 考 過去同一月の 測定値(10分値) の 範 囲 (S61.9 ~ R05.3)
		平均値	最小値	最大値				降雨雪	その他	
発電所 ステーション	7	34	31	71	33 ~ 40	44	91 (2.0)	91	0	30 ~ 98
	8	33	31	48	33 ~ 40	37	85 (1.9)	85	0	31 ~ 95
	9	33	31	45	33 ~ 39	37	105 (2.5)	105	0	31 ~ 87
堀 株 ステーション	7	39	36	75	39 ~ 45	49	83 (1.9)	83	0	36 ~ 96
	8	39	36	53	39 ~ 45	44	69 (1.6)	69	0	36 ~ 95
	9	39	36	51	39 ~ 45	44	81 (1.9)	81	0	36 ~ 86
泊 ステーション	7	37	34	72	37 ~ 44	47	77 (1.7)	77	0	34 ~ 104
	8	37	34	52	37 ~ 44	42	64 (1.4)	64	0	34 ~ 87
	9	37	34	53	36 ~ 44	42	79 (1.8)	79	0	34 ~ 78
宮 丘 ステーション	7	39	36	76	37 ~ 44	49	83 (1.9)	83	0	34 ~ 101
	8	38	36	51	38 ~ 44	43	76 (1.7)	76	0	35 ~ 119
	9	38	36	53	38 ~ 44	43	95 (2.2)	95	0	35 ~ 98
高 台 ステーション	7	35	32	74	35 ~ 39	43	74 (1.7)	74	0	32 ~ 85
	8	35	33	51	35 ~ 39	39	71 (1.6)	71	0	32 ~ 78
	9	35	33	50	35 ~ 39	40	104 (2.4)	104	0	32 ~ 91
発電所 ポスト1	7	40	36	77	39 ~ 44	50	71 (1.6)	71	0	36 ~ 93
	8	39	36	55	40 ~ 45	44	78 (1.8)	78	0	37 ~ 93
	9	39	37	53	39 ~ 44	44	80 (1.9)	80	0	36 ~ 84
発電所 ポスト2	7	35	32	80	34 ~ 41	47	84 (1.9)	84	0	32 ~ 105
	8	34	32	57	35 ~ 41	39	106 (2.4)	106	0	32 ~ 100
	9	34	32	50	34 ~ 40	40	87 (2.0)	87	0	32 ~ 82
発電所 ポスト3	7	31	28	70	30 ~ 35	42	73 (1.6)	73	0	28 ~ 94
	8	30	28	48	30 ~ 35	35	77 (1.7)	77	0	28 ~ 95
	9	31	28	43	30 ~ 36	36	73 (1.7)	73	0	28 ~ 73
発電所 ポスト4	7	38	35	76	37 ~ 45	48	77 (1.7)	77	0	34 ~ 106
	8	37	35	56	37 ~ 45	41	91 (2.1)	91	0	34 ~ 141
	9	37	35	48	37 ~ 45	41	99 (2.3)	99	0	28 ~ 88
発電所 ポスト5	7	30	28	64	29 ~ 35	39	100 (2.2)	100	0	27 ~ 91
	8	30	28	46	30 ~ 34	35	60 (1.4)	60	0	27 ~ 88
	9	30	28	42	30 ~ 35	35	76 (1.8)	76	0	28 ~ 78
発電所 ポスト6	7	35	32	66	34 ~ 39	43	78 (1.7)	78	0	32 ~ 81
	8	34	32	48	34 ~ 40	38	67 (1.5)	67	0	32 ~ 82
	9	34	32	45	34 ~ 39	38	101 (2.4)	101	0	32 ~ 71
発電所 ポストP S	7	35	32	58	39 ~ 47	41	76 (1.7)	76	0	36 ~ 97
	8	35	33	49	39 ~ 46	39	57 (1.3)	57	0	36 ~ 90
	9	35	33	44	38 ~ 47	38	100 (2.3)	100	0	35 ~ 95
発電所 ポスト7	7	32	30	69	33 ~ 41	41	72 (1.6)	72	0	31 ~ 69
	8	31	29	42	34 ~ 41	34	72 (1.6)	72	0	32 ~ 75
	9	30	28	39	34 ~ 41	34	73 (1.7)	73	0	32 ~ 73

(注1) 測定値は10分値である。

(注2) 「平常の変動幅」欄の値は、「月平均値」+「標準偏差の3倍」の値であり、測定値がこの値以下であれば一般的に平常の変動の範囲内とされている。

(注3) 発電所ステーション及び発電所ポスト1~6及びP Sについては、昭和63年10月から測定を開始した。

(注4) 発電所ポスト7については、平成19年1月から測定を開始した(平成20年10月に電気工作物としての移設完了に伴い発電所ポスト7Nから名称変更)。

(注5) 発電所ポストP Sについては、平成20年10月より、発電所ポスト7から名称変更した。

(イ) モニタリングカー

モニタリングカーを用いて、サーベイポイントにおける線量率の定点測定及びサーベイルートにおける線量率の走行測定を実施した。

a 定点測定

定点測定結果の概要は、表4-1、4-2のとおりである（資料1-4、2-4）。今四半期の測定結果は、過去同一四半期の測定値と概ね同程度であった。

表4-1 定点測定結果（北海道）

（単位：nGy/h）

区分	測定期間	線量率	過去同一四半期の測定値の範囲 (R04.7 ~ R05.3)
北海道	5.7.21 ~ 5.9.22	60 ~ 76	63~85 (30~42)

（注1） 測定値は10分値である。

（注2） 定点測定については昭和61年9月から測定を開始し、北海道はモニタリングカーを令和4年度第2四半期に、検出器を車上に設置するものから車内に設置するものに更新しており、検出器の位置及び高さを変更している。なお、車内の実測値を車内外補正係数で補正している（「過去同一四半期の測定値の範囲」欄の括弧内の値は旧モニタリングカーによるものである）。

表4-2 定点測定結果（北海道電力）

（単位：nGy/h）

区分	測定期間	線量率	過去同一四半期の測定値の範囲 (S61.9 ~ R05.3)
北海道電力	5.8.22 ~ 5.8.23	27 ~ 36	27 ~ 43

（注1） 測定値は10分値である。

（注2） 北海道電力のモニタリングカーは検出器を車上に設置し測定している。

b 走行測定

走行測定結果の概要は、表5-1、5-2のとおりである（資料1-5、2-5）。今四半期の測定結果は、過去同一四半期の測定値と概ね同程度であった。

表5-1 走行測定結果（北海道）

（単位：nGy/h）

区分	サーベイルート	ルート名	測定日	線量率	過去同一四半期の測定値の範囲 (R04.7 ~ R05.3)
北海道	小沢・老古美分岐 ~ 神恵内ステーション前	A	5.7.26	35 ~ 152	38 ~ 178 (19 ~ 121)
	壁坂交差点 ~ 道道ワビダグイ古平線宮丘奥	B	5.7.26	42 ~ 93	43 ~ 104 (18 ~ 45)
	共和中学校前交差点 ~ 幌内橋	C	5.7.24	43 ~ 90	33 ~ 107 (24 ~ 43)

（注1） 走行測定は12秒値である（走行速度は約30km/hである）。

（注2） 走行測定については昭和61年9月から測定を開始し、北海道は平成25年度第1四半期から測定値を12秒値とした。

（注3） 北海道はモニタリングカーを令和4年度第2四半期に、検出器を車上に設置するものから車内に設置するものに更新しており、検出器の位置及び高さを変更している。なお、車内の実測値を車内外補正係数で補正している（「過去同一四半期の測定値の範囲」欄の括弧内の値は旧モニタリングカーによるものである。）

表5-2 走行測定結果（北海道電力）

（単位：nGy/h）

区分	サーベイルート	ルート名	測定日	線量率	過去同一四半期の測定値の範囲 (H06.7 ~ R05.3)
北海道電力	神恵内ステーション前 ~ 大曲交差点 ~ 島野会館	I	5.7.26	21 ~ 109	10 ~ 131
	旧岩内町役場前 ~ 道道ワビダグイ古平線宮丘奥	II	5.7.26	21 ~ 36	11 ~ 48

（注1） 走行測定は12秒値である（走行速度は約30km/hである）。

（注2） 走行測定については昭和61年9月から測定を開始し、北海道電力は平成6年度第2四半期から測定値を12秒値とした。

（注3） 北海道電力のモニタリングカーは検出器を車上に設置し測定している。

イ 積算線量

モニタリングステーション、モニタリングポスト及びモニタリングポイントにおける3か月積算線量の測定結果は、表6-1及び表6-2のとおりである。

今四半期の測定結果は、過去の同一四半期の測定値と同程度であった。

表6-1 積算線量測定結果（北海道）

（単位：mG y/92日）

施設区分	測定地点	記号	積算線量	過去同一四半期の測定値の範囲	
				(H19.4)	～ R05.3)
モニタリングステーション	茅沼ステーション	HMS-1	0.12	0.11	～ 0.12
	登足	HMS-2	0.12	0.12	～ 0.13
	南幌	HMS-3	0.12	0.11	～ 0.13
	岩内	HMS-4	0.12	0.12	～ 0.13
	神恵内	HMS-5	0.11	0.11	～ 0.12
モニタリングポスト	茶津ポスト	HPO-1	0.12	0.11	～ 0.12
	ハロカルウス	HPO-2	0.12	0.12	～ 0.13
	堀株神社	HPO-3	0.11	0.11	～ 0.12
モニタリングポイント	茶津ノ沢ポイント	HPI-1	0.11	0.11	～ 0.12
	渋井	HPI-2	0.12	0.12	～ 0.13
	山ノ上A	HPI-3	0.13	0.12	～ 0.13
	山ノ上B	HPI-4	0.12	0.11	～ 0.12
	泊村むつみ荘	HPI-6	0.14	0.13	～ 0.14
	泊村アイスセンター	HPI-7	0.13	0.13	～ 0.14
	照岸	HPI-8	0.12	0.11	～ 0.12
	もいわ荘	HPI-9	0.13	0.13	～ 0.14
	北海道原子力環境センター	HPI-10	0.12	0.12	～ 0.13
	柏木	HPI-11	0.12	0.12	～ 0.13
	旧一	HPI-12	0.12	0.12	～ 0.13
	下梨一	HPI-13	0.12	0.12	～ 0.13
	ビシャムナイ会館	HPI-14	0.14	0.13	～ 0.14
	はまなす幼児センター	HPI-15	0.12		0.12
	水稲共同育苗施設	HPI-16	0.13	0.13	～ 0.14
	梨更	HPI-17	0.12	0.11	～ 0.12
	東ヤチナイ	HPI-18	0.13		0.13
	瑞穂	HPI-19	0.11	0.10	～ 0.11
	リヤムナイ三	HPI-20	0.13	0.13	～ 0.14
	老古美会館	HPI-21	0.13	0.13	～ 0.14
	共和高校	HPI-22	0.12		0.12
	水松沢	HPI-23	0.14	0.13	～ 0.14
	前田地区寿の家	HPI-24	0.13	0.13	～ 0.14
	湧別会館	HPI-25	0.13	0.12	～ 0.13
	国富駐在所	HPI-26	0.12	0.11	～ 0.12
	ふれあいセンター	HPI-27	0.12	0.12	～ 0.13
	島野会館	HPI-29	0.13	0.12	～ 0.14
	岩内町地場産業サポートセンター	HPI-30	0.12		0.12
	西陵小学校	HPI-31	0.12		0.12
	岩内町デイサービスセンター	HPI-33	0.13	0.12	～ 0.13

(注1) 岩内町地場産業サポートセンター（HPI-30）については、平成18年4月から測定を開始した。

(注2) 積算線量については、昭和61年9月から測定を開始し、平成19年4月より熱ルミネセンス線量計(TLD)から蛍光ガラス線量計(RPLD)に変更した。

(注3) 西陵小学校（HPI-31）については、平成19年4月から測定を開始した。

(注4) 過去の測定値の範囲は、平成19年10月から平成20年3月まで実施した、RPLDへの測定機器変更に際しての、並行測定結果が含まれている。

(注5) 岩内町デイサービスセンター（HPI-33）については、岩内町特別養護老人ホーム（HPI-32）の代替地点として平成24年4月から測定を開始した。

(注6) 共和高校（HPI-22）及び国富駐在所（HPI-26）については、平成25年10月に同一敷地内で移設し、測定を開始した。

表6-2 積算線量測定結果（北海道電力）

（単位：mG y/92日）

施設区分	測定地点	記号	積算線量	過去同一四半期の測定値の範囲		
				(H19.10	～	R05.3)
モニタリング ステーション	発電所ステーション	EMS-1	0.12	0.12	～	0.13
	堀株	EMS-2	0.13	0.13	～	0.14
	泊	EMS-3	0.12	0.12	～	0.13
	宮丘	EMS-4	0.13	0.13	～	0.14
	高台	EMS-5	0.12	0.12	～	0.13
モニタリング ポスト	発電所ポスト 1	EPO-1	0.13	0.13	～	0.14
	〃 2	EPO-2	0.12	0.12	～	0.13
	〃 3	EPO-3	0.11	0.11	～	0.12
	〃 4	EPO-4	0.13	0.13	～	0.14
	〃 5	EPO-5	0.11	0.11	～	0.12
	〃 6	EPO-6	0.12	0.12	～	0.13
	〃 PS	EPO-PS	0.12	0.13	～	0.14
モニタリング ポイント	洪井会館ポイント	EPI-1	0.13	0.13	～	0.14
	大雄寺	EPI-2	0.13	0.13	～	0.15
	泊中学校	EPI-3	0.12	0.11	～	0.13
	泊村むつみ荘	EPI-4	0.14	0.14	～	0.15
	泊村アイスセンター	EPI-5	0.13	0.13	～	0.14
	盃児童公園	EPI-6	0.12	0.12	～	0.13
	柏木	EPI-7	0.11	0.11	～	0.13
	北辰小学校	EPI-8	0.12	0.12	～	0.13
	ビシャムナイ会館	EPI-9	0.14	0.13	～	0.14
	はまなす幼児センター	EPI-10	0.12	0.12	～	0.13
	宮丘奥	EPI-11	0.14	0.14	～	0.15
	東ヤチナイ	EPI-12	0.13	0.13	～	0.14
	発足出張所	EPI-13	0.12	0.12	～	0.13
	浜中	EPI-14	0.14	0.13	～	0.14
	リヤムナイ三	EPI-15	0.13	0.13	～	0.14
	共和高校	EPI-16	0.12	0.12	～	0.13
	神恵内小学校	EPI-17	0.12	0.12	～	0.13

- (注1) 発電所ステーション及び発電所ポスト1～6及びPSについては、昭和63年10月から測定を開始した。
- (注2) 発電所ポスト7については、平成19年1月から測定を開始した（平成20年10月に電気工作物としての移設完了に伴い発電所ポスト7Nから名称変更）。
- (注3) 過去の測定値の範囲は、平成19年10月から平成20年3月まで実施した、RPLDへの測定機器変更に際しての、並行測定結果が含まれている。
- (注4) 積算線量については、昭和61年9月から測定を開始し、平成20年4月より熱ルミネセンス線量計(TLD)から蛍光ガラス線量計(RPLD)に変更した。
- (注5) 発電所ポストPSについては、平成20年10月より、発電所ポスト7から名称変更した。
- (注6) 共和高校（EPI-16）については、平成25年10月に同一敷地内で移設し、測定を開始した。

ウ 放水口ポスト計数率

放水口ポストにおける計数率測定結果の概要は、表7のとおりである（資料2-6）。

表7 放水口ポスト計数率測定結果（北海道電力）

（単位：c p m）

施設区分	設置場所	月	計数率			平常の変動幅	平常の変動幅を超えた数 (%)	超えた原因		過去の平均値	一ヶ月の範囲
			平均値	最小値	最大値			降雨雪	その他		
放水口ポスト	1・2号機放水池	7	218	196	287	236	22 (0.8)	22	0	215 ~ 226	
		8	218	199	356	238	26 (0.6)	26	0		
		9	221	203	280	241	54 (1.3)	54	0		
	3号機放水池	7	252	232	331	273	39 (0.9)	39	0	246 (247~266)	
		8	254	234	290	273	13 (0.4)	13	0	246 (247~258)	
		9	239	219	322	259	24 (0.6)	24	0	248 (246~251)	

(注1) 測定値は10分値である。

(注2) 「平常の変動幅」欄の値は、「月平均値」+「標準偏差の3倍」の値であり、測定値がこの値以下であれば一般的に平常の変動の範囲内とされている。

(注3) 1・2号機放水池については、昭和63年10月から測定を開始し、令和元年12月から現検出器で測定している。

(注4) 3号機放水池については、平成21年1月から測定を開始し、令和3年11月から現検出器で測定している（「過去同一月の平均値の範囲」欄の括弧内の値は旧検出器によるものである）。

(注5) 3号機放水ピット改造工事に伴い、令和5年4月1日から3号機の排水先を順次1・2号機放水池へ変更したため、1・2号機放水池の測定結果には3号機からの排水も含まれている。一方、排水先の切換えが完了した4月25日以降は3号機放水池には発電所からの排水は流入しておらず、放水池に滞留している水を測定している。

(注6) 計数率の平均値は検出器の更新により「過去同一月の平均値の範囲」から外れる場合がある。

エ 排気筒モニタ計数率

排気筒モニタにおける計数率測定結果の概要は、表8のとおりである（資料2-7）。

表8 排気筒モニタ計数率測定結果（北海道電力）

（単位：c p m）

施設区分	設置場所	月	計数率			過去の測定値の範囲
			平均値	最小値	最大値	
排気筒モニタ	1号機主排気筒	7	373	344	399	349 ~ 408
		8	372	352	394	
		9	372	349	395	
	2号機主排気筒	7	395	370	419	371 ~ 429
		8	394	374	417	
		9	394	372	419	
	3号機排気筒	7	381	356	404	358 ~ 407
		8	379	356	403	
		9	380	356	404	

(注1) 測定値は10分値である。

(注2) 1号機主排気筒については、平成12年4月から伝送を開始し、令和元年6月から現検出器で測定している。

(注3) 2号機主排気筒については、平成12年4月から伝送を開始し、令和3年9月から現検出器で測定している。

(注4) 3号機排気筒については、平成21年1月から測定を開始し、令和4年2月から現検出器で測定している。

(2) 環境試料中の放射能

環境試料中の放射能は、ガンマ線放出核種、ストロンチウム-90 及びトリチウムの核種分析並びに全ベータ放射能測定について実施した。

ア 核種分析

(ア) ガンマ線放出核種

ゲルマニウム半導体検出装置を用いたガンマ線放出核種分析は、23 種類 127 検体について実施しており、分析結果の概要は、図 2 及び表 9 に示すとおりである（資料 1-6、2-8）。

今四半期は、農畜産物、海水及び海産物から、過去に行われた核爆発実験や旧ソ連チェルノブイリ（チェルノブイル）原子力発電所事故等の影響によるものと考えられる人工核種のセシウム-137 が検出されたが、測定結果は過去の測定値の範囲内であった。

図 2 ガンマ線放出核種分析結果 (Cs-137)

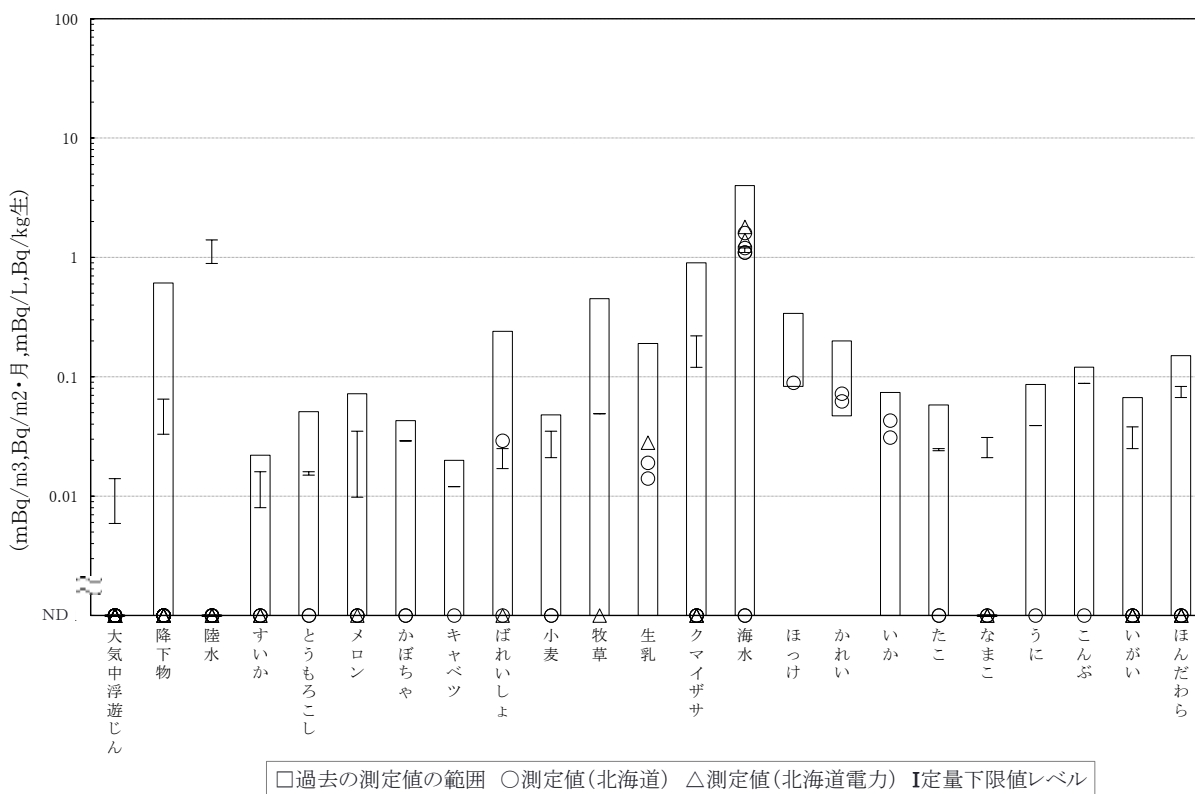


表9 ガンマ線放出核種分析結果

(1) 陸上試料

試料の種類名		単位	検出された人工核種	北海道		北海道電力		過去の測定値の範囲 (H3.4～R5.3)
				検体数	測定値	検体数	測定値	
陸	大気中浮遊じん	mBq/m ³	無	15		15		ND
	降下物	Bq/m ² ・月	無	18		6		ND～0.61
	陸水	mBq/L	無	7		3		ND
	陸土	Bq/kg 乾土	—	—	—	—	—	ND～51
上 試 産 物 料	農 畜 産 物	玄米	—	—	—	—	—	ND～0.17
		すいか	無	3		2		ND～0.022
		とうもろこし	無	2		—	—	ND～0.051
		メロン	無	3		1		ND～0.072
		かぼちゃ	無	2		—	—	ND～0.043
		いちご	—	—	—	—	—	ND～0.019
		アスパラガス	—	—	—	—	—	ND～0.051
		ブロッコリー	—	—	—	—	—	ND～0.063
		キャベツ	無	1		—	—	ND～0.020
		大根葉	—	—	—	—	—	ND～0.044
		ばれいしょ	Cs-137	2	ND～0.029	1	ND	ND～0.24
		だいこん	—	—	—	—	—	ND～0.031
		小麦	無	2		—	—	ND～0.048
	牧草	無	—	—	1		ND～0.45	
生乳	Cs-137	2	0.014～0.019	1	0.028	ND～0.19		
指標植物	クマイザサ	無	4		3		ND～0.90	

(注1) 「ND」は「検出されず」を、「空欄」は「人工核種が検出されていないこと」を、「—」は「測定せず」を表す。

(注2) 「過去の測定値の範囲」は、平成23年3月～平成28年3月の期間を除いている。

(注3) 「過去の測定値の範囲」は、特に核種の記載のないものについてはCs-137を表す。

(注4) 「ブロッコリー」及び「小麦」は、平成18年8月の基本計画の改正に伴い、平成19年度から測定を開始。

(2) 海洋試料

試料の種類名		単位	検出された人工核種	北海道		北海道電力		過去の測定値の範囲 (H3.4～R5.3)	
				検体数	測定値	検体数	測定値		
海	海水	mBq/L	Cs-137	6	ND～1.6	2	1.4～1.8	ND～4.0	
	海底土	Bq/kg 乾土	—	—	—	—	—	ND～1.3	
洋	海産物	Bq/kg 生	さけ	—	—	—	—	ND～0.12	
			ひらめ	—	—	—	—	0.090～0.19	
			すけとうだら	—	—	—	—	0.055～0.30	
			ほっけ	Cs-137	1	0.089	—	—	0.083～0.34
			かれい	Cs-137	2	0.062～0.072	—	—	0.047～0.20
			そい	—	—	—	—	—	ND～0.18
			あぶらこ	—	—	—	—	—	0.074～0.25
			いかなご	—	—	—	—	—	0.065～0.20
			いか	Cs-137	2	0.031～0.043	—	—	ND～0.074
			たこ	無	2		—	—	ND～0.058
			なまこ	無	2		2		ND
			うに	無	1		—	—	ND～0.086
			あわび	—	—	—	—	—	ND～0.046
			ほたて	—	—	—	—	—	ND～0.047
			わかめ	—	—	—	—	—	ND～0.065
			こんぶ	無	1		—	—	ND～0.12
指標 海生生物	いがい	無	3		3		ND～0.067		
	ほんだわら	無	3		3		ND～0.15		

(注1) 「ND」は「検出されず」を、「空欄」は「人工核種が検出されていないこと」を、「—」は「測定せず」を表す。

(注2) 「過去の測定値の範囲」は、平成23年3月～平成28年3月の期間を除いている。

(注3) 「過去の測定値の範囲」は、特に核種の記載のないものについてはCs-137を表す。

(注4) 「さけ」及び「ひらめ」は、平成8年7月の基本計画の改正に伴い、平成9年度から測定を開始。

(イ) ストロンチウム-90

ストロンチウム-90 分析は、農畜産物、海産物など 8 種類 10 検体について実施しており、分析結果の概要は、表 10 及び図 3 のとおりである（資料 1-7、2-9）。

今四半期は、陸水、農畜産物及び指標植物から、過去に行われた核爆発実験や旧ソ連チョルノービリ（チェルノブイル）原子力発電所事故等の影響によるものと考えられるストロンチウム-90 が検出されたが、測定結果は過去の測定値の範囲内であった。

表 10 ストロンチウム-90 分析結果


試料の種類名		単位	北海道		北海道電力		過去の測定値の範囲 (H3.4 ~ R5.3)		
			検体数	測定値	検体数	測定値			
陸 上 試 料	陸水		mBq/L	1	0.68	—	—	ND~4.0	
	陸土		Bq/kg 乾土	—	—	—	—	ND~4.1	
	農畜産物	玄米		Bq/kg 生	—	—	—	—	ND~0.093
		キャベツ			1	0.029	—	—	ND~0.50
		生乳			2	ND	—	—	ND~0.099
	指標植物	クマイザサ		1	3.4	1	3.6	0.67~8.3	
海 洋 試 料	海水		mBq/L	1	ND	—	—	ND~3.7	
	海底土		Bq/kg 乾土	—	—	—	—	ND	
	海産物	ほっけ		Bq/kg 生	—	—	—	—	ND
		かれい			1	ND	—	—	ND~0.15
		たこ			1	ND	—	—	ND~0.091
		ほたて			—	—	—	—	ND
		わかめ			—	—	—	—	ND~0.13
こんぶ		1	ND		—	—	ND		

(注1) 「ND」は「検出されず」を、「—」は「測定せず」を表す。

(注2) 「過去の測定値の範囲」は、平成 23 年 3 月～平成 28 年 3 月の期間を除いている。

(注3) 「ほっけ」及び「たこ」は、平成 8 年 7 月の基本計画の改正に伴い、平成 9 年度から測定を開始。

図3 ストロンチウム-90 分析結果

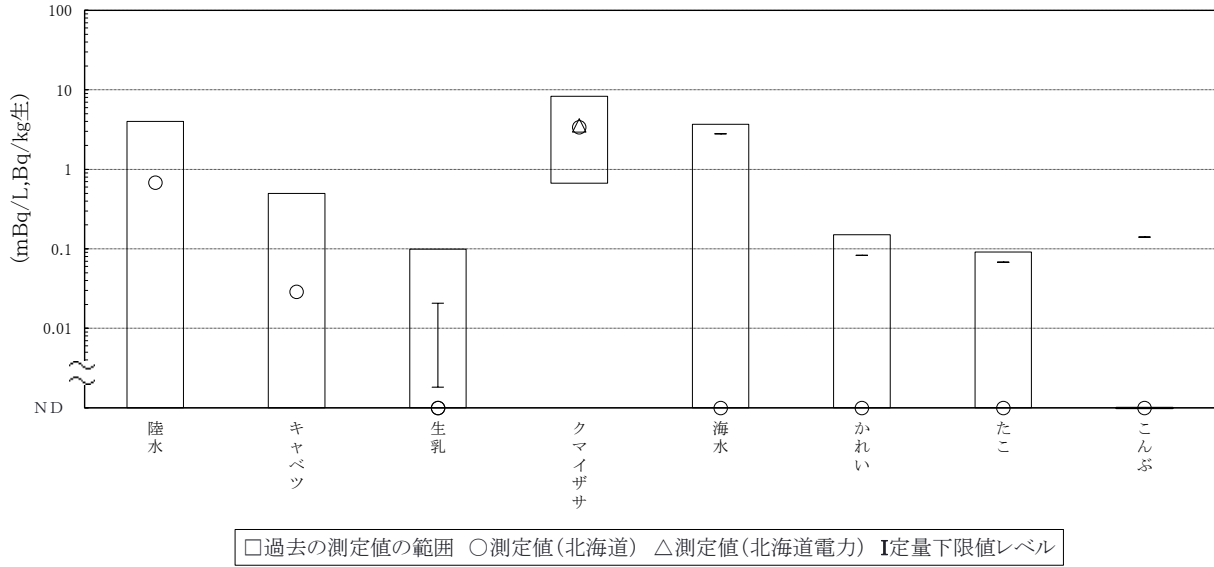

(ウ) トリチウム

トリチウム分析は、陸水及び海水あわせて 18 検体について実施した。分析結果の概要は表 11 及び図 4 のとおりであり、過去の測定値の範囲内であった（資料 1 - 8、2 - 10）。

表 11 トリチウム分析結果


(単位: Bq/L)

試料の種類名	北海道		北海道電力		過去の測定値の範囲 (H3.4 ~ R5.3)
	検体数	測定値	検体数	測定値	
陸水	7	ND~0.29	3	ND~0.74	ND~4.1
河川水	2	0.20~0.21	-	-	ND~1.8
水道水	4	ND~0.29	3	ND~0.74	ND~4.1
地下水	1	0.19	-	-	ND~2.0
海水	6	ND	2	ND	ND~7.2

(注1) 「ND」は「検出されず」を、「-」は「測定せず」を表す。

(注2) 「過去の測定値の範囲」は、平成 23 年 3 月~平成 28 年 3 月の期間を除いている。

図4 トリチウム分析結果

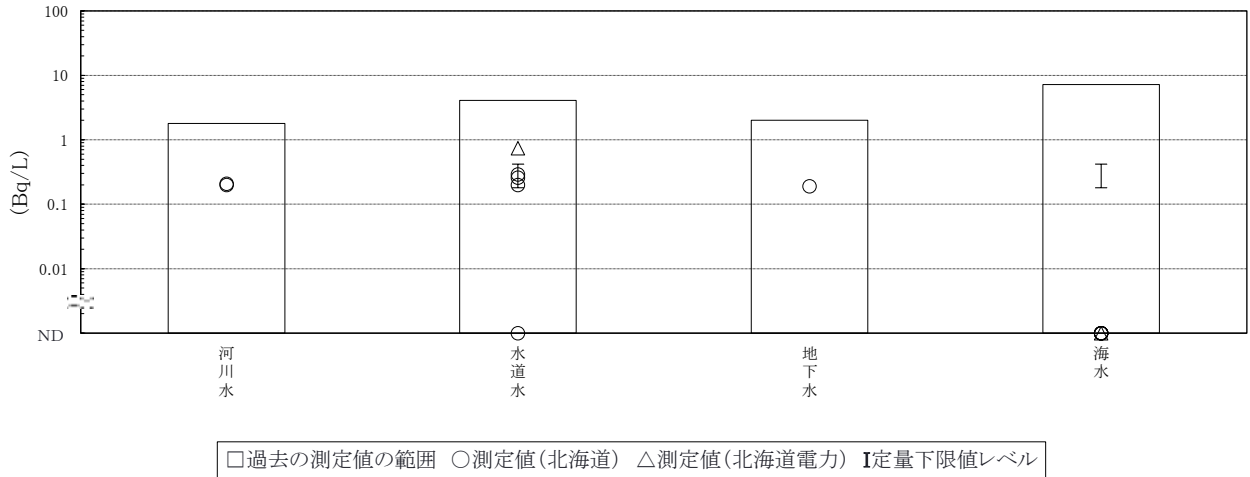

イ 全ベータ放射能測定

全ベータ放射能測定は、大気中浮遊じん 90 検体について実施した。測定結果の概要は表 12 及び図 5 のとおりであり、過去の測定値の範囲内であった。(資料 1-9、2-11)。

表 12 全ベータ放射能測定結果


(単位:mBq/m³)

試料の種類名	測定月	北海道		北海道電力		過去の測定値の範囲 (H3.4~R5.3)
		検体数	測定値	検体数	測定値	
大気中浮遊じん	7	15	0.32~0.64	15	0.37~0.72	0.065~2.6
	8	15	0.15~0.44	15	0.20~0.51	
	9	15	0.58~0.72	15	0.68~0.81	

(注1) 平成8年7月の基本計画の改正に伴い、平成9年度から採取頻度を月3回に変更。

(注2) 「過去の測定値の範囲」は、平成23年3月~平成28年3月の期間を除いている。

図5 全ベータ放射能測定結果(茅沼、発電所ステーションの大気中浮遊じん)

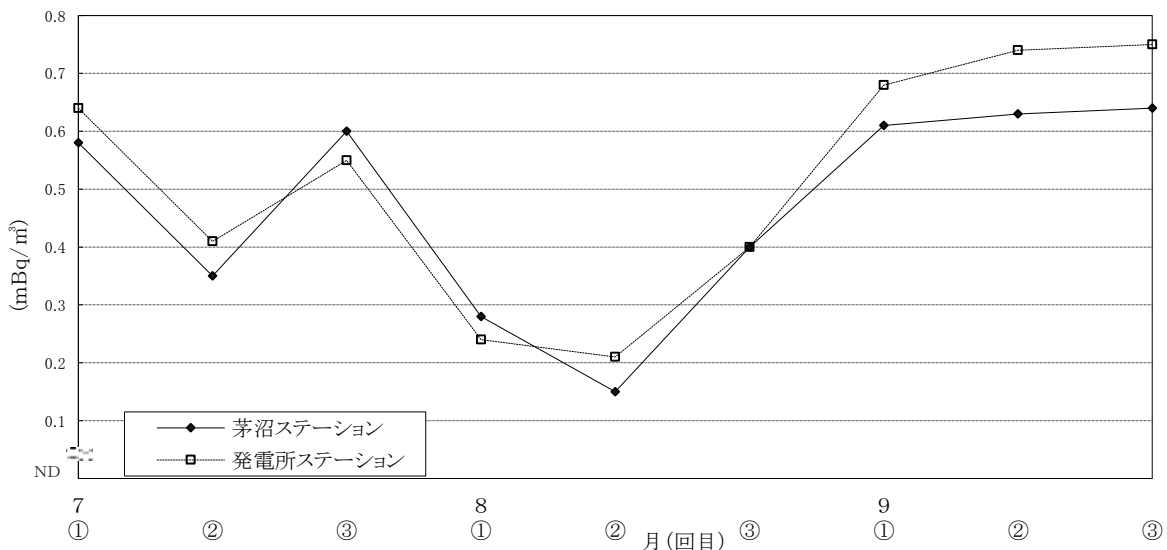

発電所の運転状況

1 発電所の運転状況

項 目		7月	8月	9月	第2四半期
1 号 機	発 電 時 間 (hr:min)	0:00	0:00	0:00	0:00
	平 均 電 力 (10 ³ kW)	0	0	0	0
	最 大 電 力 (10 ³ kW)	0	0	0	0
	発 電 電 力 量 (10 ³ kWh)	0	0	0	0
	時 間 稼 働 率 (%)	0.0	0.0	0.0	0.0
	設 備 利 用 率 (%)	0.0	0.0	0.0	0.0
2 号 機	発 電 時 間 (hr:min)	0:00	0:00	0:00	0:00
	平 均 電 力 (10 ³ kW)	0	0	0	0
	最 大 電 力 (10 ³ kW)	0	0	0	0
	発 電 電 力 量 (10 ³ kWh)	0	0	0	0
	時 間 稼 働 率 (%)	0.0	0.0	0.0	0.0
	設 備 利 用 率 (%)	0.0	0.0	0.0	0.0
3 号 機	発 電 時 間 (hr:min)	0:00	0:00	0:00	0:00
	平 均 電 力 (10 ³ kW)	0	0	0	0
	最 大 電 力 (10 ³ kW)	0	0	0	0
	発 電 電 力 量 (10 ³ kWh)	0	0	0	0
	時 間 稼 働 率 (%)	0.0	0.0	0.0	0.0
	設 備 利 用 率 (%)	0.0	0.0	0.0	0.0


(注)

$$\text{平均電力} = \frac{\text{発電電力量}}{\text{暦時間}}$$


$$\text{時間稼働率} = \frac{\text{発電時間}}{\text{暦時間}} \times 100$$

$$\text{設備利用率} = \frac{\text{発電電力量}}{\text{定格電気出力} \times \text{暦時間}} \times 100$$


泊発電所1号機運転工程

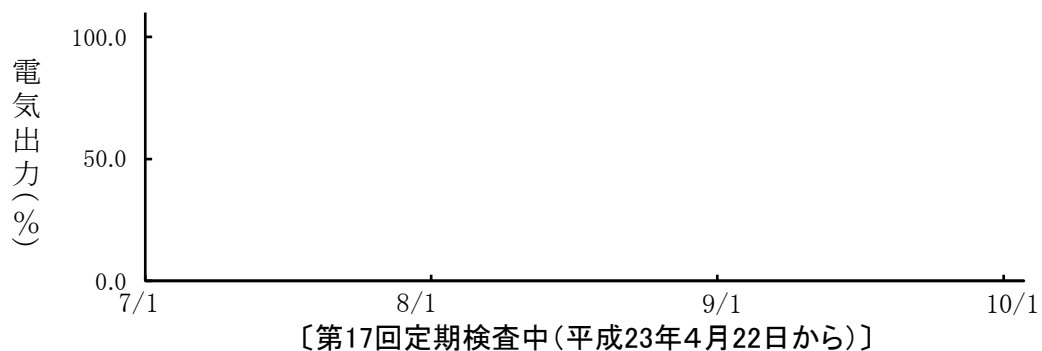

泊発電所2号機運転工程

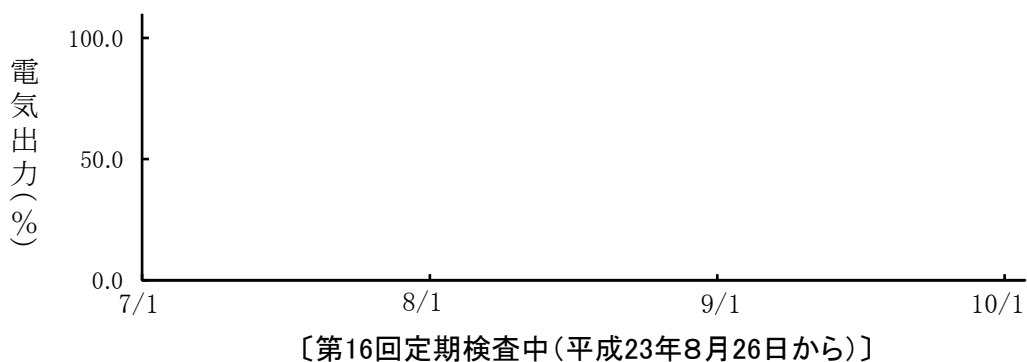

泊発電所3号機運転工程

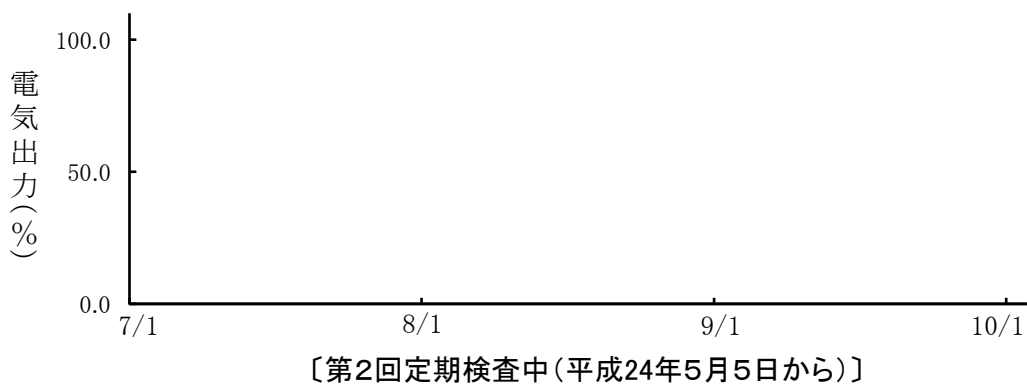

2 放射性廃棄物の放出・保管状況

項 目		単 位	原 子 炉 施 設 合 計		保安規定に定める値	
			第2四半期	本年度累計		
気 体 廃棄物	希 ガ ス	Bq	ND	ND	1.3×10^{15} Bq/年	
	よ う 素 -131 (I-131)	Bq	ND	ND	1.2×10^{10} Bq/年	
	全 粒 子 状 物 質	Bq	ND	ND		
	ト リ チ ウ ム (H - 3)	Bq	3.0×10^{10} Bq	3.9×10^{10} Bq		
液 体 廃棄物	全核種 (H - 3 を除く)	Bq	ND	ND	1.1×10^{11} Bq/年	
	ト リ チ ウ ム (H - 3)	Bq	5.8×10^8 Bq	8.8×10^8 Bq	1.2×10^{14} Bq/年	
固 体 廃棄物	固体廃棄物貯蔵庫	ドラム缶発生量	本	13 (0)	40 (4)	
		ドラム缶累積保管量	本		12939 (1566)	
	原子炉容器上部ふた保管庫	原子炉容器上部ふた等発生量	m ³	0	0	
		原子炉容器上部ふた等累積保管量	m ³		179	

(注1) 保安規定に定める値は、泊発電所1号機、2号機及び3号機の放射性廃棄物の放出管理のための値である。

(注2) 固体廃棄物の () 内の数字は、フィルタ類等の体積をドラム缶詰換算した本数であり、ドラム缶累積保管量の内数である。

(注3) 本年度累計欄は、前四半期の同欄と今四半期の放出量又は発生量の和と端数処理の関係で一致しないことがある。

(注4) 全粒子状物質のうち当該四半期の放出量及び当該年度の累計放出量は、1号機非常用排気筒のストロンチウム試料(9月分)の逸失に伴い、同様の放出状況での測定値(7月分)を用いて「発電用軽水型原子炉施設における放出放射性物質の測定に関する指針について(昭和53年9月原子力委員会)」に基づき補正した結果を含む。