

平成 27 年度泊発電所周辺環境放射線監視結果及び温排水影響調査結果の概要

平成 27 年度に実施した泊発電所周辺の環境放射線監視結果及び温排水影響調査結果について、「環境放射線監視結果及び温排水影響調査結果の評価方法」に沿って、技術部会にて検討した結果は、次のとおりです。

1 平成 27 年度泊発電所運転状況

1 号機(H23. 4. 22～)、2 号機(H23. 8. 26～)、3 号機(H24. 5. 5～)全て定期検査中

2 平成 27 年度環境放射線監視結果の概要

平成 27 年度の環境放射線監視結果は過去の測定結果と同程度であり、発電所に起因する周辺環境の異常は認められませんでした。

(1) 空間放射線等

空間放射線等測定結果は、過去の測定値と同程度でした。

表 1 空間放射線等測定結果

項目		地点数等	測定頻度	単位	測定結果		
					平成 27 年度測定値	過去の測定値範囲	
線 量 率	固定測定局 (モニタリングステーション・ポスト、気象観測局)	22 局	連続	nGy/h	19～46	10～48	
	モニタリングカー	定点測定	43 か所		四半期に 1 回	10～42	7～43
		走行測定	5 ルート		四半期に 1 回	15～115	6～132
積算線量		68 か所	3 か月積算	mGy/92 日	0.08～0.14	0.07～0.15	
放水口ポスト計数率		1・2 号機	1 局	連続	cpm	215～246	215～240
		3 号機	1 局			243～265	— (246～281)
排気筒モニタ計数率		1 号機	1 か所			488～493	485～492
		2 号機	1 か所			482～492	491～497
		3 号機	1 か所			427～464	— (461～475)

注 1 単位については次のとおりである。

・Gy：ある物が放射線を受けて吸収したエネルギー量を表す単位 mGy は千分の 1 Gy、nGy は十億分の 1 Gy。

・cpm：1 分間あたりに測定器や検出器で放射線を検出した数。

注 2 3 号機放水口ポストについては平成 27 年 10 月から現検出器で測定しており、3 号機排気筒モニタについては平成 27 年 7 月から現検出器で測定している（「過去の測定値範囲」欄の括弧内の値は旧検出器によるものである）。

(2) 環境試料中の放射能

環境試料中の放射能分析結果については、ガンマ線放出核種分析の一部の試料において、過去の測定値の範囲を超過しました。これは、次の理由から泊発電所に起因するものではなく、東京電力福島第一原子力発電所事故等の影響によるものと考えられます。

- ① 泊発電所の排気筒モニタ計数率及び放水口ポスト計数率に異常がないこと
- ② 泊発電所周辺での他のモニタリング結果に異常が認められないこと
- ③ 国（泊原子力規制事務所）による、泊発電所における、日々の保安調査（巡視点検や運転パラメータの確認）により異常が確認されていないこと

図1 ガンマ線放出核種分析結果(セシウム-137)

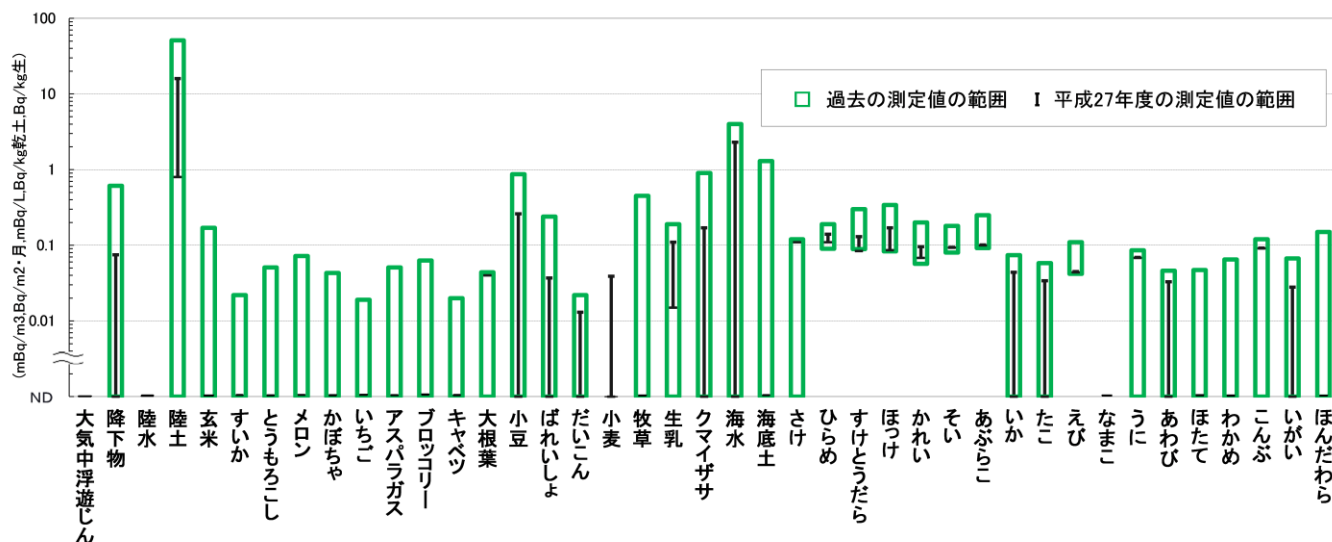


図2 ストロンチウム-90分析結果


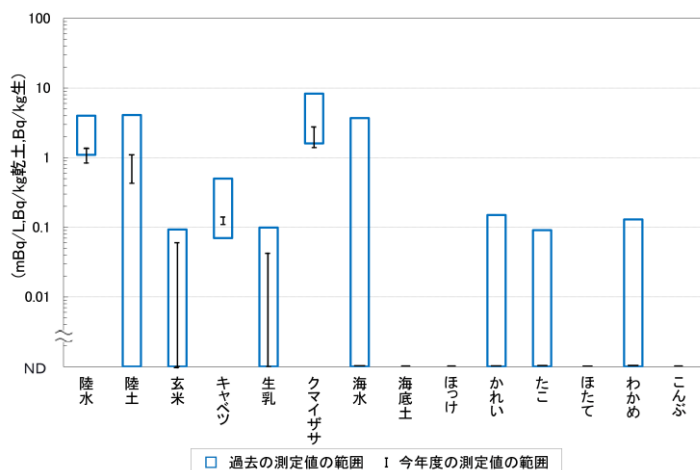


図3 トリチウム分析結果

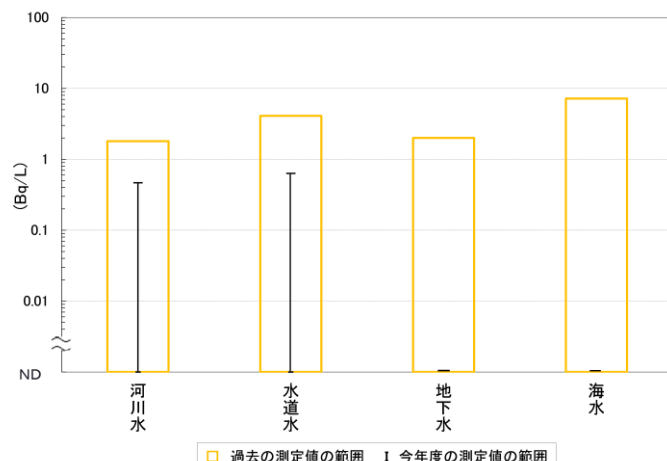

(3) 監視結果に基づく線量評価

平成 27 年度の監視結果を用いて、線量を推定した結果、過去の推定値と同程度でした。

表 2 監視結果に基づく線量評価

区 分	単 位	平成 27 年度	過去の推定値の範囲
外部被ばくによる実効線量	ミリシーベルト/年	0.43	0.40 ~ 0.54
内部被ばくによる預託実効線量	ミリシーベルト	5.7×10^{-4}	$5.1 \times 10^{-4} \sim 2.3 \times 10^{-3}$

注1 内部被ばくによる預託実効線量とは、評価方法に定める食品の摂取モデルにしたがって、飲食品等を1年間摂取し続けたと仮定し、その後50年間にわたって人体が受ける積算の線量である。
 注2 発電所が周辺監視区域外に及ぼす線量限度として、法令で実効線量1ミリシーベルト/年と定められている。

(4) 運転状況報告に基づく線量評価

平成 27 年度の泊発電所の運転状況報告に基づく放射性物質放出量を用いて推定した実効線量は、原子力安全委員会が定める線量目標値を下回っていました。

表 3 運転状況報告に基づく線量評価

区 分	単 位	平成 27 年度	過去の推定値の範囲	指針に定める線量目標値
実効線量	ミリシーベルト/年	5.2×10^{-6}	$1.3 \times 10^{-6} \sim 6.0 \times 10^{-5}$	0.05

3 平成 27 年度温排水影響調査結果の概要

平成 27 年度の物理調査及び生物調査の結果は過去の測定結果と同程度であり、発電所に起因する周辺環境の異常は認められませんでした。

(1) 物理調査

平成 27 年度の物理調査の水温、流況、水質及び底質の調査結果の概要は、次のとおりでした。

表 4 水温調査結果(停船及び曳航測定)

調査区分	調査項目	調査地点	測定深度等	調査結果(単位:°C)	
				平成 27 年度測定結果	過去の測定結果
水温調査	停船測定	147 地点	0.5m, 1m~10m(1m 間隔), 10m 以深(5m 間隔), 海底上 2m)	3.1~23.6	1.6~26.1
	曳航測定	延べ 10km	4 層(0.5, 1, 2, 3m)	5.2~24.4	2.3~26.0
	水温モニタ	下図のとおり			

図 4 1・2号機取水口・放水口モニタ



図 5 3号機取水口・放水口モニタ

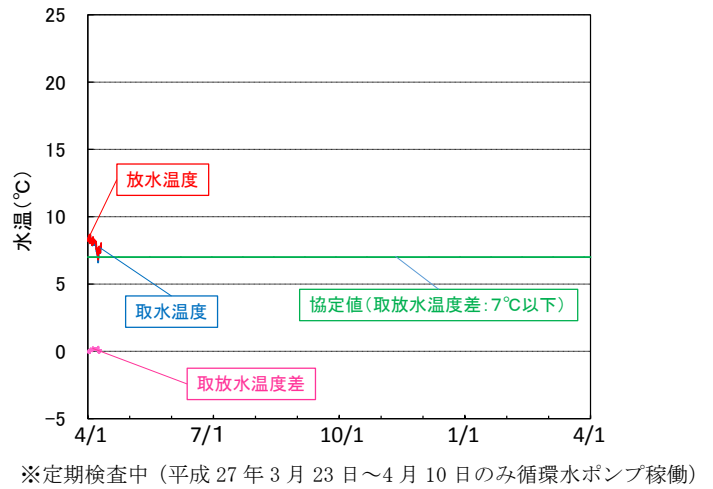


図 6 流況調査結果(深度 2 m)

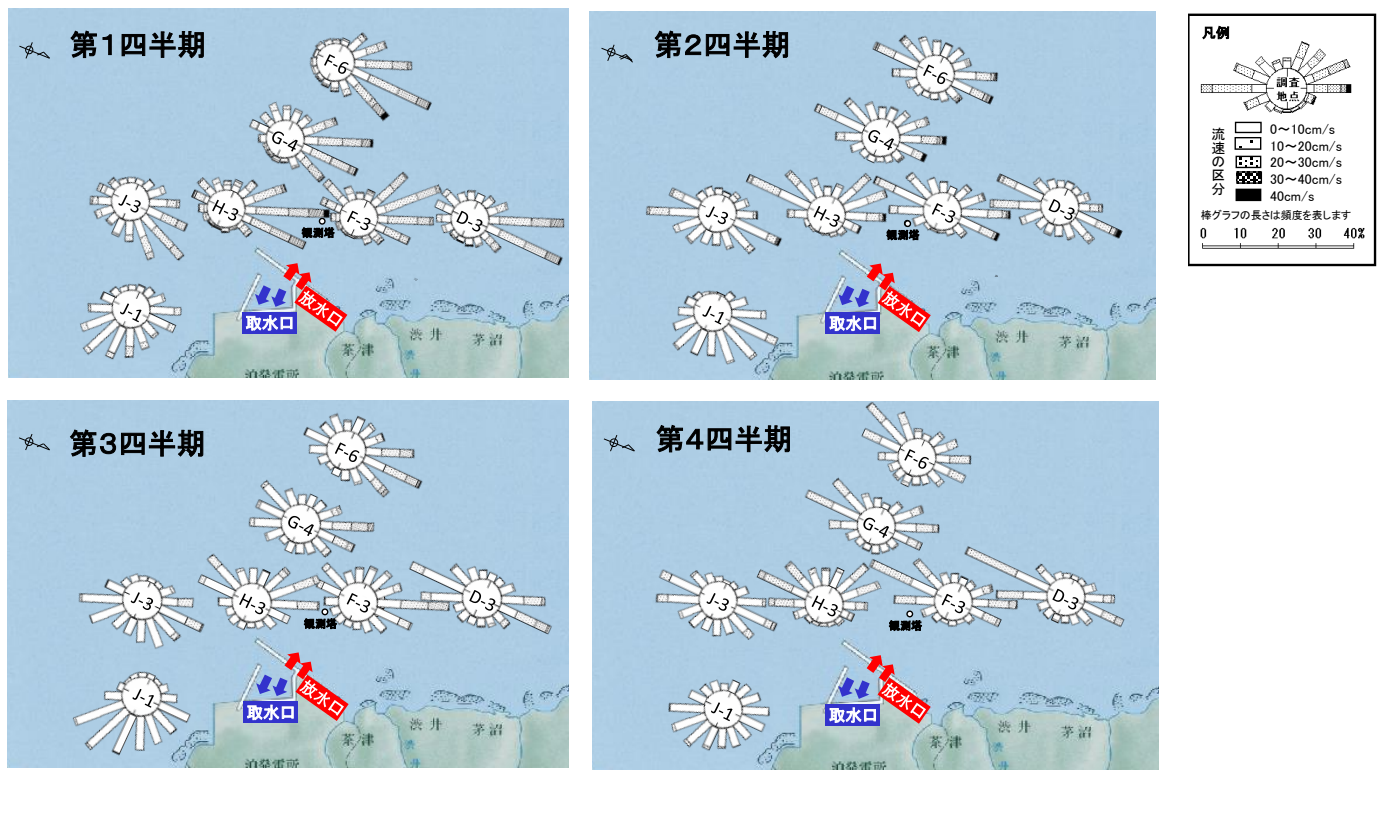


表5 水質調査結果

調査区分		海 域		河 川	
調査地点		26 地点		1 地点	
測定深度等		3層(0.5, 5, 海底上 2m) nヶは表面のみ		表面	
調査項目	単位	測定結果	過去の測定結果	測定結果	過去の測定結果
塩分	—	26.8~33.9	14.2~34.3	0.0~0.1	0.0~0.2
透明度	m	5.4~16.0	1.0~26.4	>1.0~1.5	0.2~3.5
水素イオン濃度(pH)	—	7.9~8.1	7.9~8.4	7.1~7.6	6.2~8.1
溶存酸素量(DO)	mg/L	7.3~11.2	6.6~12.3	7.6~13.5	6.3~13.3
化学的酸素要求量(COD)	mg/L	<0.5~1.5	<0.5~2.9	0.8~1.8	<0.5~3.9
浮遊物質(SS)	mg/L	<1.0~8.3	<1.0~14.2	2.3~4.8	1.0~99.8
全リン(T-P)	mg/L	0.004~0.020	0.003~0.079	0.021~0.043	0.009~0.145
リン酸態リン(PO ₄ -P)	mg/L	<0.002~0.017	<0.002~0.046	0.010~0.029	0.004~0.094
全窒素(T-N)	mg/L	0.05~0.25	0.02~0.64	0.41~0.81	0.25~1.33
アンモニア態窒素(NH ₄ -N)	mg/L	<0.005~0.038	<0.005~0.080	0.036~0.130	<0.005~0.476
亜硝酸態窒素(NO ₂ -N)	mg/L	<0.003~0.006	<0.003~0.008	<0.003~0.009	<0.003~0.013
硝酸態窒素(NO ₃ -N)	mg/L	<0.003~0.137	<0.003~0.165	0.284~0.635	0.142~1.492
nヶの抽出物質	mg/L	<0.5	<0.5~1.4	<0.5	<0.5


表6 底質調査結果



調査区分		GH-1.5 地点以外		GH-1.5 地点(専用港内)	
調査地点		22 地点		1 地点	
調査項目	単位	測定結果	過去の測定結果	測定結果	過去の測定結果
化学的酸素要求量(COD)	mg/g 乾泥	0.1~1.2	<0.1~2.5	2.3~5.1	0.5~20.8
全硫化物	mg/g 乾泥	<0.01~0.03	<0.01~0.17	0.02~0.20	<0.01~0.91
強熱減量	%	1.3~3.3	0.5~5.1	3.2~4.1	1.7~7.0
中央粒径	mm	0.13~0.73	0.08~4.23	0.13~0.17	0.08~0.33

(2) 生物調査

平成 27 年度の生物調査（潮間帯生物、底生生物、海藻、魚等の遊泳動物など）の調査結果の概要は、次のとおりでした。

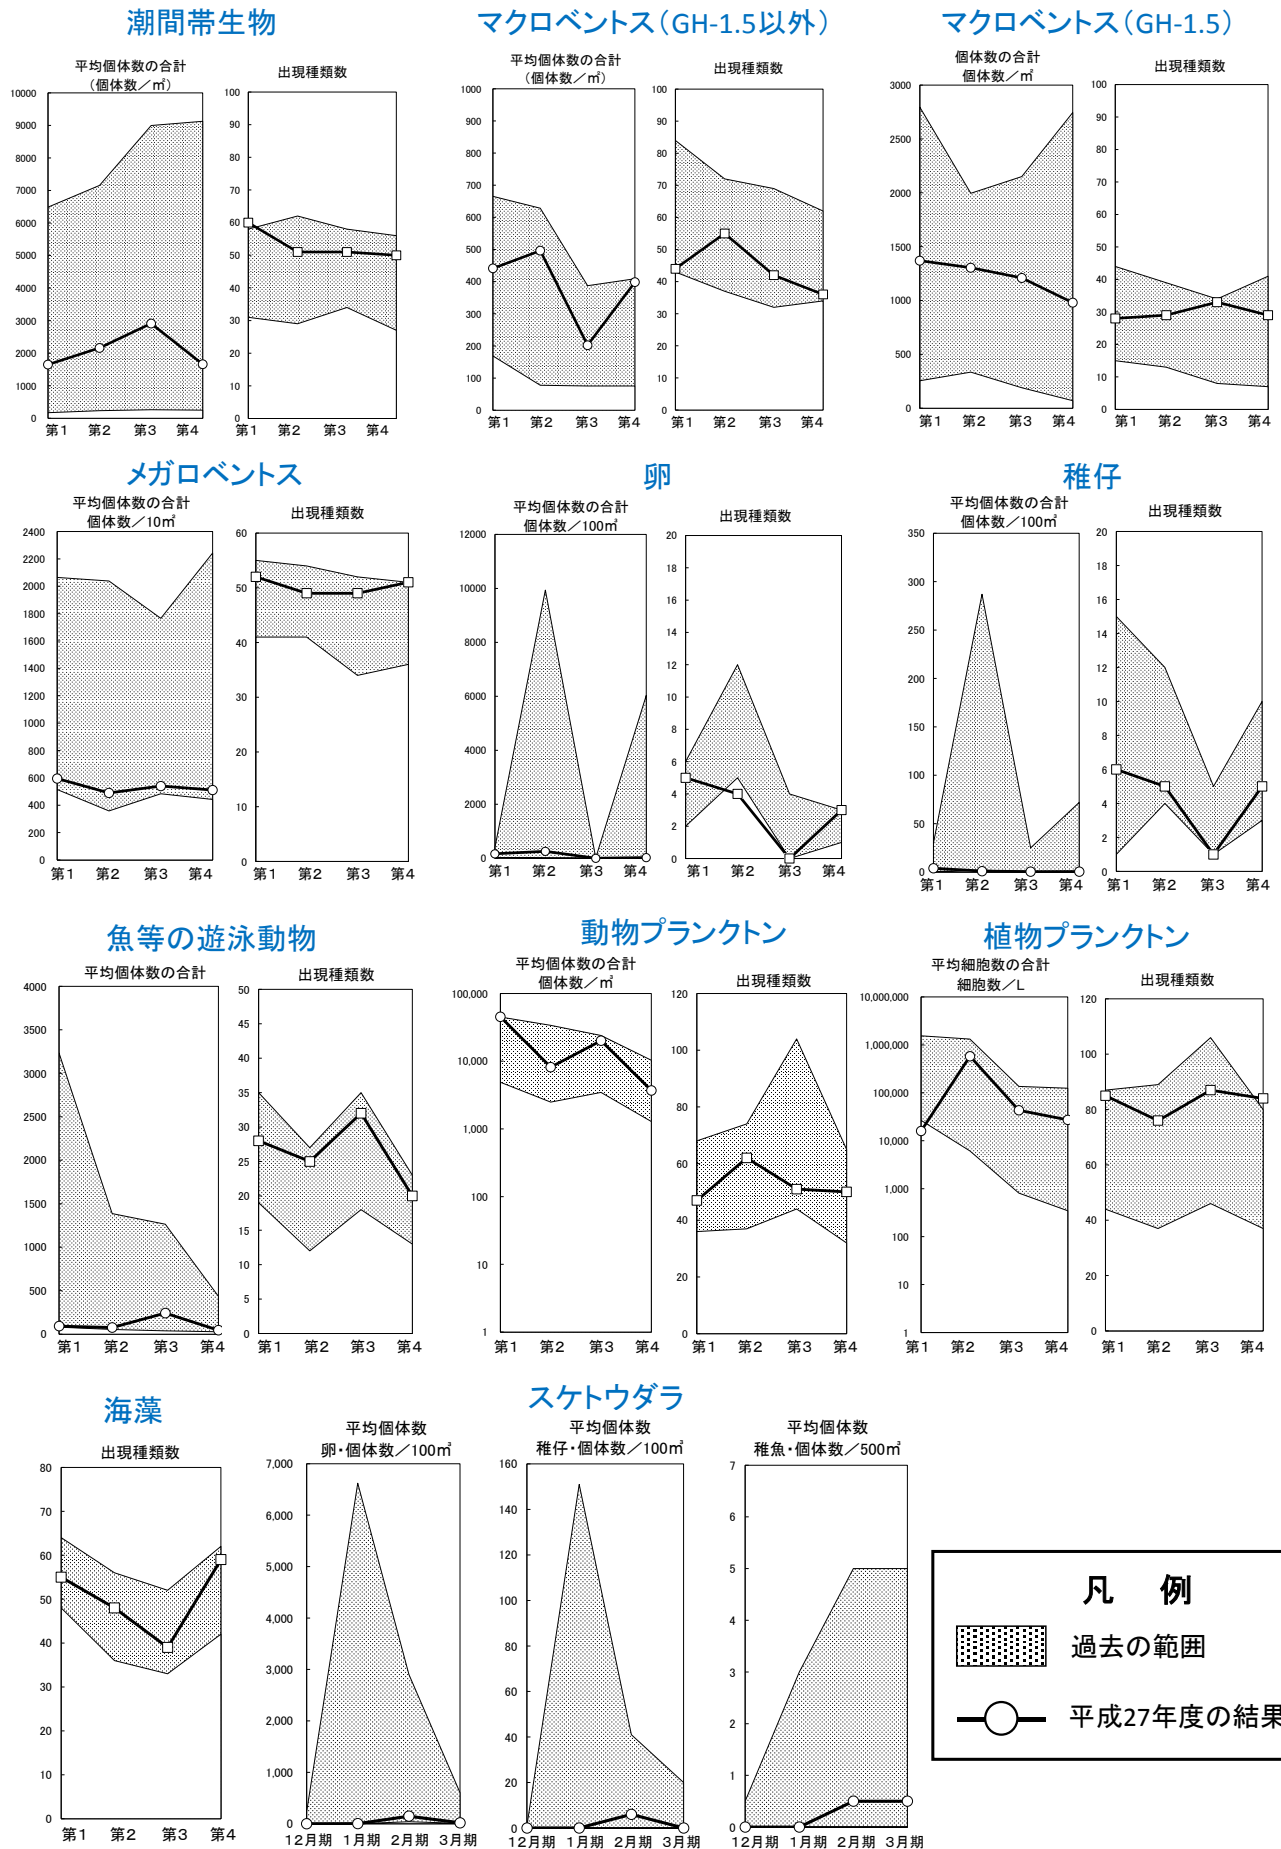図 7 海生生物調査結果



凡 例
 過去の範囲
 平成27年度の結果