

## 9 写真管理基準



# 9 写真管理基準

## 目 次

9 写真管理基準	
9-1 適用範囲	354
9-2 工事写真の分類	354
9-3 工事写真の撮影基準	354
9-4 写真の省略	355
9-5 写真の編集等	355
9-6 撮影の仕様	355
9-7 撮影の留意事項等	355
9-8 整理提出	356
9-9 用語の定義	356
9-10 情報化施工及び3次元データによる施工管理	356
9-11 撮影箇所一覧表	357
9-12 撮影箇所一覧表（品質管理）	359
9-13 撮影箇所一覧表（出来形管理）	364
9-14 フィルムカメラを使用した場合の写真管理基準（案）	468
9-15 デジタル工事写真の小黑板情報電子化について	471



# 9 写真管理基準


## 9 - 1 適用範囲

この写真管理基準は、施工管理一般 1 - 8 に定める工事写真による管理（デジタルカメラを使用した撮影～提出）に適用する。

なお、フィルムカメラを使用した撮影～提出とする場合は、9 - 14 フィルムカメラを使用した場合の写真管理基準（案）による。

## 9 - 2 工事写真の分類

工事写真は、次のように分類する。

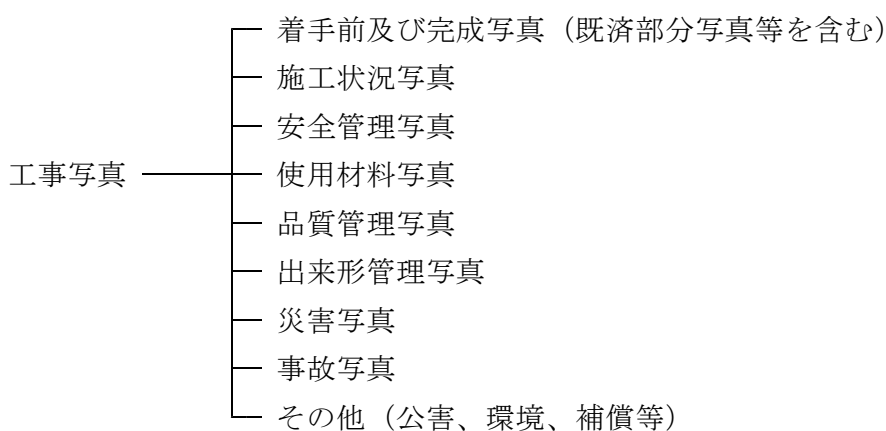

## 9 - 3 工事写真の撮影基準

工事写真の撮影は、以下の要領で行う。

### (1) 撮影頻度

工事写真は、撮影箇所一覧表に示す「撮影頻度」に基づき撮影するものとする。

### (2) 撮影方法

写真撮影に当たっては、次の項目のうち必要事項を記載した小黒板を文字が判読できるよう被写体とともに写しこむものとする。

- (ア) 工事名
- (イ) 工種等
- (ウ) 測点（位置）
- (エ) 設計寸法
- (オ) 実測寸法
- (カ) 略図
- (キ) 撮影月日

なお、小黒板の判読が困難となる場合は、「デジタル写真管理情報基準 平成28年3月 国土交通省」に規定する写真情報（写真管理項目－施工管理値）に必要な事項を記入し、整理する。

また、特殊な場合等で工事監督員が指示するものは、指示した項目を指示した頻度で撮影及び提出するものとする。

## 9 - 4 写真の省略

工事写真は、次の場合に省略するものとする。

- (1) 品質管理写真について、公的機関で実施された品質証明書を保管整備できる場合は、撮影を省略するものとする。
- (2) 出来形管理写真について、完成後測定可能な部分については、出来形管理状況のわかる写真を工種ごとに1回撮影し、後は撮影を省略するものとする。
- (3) 工事監督員が臨場して段階確認した箇所は、出来形管理写真の撮影を省略する。臨場時の状況写真についても不要とする。

## 9 - 5 写真の編集等

写真の信憑性を考慮し、写真編集は認めない。ただし、『9-15 デジタル工事写真の小黒板情報電子化について』に基づく小黒板情報の電子的記入はこれに当たらない。

## 9 - 6 撮影の仕様

写真の色彩やサイズは以下のとおりとする。

- (1) 写真はカラーとする。
- (2) 有効画素数は小黒板の文字が判読できることを指標とする。縦横比は3：4程度とする。(100万画素程度～300万画素程度＝1,200×900程度～2,000×1,500程度)

## 9 - 7 撮影の留意事項等

1. 別紙撮影箇所一覧表の適用について、次の事項を留意するものとする。
  - (1) 撮影項目、撮影頻度等が工事内容に合致しない場合は、工事監督員と協議の上、追加又は削減するものとする。
  - (2) 施工状況等の写真については、ビデオカメラ等の活用ができるものとする。
  - (3) 不可視となる出来形部分については、出来形寸法（上墨寸法含む）が確認できるよう、特に注意して撮影するものとする。
  - (4) 撮影箇所がわかりにくい場合には、写真と同時に見取り図（撮影位置図、平面図、凡例図、構造図など）を参考図として作成する。
  - (5) 撮影箇所一覧表に記載のない工種については、工事監督員と写真管理項目を協議の上、取扱いを定めるものとする。

## 9 - 8 整理提出

1. 撮影箇所一覧表の「撮影頻度」に基づいて撮影した全ての写真原本を電子媒体に格納し、工事監督員に提出するものとする。なお、「提出頻度」記載事項は、デジタルカメラを使用した場合に該当しないものとする。
2. 写真ファイルの整理及び電子媒体への格納方法（各種仕様）は「デジタル写真管理情報基準」に基づくものとする。  
なお、電子媒体で提出しない場合は、別紙「フィルムカメラを使用した場合の写真管理基準（案）」による。

## 9 - 9 用語の定義

1. 代表箇所とは、当該工種の代表箇所での仕様が確認できる箇所をいう。
2. 「適宜」とは、設計図書の様子が写真により確認できる必要最小限の箇所や枚数のことをいう。
3. 整理条件の「不要」とは、デジタル写真管理情報基準の写真管理項目にある「提出頻度写真」に該当しないことをいうが、前条第1項のとおり、電子媒体に格納し提出するものとする。

## 9 - 10 情報化施工及び3次元データによる施工管理

「TS等光波方式を用いた出来形管理要領（土工編）（案）」、「TS（ノンプリズム方式）を用いた出来形管理要領（土工編）（案）」、「RTK-GNSSを用いた出来形管理要領（土工編）（案）」、「地上型レーザースキャナーを用いた出来形管理要領（土工編）（案）」、「空中写真測量（無人航空機）を用いた出来形管理要領（土工編）（案）」、「無人航空機搭載型レーザースキャナーを用いた出来形管理要領（土工編）（案）」、「地上移動体搭載型レーザースキャナーを用いた出来形管理要領（土工編）（案）」、「地上型レーザースキャナーを用いた出来形管理要領（舗装工事編）（案）」、「TS等光波方式を用いた出来形管理要領（舗装工事編）（案）」、「地上移動体搭載型レーザースキャナーを用いた出来形管理要領（舗装工事編）（案）」、「TS（ノンプリズム方式）を用いた出来形管理要領（舗装工事編）（案）」、「施工履歴データを用いた出来形管理要領（路面切削工編）（案）」、「施工履歴データを用いた出来形管理要領（表層安定処理等・中層地盤改良工事編）（案）」、「施工履歴データを用いた出来形管理要領（固結工（スラリー攪拌工））（案）」による出来形管理を行った場合には、出来形管理写真の撮影頻度及び撮影方法は、写真管理基準のほか、同要領の規定による。

また、「TS・GNSSを用いた盛土の締固め管理要領」による品質管理を行った場合には、品質管理写真の撮影頻度及び撮影方法は、写真管理基準のほか、同要領の規定による。

## 9 - 11 撮影箇所一覧表

区分	工種	写真管理項目			摘要
		撮影項目	撮影頻度〔時期〕	提出頻度	
着手前・完成	着手前	全景又は代表部分写真	着手前1回 〔着手前〕	着手前1枚	
	完成	全景又は代表部分写真	施工完了後1回 〔完成後〕	施工完了後1枚	
施工状況写真	工事施工中	全景又は代表部分の工事進捗状況	月1回 〔月末〕	不 要	
		施工中の写真	工種、種別毎に設計図書、施工計画書に従い施工していることが確認できるように適宜 〔施工中〕	適 宜	
			工事特性・創意工夫・社会性等に関する実施状況が確認できるように適宜 〔施工中〕	不 要	工事特性・創意工夫・社会性等に関する実施状況報告書に添付。
	仮設(指定仮設)	使用材料、仮設状況、形状寸法	1 施工箇所に1回 〔施工前後〕	代表箇所1枚	
	図面との不一致	図面と現地との不一致の写真	必要に応じて〔発生時〕	不 要	工事施工協議簿に添付する。



区 分	工 種	写真管理項目			摘 要
		撮影項目	撮影頻度〔時期〕	提出頻度	
安全管理	安全管理	各種標識類の設置状況	各種類毎に1回〔設置後〕	不 要	
		各種保安施設の設置状況	各種類毎に1回〔設置後〕		
		監視員交通整理状況	各1回〔作業中〕		
		安全訓練等の実施状況	実施毎に1回〔実施中〕	不 要	実施状況資料に添付する。
使用材料	使用材料	形状寸法 使用数量 保管状況	各品目毎に1回〔使用前〕	不 要	品質証明に添付する。
		品質証明 (JISマーク表示)	各品目毎に1回	品目毎に各1枚	
		検査実施状況	各品目毎に1回〔検査時〕	不 要	
品質管理		9-12 撮影箇所一覧表(品質管理)に準じて撮影 不可視部分の施工 適 宜 適 宜			
出来形管理		9-13 撮影箇所一覧表(出来形管理)に準じて撮影 不可視部分の施工 適 宜 適 宜			
出来形管理		出来形管理基準が定められていない	工事監督員と協議事項		
災 害	被災状況	被災状況及び被災規模等	その都度 〔被災前〕 〔被災直後〕 〔被災後〕	適 宜	被災前は付近の写真でも可
事 故	事故報告	事故の状況	その都度 〔発生前〕 〔発生直後〕 〔発生後〕	適 宜	発生前は付近の写真でも可
補償関係外	補償関係	被害又は損害状況等	その都度 〔発生前〕 〔発生直後〕 〔発生後〕	適 宜	発生前は付近の写真でも可
	環境対策 現場環境改善等	各施設設置状況	各種毎1回〔設置後〕	適 宜	

9 - 12 撮影箇所一覧表 (品質管理)

番号	工種	写真管理項目			摘要
		撮影項目	撮影頻度 [時期]	提出頻度	
1	セメント・コンクリート (転圧コンクリート・コンクリートダム・覆工 コンクリート・吹付け コンクリートを除く) (施工)	塩化物総量規制	コンクリートの種類毎に1回 [試験実施中]	不要	圧縮強度試験に使用した コンクリートの供試体が、 当該現場の供試体である ことが確認できるもの
		スラブ試験			
		コンクリートの圧縮強度試験			
		空気量測定	品質に変化が見られた場合 [試験実施中]		
		コンクリートの曲げ強度試験	コンクリートの種類毎に1回 [試験実施中]		
	セメント・コンクリート (転圧コンクリート・コン クリートダム・覆工 コンクリート・吹付け コンクリートを除く) (施工後試験)	コアによる強度試験	品質に異常が認められた場合 [試験実施中]		
		コンクリートの洗い分析試験			
		ひび割れ調査	対象構造物毎に1回 [調査実施中]		
		テストハンマーによる強度推定調査			
		コアによる強度試験	テストハンマー試験により必要が認め られた時 [試験実施中]		
2	ガス圧接 (施工)	外観検査	検査毎に1回 [検査実施中]	不要	
		超音波探傷検査			
3	既製杭工 (施工)	外観検査	検査毎に1回 [検査実施中]	不要	
		浸透探傷試験	試験毎に1回 [試験実施中]		
		放射線透過試験			
		超音波探傷試験			
		水セメント比試験			
セメントミルクの圧縮強度試験					
4	下層路盤 (施工)	現場密度の測定	各種路盤毎に1回 [試験実施中]	不要	
		プルフローリング	路盤毎に1回 [試験実施中]		
		平板載荷試験	各種路盤毎に1回 [試験実施中]		
		骨材のふるい分け試験	品質に異常が認められた場合 [試験実施中]		
		土の液性限界・塑性限界試験			
含水比試験					
5	アスファルト安定処理路盤	アスファルト舗装に準拠		不要	
6	アスファルト舗装 (プラント)	粒度	合材の種類毎に1回 [試験実施中]	不要	
		アスファルト量抽出粒度分析試験			
		温度測定			
		水浸ホイールトラッキング試験			
		ホイールトラッキング試験			
	ラベリング試験				
アスファルト舗装 (舗設現場)	現場密度の測定	合材の種類毎に1回 [試験実施中]	不要		
	温度測定				
	外観検査				
	すべり抵抗試験				

撮影箇所一覧表(品質管理)

番号	工種	写真管理項目			摘要
		撮影項目	撮影頻度 [時期]	提出頻度	
7	転圧コンクリート (施工)	コンシステンシー-VC試験	コンクリートの種類毎に1回 [試験実施中]	不要	
		マーシャル突き固め試験			
		ランマー-突き固め試験			
		コンクリートの曲げ強度試験			
		温度測定 (コンクリート)	コンクリートの種類毎に1回 [温度測定中]		
		現場密度の測定	コンクリートの種類毎に1回 [試験実施中]		
コアによる密度測定					
8	ゲースアスファルト舗装 (プラント)	貫入試験40	合材の種類毎に1回 [試験実施中]	不要	
		リュエル流動性試験240			
		ホイールトラッキング試験			
		曲げ試験			
		粒度			
		アスファルト量抽出粒度分析試験			
		温度測定			
	ゲースアスファルト舗装 (舗設現場)	温度測定			
9	路床安定処理工 (施工)	現場密度の測定	路床每または施工箇所毎に1回 [試験実施中]	不要	
		ブルーフローリング			
		平板載荷試験			
		現場CBR試験			
		含水比試験	降雨後又は含水比の変化が認め られた場合 [試験実施中]		
		たわみ量	ブルー-フローリングでの不良箇所につ いて実施 [試験実施中]		
10	表層安定処理工 (表層混合処理) (施工)	現場密度の測定	材質毎に1回 [試験実施中]	不要	
		ブルーフローリング	工種毎に1回 [試験実施中]		
		平板載荷試験	材質毎に1回 [試験実施中]		
		現場CBR試験			
		含水比試験	降雨後又は含水比の変化が認め られた場合 [試験実施中]		
		たわみ量	ブルー-フローリングでの不良箇所につ いて実施 [試験実施中]		
11	固結工 (施工)	土の一軸圧縮試験	材質毎に1回 [試験実施中]	不要	
12	アンカー工 (施工)	モルタルの圧縮強度試験	適宜 [試験実施中]	不要	
		モルタルのフロー値試験			
		多サイクル確認試験			
		1サイクル確認試験			
13	補強土壁工 (施工)	現場密度の測定	土質毎に1回 [試験実施中]	不要	
14	抑止アンカー工 (施工)	モルタルの圧縮強度試験	適宜 [試験実施中]	不要	
		モルタルのフロー値試験			
		多サイクル確認試験			
		1サイクル確認試験			

撮影箇所一覧表(品質管理)

番号	工種	写真管理項目			摘要
		撮影項目	撮影頻度 [時期]	提出頻度	
15	吹付工 (施工)	コンクリートの圧縮強度試験	配合毎に1回 [試験実施中]	不要	モルタルを除く
		塩化物総量規制			
		スランブ試験	品質に変化が見られた場合 [試験実施中]		
		空気量測定	品質に異常が認められた場合 [試験実施中]		
		コアによる強度試験			
16	現場吹付法砕工 (施工)	コンクリートの圧縮強度試験	配合毎に1回 [試験実施中]	不要	モルタルを除く
		塩化物総量規制			
		スランブ試験	品質に変化が見られた場合 [試験実施中]		
		空気量測定	試験毎に1回 [試験実施中]		
		ロックボルトの引抜き試験			
		コアによる強度試験	品質に異常が認められた場合 [試験実施中]		
17	河川・海岸土工 (施工)	現場密度の測定	土質毎に1回 [試験実施中]	不要	
		土の含水比試験	含水比の変化が認められた場合 [試験実施中]		
		コーン指数の測定	トラフィカビリティが悪い場合 [試験実施中]		
18	砂防土工 (施工)	現場密度の測定	土質毎に1回 [試験実施中]	不要	
19	道路土工 (施工)	現場密度の測定	土質毎に1回 [試験実施中]	不要	
		ブル-フローリング	工種毎に1回 [試験実施中]		
		平板載荷試験	土質毎に1回 [試験実施中]		
		現場CBR試験			
		含水比試験	降雨後又は含水比の変化が認め られた場合 [試験実施中]		
		コーン指数の測定	トラフィカビリティが悪い場合 [試験実施中]		
		たわみ量	ブル-フローリングの不良箇所につい て実施 [試験実施中]		
20	凍上抑制層 (施工)	現場密度の測定	土質毎に1回 [試験実施中]	不要	
		骨材のふるい分け試験			
		骨材の洗い試験			
		球体落下試験			
		コーン指数の測定			
21	捨石工 (施工)	岩石の見掛比重	産地又は岩質毎に1回 [試験実施中]	不要	
		岩石の吸水率			
		岩石の圧縮強さ			
		岩石の形状			
22	覆工コンクリート (NATM) (施工)	スランブ試験	品質に変化が見られた場合 [試験実施中]	不要	
		コンクリートの圧縮強度試験	配合毎に1回 [試験実施中]		
		塩化物総量規制			
		空気量測定	品質に変化が見られた場合 [試験実施中]		
		コアによる強度試験	品質に異常が認められた場合 [試験実施中]		
		コンクリートの洗い分析試験			

撮影箇所一覧表(品質管理)

番号	工種	写真管理項目			摘要
		撮影項目	撮影頻度 [時期]	提出頻度	
23	吹付けコンクリート (NATM) (施工)	塩化物総量規制	配合毎に1回 [試験実施中]	不要	圧縮強度試験に使用したコンクリートの供試体が、当該現場の供試体であることが確認できるもの
		コンクリートの圧縮強度試験			
		スラブ試験	品質に変化が見られた場合 [試験実施中]		
		空気量測定			
		コアによる強度試験	品質に異常が認められた場合 [試験実施中]		
		吹付けコンクリートの初期強度	トンネル施工長40mごとに1回		
24	ロックボルト (NATM) (施工)	モルタルの圧縮強度試験	配合毎に1回 [試験実施中]	不要	
		モルタルのフロー値試験			
		ロックボルトの引抜き試験	適宜 [試験実施中]		
25	路上再生路盤工 (材料)	修正CBR試験	材料毎に1回 [試験実施中]	不要	
	路上再生路盤工 (施工)	現場密度の測定	材料毎に1回 [試験実施中]		
		土の一軸圧縮試験			
		CAEの一軸圧縮試験			
	含水比試験				
26	路上表層再生工 (材料)	旧アスファルト針入度	材料毎に1回 [試験実施中]	不要	
		旧アスファルトの軟化点			
	路上表層再生工 (施工)	現場密度の測定	材料毎に1回 [試験実施中]		
		温度測定			
		かきほぐし深さ			
		粒度			
	アスファルト量抽出粒度分析試験				
27	排水性舗装工 (プラント)	粒度	合材の種類毎に1回 [試験実施中]	不要	
		アスファルト量抽出粒度分析試験			
		温度測定			
		水浸ホイールトラッキング試験			
		ホイールトラッキング試験			
		ラベリング試験			
	カンタブロ試験				
	排水性舗装工 (舗設現場)	温度測定			
		現場透水試験			
		現場密度の測定			
外観検査					
28	プラント再生舗装工 (プラント)	粒度	合材の種類毎に1回 [試験実施中]	不要	
		再生アスファルト量			
		水浸ホイールトラッキング試験			
		ホイールトラッキング試験			
		ラベリング試験			
	プラント再生舗装工 (舗設現場)	外観検査			
		温度測定			
		現場密度の測定			

撮影箇所一覧表(品質管理)

番号	工種	写真管理項目			摘要
		撮影項目	撮影頻度 [時期]	提出頻度	
29	ガス切断工 (施工)	表面粗さ	試験毎に1回 [試験実施中]	不要	
		ノッチ深さ			
		スラゲ			
		上縁の溶け			
		平面度			
		ベベル精度			
		真直度			
30	溶接工 (施工)	引張試験	試験毎に1回 [試験実施中]	不要	
		型曲げ試験			
		衝撃試験			
		マクロ試験			
		放射線透過試験			
		突合せ継手の内部きずに対する検査			
		外観検査			
		曲げ試験			
		ハンマー打撃試験	外観検査が不合格となったスタッド ジベルについて [試験実施中]		
31	場所打ち杭 (施工)	コンクリートの圧縮強度試験	配合毎に1回 [試験実施中]	不要	
32	ホステンPC桁 (施工)	コンクリートのPS導入可能圧縮強度	試験毎に1回 [試験実施中]	不要	
		グラウトのコンシステンシー			
		グラウトの温度			
		グラウトのフリージング率、膨張率			
		グラウトの圧縮強度			

## 9 - 13 撮影箇所一覧表（出来形管理）

No. 1

編	章	節	条	枝番	工 種	写真管理項目			摘 要
						撮影項目	撮影頻度〔時期〕	提出頻度	
1 共通編	3 一般施工	3 共通の 工程	4 矢板工		矢板工〔任意仮設は除く〕 (鋼矢板) (軽量鋼矢板) (コンクリート矢板) (広幅鋼矢板) (可とう矢板)	根入長	40m又は1施工箇所 に1回〔打込前後〕	代表箇所 各1枚	
						変 位	40m又は1施工箇所 に1回〔打込後〕		
						数 量	全数量〔打込後〕		
1 共通編	3 一般施工	3 共通の 工程	5 法枠工	1	現場打法枠工 現場吹付法枠工	法 長 幅 高 さ 枠中心間隔	100m又は1施工箇所 に1回〔施工後〕	代表箇所 各1枚	
1 共通編	3 一般施工	3 共通の 工程	5 法枠工	2	プレキャスト法枠工	法 長	100m又は1施工箇所 に1回〔施工後〕	代表箇所 各1枚	
1 共通編	3 一般施工	3 共通の 工程	6 吹付工		吹付工 (コンクリート) (モルタル)	清掃状況	200m又は1施工箇所 に1回〔清掃後〕	代表箇所 各1枚	
						ラス 鉄網の重ね 合せ寸法	200m又は1施工箇所 に1回〔吹付前〕		
						法 長	200m又は1施工箇所 に1回〔施工後〕		
						厚 さ (検測孔)	200㎡又は1施工 箇所に1回 〔吹付後〕		
1 共通編	3 一般施工	3 共通の 工程	7 植生工	1	種子散布工 客土吹付工 張芝工 筋芝工 植生マット工 植生シート工 植生筋工 人工張芝工	材料使用量	1工事に1回 〔混合前〕	代表箇所 各1枚	
						土羽土の 厚さ	200m又は1施工箇所 に1回〔施工中〕		
						法 長	200m又は1施工箇所 に1回〔施工後〕		
1 共通編	3 一般施工	3 共通の 工程	7 植生工	2	植生基材吹付工	清掃状況	200m又は1施工箇所 に1回〔清掃後〕	代表箇所 各1枚	
						ラス 鉄網の重ね 合せ寸法	200m又は1施工箇所 に1回〔吹付前〕		
						厚 さ (検測孔)	200㎡又は1施工 箇所に1回 〔吹付後〕		
						法 長	200m又は1施工箇所 に1回〔施工後〕		
						材料使用量	1工事に1回 〔混合前〕		
1 共通編	3 一般施工	3 共通の 工程	8 縁石工		縁石工 (縁石・アスカープ)	出来ばえ	1種別毎に1回 〔施工後〕	不 要	

撮影箇所一覧表（出来形管理）

No. 2

編	章	節	条	枝番	工 種	写真管理項目			摘 要
						撮影項目	撮影頻度〔時期〕	提出頻度	
1 共通編	3 一般施工	3 共通の工種	9 小型標識工		小型標識工	基礎幅 基礎高さ	基礎タイプ毎5箇所に1回〔施工後〕	不 要	
1 共通編	3 一般施工	3 共通の工種	10 防止柵工		防止柵工 (立入防止柵) (転落(横断)防止柵) (車止めポスト)	※基礎幅 ※基礎高さ	1 施工箇所に1回 (※印は現場打ち部分がある場合) 〔施工後〕	不 要	
						パイプ 取付高	1 施工箇所に1回 〔施工後〕		
1 共通編	3 一般施工	3 共通の工種	11 路側防護柵工	1	ガードレール	※基礎幅 ※基礎高さ ※配筋状況 ※根入長 (基礎)	1 施工箇所に1回 (※印は現場打ち部分がある場合) 〔施工後〕	不 要	
						ビーム 取付高	1 施工箇所に1回 〔施工後〕		
1 共通編	3 一般施工	3 共通の工種	11 路側防護柵工	2	ガードケーブル	※基礎幅 ※基礎高さ ※基礎延長 ※根入長 (基礎)	1 施工箇所に1回 (※印は現場打ち部分がある場合) 〔施工後〕	不 要	
						ケーブル 取付高	1 施工箇所に1回 〔施工後〕		
1 共通編	3 一般施工	3 共通の工種	12 区画線工		区画線工	材料使用量	全数量〔施工前後〕	不 要	
						出来ばえ	施工日に1回 〔施工前後〕		
1 共通編	3 一般施工	3 共通の工種	13 道路付属物工		道路付属物工 (視線誘導標) (距離標)	高  さ	1 施工箇所に1回 〔施工後〕	不 要	
1 共通編	3 一般施工	3 共通の工種	13 道路付属物工		道路付属物工 (鋼製大型視線誘導標)	設置高さ	1 施工箇所に1回 〔施工後〕	適 宜	
1 共通編	3 一般施工	4 基礎工	1 一般事項	1 2 3	切込砂利 砕石基礎工 割栗石基礎工 均しコンクリート	幅 厚  さ	40m又は1 施工箇所に1回 〔施工後〕	不 要	
1 共通編	3 一般施工	4 基礎工	3 法留基礎工	1	法留基礎工(現場打)	幅 高  さ	40m又は1 施工箇所に1回 〔型枠取外し後〕	代表箇所 各1枚	



撮影箇所一覧表（出来形管理）

No. 3

編	章	節	条	枚番	工 種	写真管理項目			摘 要
						撮影項目	撮影頻度〔時期〕	提出頻度	
1 共通編	3 一般施工	4 基礎工	3 法留基礎工	2	法留基礎工（プレキャスト）	据付状況	40m又は1 施工箇所に1回〔施工後〕	代表箇所各1枚	
1 共通編	3 一般施工	4 基礎工	4 既製杭工	1 2 3	既製コンクリート杭 鋼管杭 H鋼杭	偏心量	1 施工箇所に1回〔打込後〕	代表箇所各1枚	
						根入長	1 施工箇所に1回〔打込前〕		
						数 量	全数量〔打込後〕		
						杭頭処理状況	1 施工箇所に1回〔処理前、中、後〕		
1 共通編	3 一般施工	4 基礎工	5		場所打杭工	根入長	1 施工箇所に1回〔施工中〕	代表箇所各1枚	
						偏心量	1 施工箇所に1回〔打込後〕		
						数量、杭径	全数量〔杭頭余盛部の撤去前、杭頭処理後〕		
						杭頭処理状況	1 施工箇所に1回〔処理前、中、後〕		
						鉄筋組立状況	1 施工箇所に1回〔組立後〕		
1 共通編	3 一般施工	4 基礎工	6		深 礎 工	根入長	全数量〔掘削後〕	代表箇所各1枚	
						偏心量 数量 基礎径	全数量〔施工後〕		
						ライナープレート設置状況	1 施工箇所に1回〔掘削後〕		
						土 質	土質の変わる毎に1回〔掘削中〕		
						鉄筋組立状況	全数量〔組立後〕		
1 共通編	3 一般施工	4 基礎工	7		オープンケーソン基礎工	沓	1 基毎に1回〔据付後〕	全枚数	
						ケーソンの長さ ケーソンの幅 ケーソンの高さ ケーソンの壁厚 偏心量 鉄筋組立状況	1 ロット毎に1回〔設置後及び型枠取外し後〕		
						載荷状況	1 基に1回〔載荷時〕		
						封鎖コンクリート打設状況 中埋状況	1 基に1回〔施工時〕		

編	章	節	条	枝番	工 種	写真管理項目			摘 要
						撮影項目	撮影頻度〔時期〕	提出頻度	
1 共通編	3 一般施工	4 基礎工	8		ニューマチックケーソン 基礎工	沓	1基毎に1回 〔据付後〕	全枚数	
						ケーソンの長さ ケーソンの幅 ケーソンの高さ ケーソンの壁厚 偏心量 鉄筋組立 状況	1ロット毎に1回 〔設置後及び型枠 取外し後〕		
						載荷状況	1基に1回 〔載荷時〕		
						封鎖コンクリート 打設状況 中埋状況	1基に1回 〔施工時〕		
1 共通編	3 一般施工	4 基礎工	9		鋼管矢板基礎工	沓	1基毎に1回 〔据付後〕	全枚数	
						根入長 偏心量 鉄筋組立 状況	1基毎に1回 〔設置後〕		
						載荷状況	1基に1回 〔載荷時〕		
						封鎖コンクリート 打設状況 中埋状況	1基に1回 〔施工時〕		
1 共通編	3 一般施工	5 石・ブロック積（張）工	3 コンクリートブロック工	1	コンクリートブロック積 コンクリートブロック張	厚 さ （裏込）	100m又は1施工箇 所に1回〔施工中〕	代表箇所 各1枚	
						法 長 厚 さ （ブロック 積張）	100m又は1施工箇 所に1回〔施工後〕		
1 共通編	3 一般施工	5 石・ブロック積（張）工	3 コンクリートブロック工	2	連節ブロック張	法 長	100m又は1施工箇 所に1回〔施工後〕 ただし、根入部は40 mに1回	代表箇所 各1枚	
1 共通編	3 一般施工	5 石・ブロック積（張）工	3 コンクリートブロック工	3	天端保護ブロック	幅	100m又は1施工箇 所に1回〔施工後〕	代表箇所 各1枚	

編	章	節	条	枝番	工 種	写真管理項目			摘 要
						撮影項目	撮影頻度〔時期〕	提出頻度	
1 共通編	3 一般施工	5 石・ブロック積（張）工	4		緑化ブロック工	厚 さ （裏込）	100m又は1施工箇所 に1回〔施工中〕	代表箇所 各1枚	
						法 長 厚 さ （ブロック）	100m又は1施工箇所 に1回〔施工後〕 ただし、根入部は40 mに1回		
1 共通編	3 一般施工	5 石・ブロック積（張）工	5		石積（張）工	厚 さ （裏込）	100m又は1施工箇所 に1回〔施工中〕	代表箇所 各1枚	
						法 長 厚 さ （石積・張）	100m又は1施工箇所 に1回〔施工後〕 ただし、根入部は40 mに1回		
1 共通編	3 一般施工	6 一般舗装工	5	1	アスファルト舗装工 下層路盤工	敷均し厚さ 転圧状況	各層毎500mに1回 〔施工中〕	代表箇所 各1枚	
						整正状況	各層毎500mに1回 〔整正後〕		
						厚 さ	各層毎200mに1回 〔整正後〕 ただし、「TS等光波方式を用いた出来形管理要領（舗装工事編）（案）」、「地上型レーザースキャナを用いた出来形管理要領（舗装工事編）（案）」、「地上移動体搭載型レーザースキャナを用いた出来形管理要領（舗装工事編）（案）」、「TS（ソプリズム方式）を用いた出来形管理要領（舗装工事編）（案）」（以下、「舗装工の情報化施工」と呼ぶ。）により厚さあるいは標高較差を管理する場合は各層毎1工事に1回 〔整正後〕		
						幅	各層毎80mに1回 〔整正後〕 ただし、舗装工の情報化施工による場合は各層毎1工事に1回 〔整正後〕		

編	章	節	条	枝番	工 種	写真管理項目			摘 要
						撮影項目	撮影頻度〔時期〕	提出頻度	
1 共通編	3 一般施工	6 一般舗装工	5 アスファルト舗装工	2	加熱アスファルト安定処理工	敷均し厚さ 転圧状況	各層毎500mに1回 〔施工中〕	代表箇所 各1枚	
						整正状況	各層毎500mに1回 〔整正後〕		
						幅	各層毎80mに1回 〔整正後〕 ただし、舗装工の情報 化施工による場合は各 層毎1工事に1回 〔整正後〕		
1 共通編	3 一般施工	6 一般舗装工	5 アスファルト舗装工	3	基 層 工	整正状況	200mに1回 〔整正後〕	代表箇所 各1枚	
						タックコート、プライムコート	各層毎に1回 〔散布時〕		
						幅	各層毎80mに1回 〔整正後〕 ただし、舗装工の情報 化施工による場合は各 層毎1工事に1回 〔整正後〕		
1 共通編	3 一般施工	6 一般舗装工	5 アスファルト舗装工	4	表層工	整正状況	200mに1回 〔整正後〕	代表箇所 各1枚	
						タックコート、プライムコート	各層毎に1回 〔散布時〕		
						平坦性	1工事1回 〔実施中〕		
1 共通編	3 一般施工	6 一般舗装工	6 コンクリート舗装工	1	コンクリート舗装工 下層路盤工	敷均し厚さ 転圧状況	各層毎500mに1回 〔施工中〕	代表箇所 各1枚	
						整正状況	各層毎500mに1回 〔整正後〕		
						厚 さ	各層毎200mに1回 〔整正後〕 ただし、舗装工の情報 化施工により厚さある いは標高較差を管理 する場合は各層毎1工 事に1回 〔整正後〕		
						幅	各層毎80mに1回 〔整正後〕 ただし、舗装工の情報 化施工による場合は各 層毎1工事に1回 〔整正後〕		

撮影箇所一覧表（出来形管理）

No. 7

編	章	節	条	枝番	工 種	写真管理項目			摘 要
						撮影項目	撮影頻度〔時期〕	提出頻度	
1 共通編	3 一般施工	6 一般舗装工	6 コンクリート舗装工	2	加熱アスファルト安定処理工	敷均し厚さ 転圧状況	各層毎500mに1回 〔施工中〕	代表箇所 各1枚	
						整正状況	各層毎500mに1回 〔整正後〕		
						厚  さ	1,000㎡に1回 〔整正後〕 ただし、舗装工の情報 化施工により厚さある いは標高較差を管理 する場合は各層毎1工 事に1回 〔整正後〕		
						幅	各層毎80mに1回 〔整正後〕 ただし、舗装工の情報 化施工による場合は各 層毎1工事に1回 〔整正後〕		
1 共通編	3 一般施工	6 一般舗装工	6 コンクリート舗装工	3	アスファルト中間層	整正状況	200mに1回 〔整正後〕	代表箇所 各1枚	
						タックコート、 プライムコート	各層毎に1回 〔散布時〕		
						幅	各層毎80mに1回 〔整正後〕 ただし、舗装工の情報 化施工による場合は各 層毎1工事に1回 〔整正後〕		
1 共通編	3 一般施工	6 一般舗装工	6 コンクリート舗装工	4	コンクリート舗装版工	石粉、 プライムコート	80mに1回 〔散布時〕	代表箇所 各1枚	
						ダウエルバー、 タイバー寸法、 位置	80mに1回 〔据付後〕		
						鉄網寸法 位置	80mに1回 〔据付後〕		
						平坦性	1 工事 1 回 〔実施中〕		
						厚  さ	各層毎200mに1回 〔型枠据付後〕 ただし、舗装工の情報 化施工による場合は各 層毎1工事に1回 〔整正後〕		

編	章	節	条	枚番	工 種	写真管理項目			摘 要
						撮影項目	撮影頻度〔時期〕	提出頻度	
1 共通編	3 一般施工	6 一般舗装工	6 コンクリート舗装工	5	転圧コンクリート版工 下層路盤工	敷均し厚さ 転圧状況	各層毎500mに1回 〔施工中〕	代表箇所 各1枚	
						整正状況	各層毎500mに1回 〔整正後〕		
						厚 さ	各層毎200mに1回 〔整正後〕 ただし、舗装工の情報 化施工による場合は各 層毎1工事に1回 〔整正後〕		
						幅	各層毎80mに1回 〔整正後〕 ただし、舗装工の情報 化施工による場合は各 層毎1工事に1回 〔整正後〕		
1 共通編	3 一般施工	6 一般舗装工	6 コンクリート舗装工	6	転圧コンクリート版工 セメント（石灰・瀝青） 安定処理工	敷均し厚さ 転圧状況	各層毎500mに1回 〔施工中〕	代表箇所 各1枚	
						整正状況	各層毎500mに1回 〔整正後〕		
						厚 さ	1,000㎡に1回 〔整正後〕 ただし、舗装工の情報 化施工により厚さある いは標高較差を管理 する場合は各層毎1工 事に1回 〔整正後〕		
						幅	各層毎80mに1回 〔整正後〕 ただし、舗装工の情報 化施工による場合は各 層毎1工事に1回 〔整正後〕		
1 共通編	3 一般施工	6 一般舗装工	6 コンクリート舗装工	7	転圧コンクリート版工 アスファルト中間層	整正状況	200mに1回 〔整正後〕	代表箇所 各1枚	
						タックコート、プライムコート	各層毎に1回 〔散布時〕		
						幅	各層毎80mに1回 〔整正後〕 ただし、舗装工の情報 化施工による場合は各 層毎1工事に1回 〔整正後〕		
1 共通編	3 一般施工	6 一般舗装工	6 コンクリート舗装工	8	転圧コンクリート版工	敷均し厚さ 転圧状況	500mに1回 〔施工中〕	代表箇所 各1枚	
						厚 さ	各層毎200mに1回 〔型枠据付後〕 ただし、舗装工の情報 化施工により厚さある いは標高較差を管理 する場合は各層毎1工 事に1回 〔整正後〕		
						平坦性	1工事1回 〔実施中〕		

撮影箇所一覧表（出来形管理）

No. 9

編	章	節	条	枝番	工 種	写真管理項目			摘 要
						撮影項目	撮影頻度〔時期〕	提出頻度	
1 共 編	3 一 施 工	6 一 舗 装 工	6 コ ン ク リ ー ト 舗 装 工	9	コンクリート舗装工（連続鉄筋コンクリート舗装）	石粉、プライムコート	各層毎に1回 〔散布時〕	代表箇所 各1枚	
						鉄筋寸法、位置	80mに1回 〔据付後〕		
						横膨張目地部 タウエルバー 寸法、位置	1施工箇所に1回 〔据付後〕		
						縦そり突合せ目地部・ 縦そりタミ目地部 タミバー寸法、 位置	80mに1回 〔据付後〕		
						平坦性	1工事に1回〔実施中〕		
						厚さ	各層毎200mに1回 〔型枠据付後〕 〔スリップフォーム工法 の場合は打設前後〕 ただし、舗装工の情報 化施工により厚さある いは標高較差を管理 する場合は各層毎1工 事に1回 〔修正後〕		
						目地段差	1工事に1回		

撮影箇所一覧表（出来形管理）

No. 10

編	章	節	条	枝番	工 種	写真管理項目			摘 要
						撮影項目	撮影頻度〔時期〕	提出頻度	
1 共通編	3 一般施工	6 一般舗装工	7 薄層カラー舗装工	1	下層路盤工	敷均し厚さ 転圧状況	各層毎500mに1回 〔施工中〕	代表箇所 各1枚	
						整正状況	各層毎500mに1回 〔整正後〕		
						厚 さ	各層毎200mに1回 〔整正後〕		
						幅	各層毎80mに1回 〔整正後〕 ただし、「TS等光波方式を用いた出来形管理要領（舗装工事編）（案）」による場合は各層毎1工事に1回 〔整正後〕		
1 共通編	3 一般施工	6 一般舗装工	7 薄層カラー舗装工	2	加熱アスファルト安定処理工	敷均し厚さ 転圧状況	各層毎500mに1回 〔施工中〕	代表箇所 各1枚	
						整正状況	各層毎500mに1回 〔整正後〕		
						幅	各層毎80mに1回 〔整正後〕 ただし、「TS等光波方式を用いた出来形管理要領（舗装工事編）（案）」による場合は各層毎1工事に1回 〔整正後〕		
1 共通編	3 一般施工	6 一般舗装工	7 薄層カラー舗装工	3	基 層 工	整正状況	200mに1回 〔整正後〕	代表箇所 各1枚	
						タックコート、プライムコート	各層毎に1回 〔散布時〕		
						厚 さ	1,000㎡に1回 〔整正後〕		
						幅	各層毎80mに1回 〔整正後〕 ただし、「TS等光波方式を用いた出来形管理要領（舗装工事編）（案）」による場合は各層毎1工事に1回 〔整正後〕		



撮影箇所一覧表（出来形管理）

No. 11

編	章	節	条	枝番	工 種	写真管理項目			摘 要
						撮影項目	撮影頻度〔時期〕	提出頻度	
1 共通編	3 一般施工	7 地盤改良工	2 路床安定処理工		路床安定処理工	施工厚さ 幅	40mに1回 〔施工後〕	代表箇所 各1枚	
1 共通編	3 一般施工	7 地盤改良工	3 置換工		置換工	置換厚さ 幅	40m又は1 施工箇所に1回 〔施工後〕	代表箇所 各1枚	
1 共通編	3 一般施工	7 地盤改良工	4 表層安定処理工	1	サンドマット	施工厚さ 幅	40m又は1 施工箇所に1回 〔施工後〕	代表箇所 各1枚	
1 共通編	3 一般施工	7 地盤改良工	4 表層安定処理工	2	サンドマット海上	法 長 天端幅	40m又は1 施工箇所に1回 〔施工後〕	代表箇所 各1枚	
1 共通編	3 一般施工	7 地盤改良工	5 パイルネット工		パイルネット工	厚 さ 幅	40m又は1 施工箇所に1回 〔施工後〕	代表箇所 各1枚	
1 共通編	3 一般施工	7 地盤改良工	7	8	バーチカルドレーン (サンドドレーン工) (ペーパードレーン工) (袋詰式サンドドレーン工) 締固め改良工 (サンドコンパクション パイル工)	打込長さ 出来ばえ	200㎡又は1 施工箇所に1回〔打込み前後、施工中〕	代表箇所 各1枚	
						杭 径 位置・間隔	200㎡又は1 施工箇所に1回〔打込後〕		
						砂の投入量	全数量〔打込前後〕		
1 共通編	3 一般施工	7 地盤改良工	9 固結工		固結工 (粉体噴射攪拌工) (高圧噴射攪拌工) (セメントミルク攪拌工) (生石灰パイル工)	位置・間隔 杭 径 深 度	1 施工箇所に1回 〔打込後〕	代表箇所 各1枚	
1 共通編	3 一般施工	10 仮設工	5	1	土留・仮締切工 (H鋼杭) (鋼矢板)	変 位 根入長	40m又は1 施工箇所に1回 〔打込前〕	代表箇所 各1枚	
						数 量	全数量〔打込後〕		
1 共通編	3 一般施工	10 仮設工	5	2	アンカー工	削孔深さ	1 施工箇所に1回 〔削孔後〕	代表箇所 各1枚	
						配置誤差	1 施工箇所に1回 〔施工後〕		

撮影箇所一覧表（出来形管理）

No. 12

編	章	節	条	枝番	工 種	写真管理項目			摘 要
						撮影項目	撮影頻度〔時期〕	提出頻度	
1 共通編	3 一般施工	10 仮設工	5	3	連節ブロック張り工	法 長	100m又は1施工箇所 に1回〔施工後〕 ただし、根入部は40 mに1回	代表箇所 各1枚	
1 共通編	3 一般施工	10 仮設工	5	4	縮切盛土	天端幅 法 長	100m又は1施工箇所 に1回〔施工後〕	代表箇所 各1枚	
1 共通編	3 一般施工	10 仮設工	5	5	中詰盛土	出来ばえ	100m又は1施工箇所 に1回〔施工後〕	代表箇所 各1枚	
1 共通編	3 一般施工	10 仮設工	8		地中連続壁工（壁式）	連壁の長さ 変 位	40m又は1施工箇所 に1回〔施工後〕	代表箇所 各1枚	
1 共通編	3 一般施工	10 仮設工	9		地中連続壁工（柱列式）	連壁の長さ 変 位	40m又は1施工箇所 に1回〔施工後〕	代表箇所 各1枚	D：杭径

撮影箇所一覧表（出来形管理）

No. 13

編	章	節	条	播	工 種	写真管理項目			摘 要
						撮影項目	撮影頻度〔時期〕	提出頻度	
1 共通編	4 土工	3 河川・ 海岸・ 砂防土 工	2		掘削工（切土工）	土質等の判別	地質が変わる毎に1回 〔掘削中〕	代表箇所 各1枚	<ul style="list-style-type: none"> <li>出来映えの撮影</li> <li>TS等の設置状況と出来形計測対象点上のプリズムの設置状況（プリズムが必要な場合のみ）がわかるように撮影</li> </ul>
						法 長  ※右のいずれかで撮影する。	200m又は1施工箇所 に1回〔掘削後〕  「TS等光波方式を用いた出来形管理要領（土工編）（案）」、「TS（ノンプリズム方式）を用いた出来形管理要領（土工編）（案）」、「RTK-GNSSを用いた出来形管理要領（土工編）（案）」、「地上型レーザースキャナーを用いた出来形管理要領（土工編）（案）」、「無人航空機搭載型レーザースキャナーを用いた出来形管理要領（土工編）（案）」、「地上移動体搭載型レーザースキャナーを用いた出来形管理要領（土工編）（案）」（以下、「土工の情報化施工」と呼ぶ。）による場合は1工事1回による場合は1工事1回〔掘削後〕		
1 共通編	4 土工	3 河川・ 海岸・ 砂防土 工	3		盛土工 築 堤	巻出し厚	200mに1回 〔巻出し時〕	代表箇所 各1枚	<ul style="list-style-type: none"> <li>出来映えの撮影</li> <li>TS等の設置状況と出来形計測対象点上のプリズムの設置状況（プリズムが必要な場合のみ）がわかるように撮影</li> </ul>
						締固め状況	転圧機械が変わる毎に1回〔締固め時〕		
						法 長 幅  ※右のいずれかで撮影する。	200m又は1施工箇所 に1回〔施工後〕  土工の情報化施工による場合は1工事1回〔施工後〕		

撮影箇所一覧表（出来形管理）

No. 14

編	章	節	条	播	工 種	写真管理項目			摘 要
						撮影項目	撮影頻度〔時期〕	提出頻度	
1 共通編	4 土工	3 河川・ 海岸・ 砂防土	4		盛土補強工	厚 さ	100m又は1施工箇所 所に1回〔施工後〕	代表箇所 各1枚	
1 共通編	4 土工	3 河川・ 海岸・ 砂防土	5		整形仕上げ工	仕上げ状況 厚 さ	100m又は1施工箇所 所に1回 〔仕上げ時〕	代表箇所 各1枚	
1 共通編	4 土工	3 河川・ 海岸・ 砂防土	6		天端敷砂利工	厚 さ 幅	200mに1回 〔施工後〕	代表箇所 各1枚	

撮影箇所一覧表（出来形管理）

No. 15

編	章	節	条	挿	種	写真管理項目			摘
						撮影項目	撮影頻度〔時期〕	提出頻度	
1 共通編	4 土工	4 道路土工	2		掘削工（切土工）	土質等の判別	地質が変わる毎に1回 〔掘削中〕	代表箇所 各1枚	・出来映えの撮影 ・TS等の設置状況と出来形計測対象点上のプリズムの設置状況（プリズムが必要な場合のみ）がわかるように撮影
						法 長 ※右のいずれかで撮影する。	200m又は1施工箇所 に1回〔掘削後〕  土工の情報化施工による場合は1工事1回 〔掘削後〕		
1 共通編	4 土工	4 道路土工	3 6		盛土工 路床工	巻出し厚	200mに1回 〔巻出し時〕	代表箇所 各1枚	・出来映えの撮影 ・TS等の設置状況と出来形計測対象点上のプリズムの設置状況（プリズムが必要な場合のみ）がわかるように撮影
						締固め状況	転圧機械が変わる毎に1回 〔締固め時〕		
1 共通編	4 土工	4 道路土工	5		整形仕上げ工	仕上げ状況 厚さ	100m又は1施工箇所 に1回〔仕上げ時〕	代表箇所 各1枚	
						法 長 幅 ※右のいずれかで撮影する。	200m又は1施工箇所 に1回〔施工後〕  土工の情報化施工による場合は1工事1回 〔施工後〕		
1 共通編	4 土工	4 道路土工	8		凍上抑制層	下層路盤工 に同じ	下層路盤工に同じ	代表箇所 各1枚	
1 共通編	5 無筋鉄筋 コンクリート	5 鉄筋	3		鉄筋の組立て	平均間隔	コンクリート打設毎に1回 （重要構造物かつ主鉄筋について適用） 〔組立て時〕	代表箇所 各1枚	
						かぶり	コンクリート打設毎に1回 （重要構造物かつ主鉄筋について適用） 〔組立て時〕		

撮影箇所一覧表（出来形管理）

No. 16

編	章	節	条	枚番		写真管理項目			提出頻度
						撮影項目	撮影頻度〔時期〕	提出頻度	
2	1	3	4		コンクリートブロック工		1-3-5-3 コンクリートブロック工に準ずる。		
2	1	3	6		緑化ブロック工		1-3-5-4 緑化ブロック工に準ずる。		
2	1	3	7		環境護岸ブロック工		1-3-5-3 コンクリートブロック工に準ずる。		
2	1	3	8		法 枠 工		1-3-3-5 法枠工に準ずる。		
2	1	3	9	1	石張り・石積み		1-3-5-5 石積（張）工に準ずる。		
2	1	3	9	2	巨石張り・巨石積み	胴込裏込厚	100m又は1施工箇所 に1回〔施工中〕	代表箇所 各1枚	
						法 長	100m又は1施工箇所 に1回〔施工後〕		
2	1	3	9	3	かごマット	高 法 さ 長	100m又は1施工箇所 に1回〔施工後〕	代表箇所 各1枚	
2	1	3	10		笠コンクリート		1-3-4-3 法留基礎工に準ずる。		
2	1	3	11		法留基礎工		1-3-4-3 法留基礎工に準ずる。		
2	1	3	12		矢板工		1-3-3-4 矢板工に準ずる。		

撮影箇所一覧表（出来形管理）

No. 17

編	章	節	条	枝番	工 種	写真管理項目			摘 要	
						撮影項目	撮影頻度〔時期〕	提出頻度		
2	河川編	1 築堤・護岸	3 護岸工	14		護岸付属物工	幅 高 さ	1 施工箇所 に 1 回 〔施工後〕	代表箇所 各 1 枚	
2	河川編	1 築堤・護岸	3 護岸工	14	1	じゃかご	法 長 厚 さ	100m 又は 1 施工箇 所に 1 回 〔施工後〕	代表箇所 各 1 枚	
2	河川編	1 築堤・護岸	3 護岸工	14	2 3	ふとんかご かご枠	高 さ	100m 又は 1 施工箇 所に 1 回 〔施工後〕	代表箇所 各 1 枚	
2	河川編	1 築堤・護岸	3 護岸工	15		覆土工		1-4-3-5 整形仕上げ工に準ず る。		
2	河川編	1 築堤・護岸	3 護岸工	16		プレキャスト擁壁工	据付状況	100m 又は 1 施工箇 所に 1 回 〔埋戻し前〕	代表箇所 各 1 枚	
2	河川編	1 築堤・護岸	3 護岸工	17		場所打擁壁工	裏込厚さ  厚 さ 幅 さ 高 さ	100m 又は 1 施工箇 所に 1 回 〔施工中〕  100m 又は 1 施工箇 所に 1 回 〔型枠取外し後〕	代表箇所 各 1 枚	
2	河川編	1 築堤・護岸	3 護岸工	18		植生工		1-3-3-7 植生工に準ずる。		
2	河川編	1 築堤・護岸	4 根固め工	3		根固めブロック工	数 量  ブロックの 形状寸法	全数量 〔製作後〕  形状寸法変わる毎に 1 回 〔製作後〕	代表箇所 各 1 枚	
2	河川編	1 築堤・護岸	4 根固め工	5		沈床工	格子寸法 厚 さ 割石状況 幅	40m 又は 1 施工箇 所に 1 回 〔施工後〕	代表箇所 各 1 枚	
2	河川編	1 築堤・護岸	4 根固め工	6		捨石工	幅	40m 又は 1 施工箇 所に 1 回 〔施工後〕	代表箇所 各 1 枚	





撮影箇所一覧表（出来形管理）

No. 19

編	章	節	条	枝番	工 種	写真管理項目			摘 要
						撮影項目	撮影頻度〔時期〕	提出頻度	
2	1	8	5		薄層カラー舗装工		1-3-6-7 薄層カラー舗装工に 準ずる。		
2	1	8	6	1	下層路盤工	敷均し厚さ 転圧状況	各層毎500mに1回 〔施工中〕	代表箇所 各1枚	
						整正状況	各層毎500mに1回 〔整正後〕		
						厚 さ	各層毎200mに1回 〔整正後〕		
						幅	各層毎80mに1回 〔整正後〕		
2	1	8	6	2	上層路盤工 粒度調整路盤工	敷均し厚さ 転圧状況	各層毎500mに1回 〔施工中〕	代表箇所 各1枚	
						整正状況	各層毎500mに1回 〔整正後〕		
						厚 さ	各層毎200mに1回 〔整正後〕		
						幅	各層毎80mに1回 〔整正後〕		
2	1	8	6	3	上層路盤工 セメント（石灰） 安定処理工	敷均し厚さ 転圧状況	各層毎500mに1回 〔施工中〕	代表箇所 各1枚	
						整正状況	各層毎500mに1回 〔整正後〕		
						厚 さ	1,000㎡に1回 〔整正後〕		
						幅	各層毎80mに1回 〔整正後〕		
2	1	8	6	4	加熱アスファルト安定処 理工	敷均し厚さ 転圧状況	各層毎500mに1回 〔施工中〕	代表箇所 各1枚	
						整正状況	各層毎500mに1回 〔整正後〕		
						幅	各層毎80mに1回 〔整正後〕		
2	1	8	6	5	基 層 工	整正状況	200mに1回 〔整正後〕	代表箇所 各1枚	
						タックコー ト プライムコ ート	各層毎に1回 〔散布時〕		
						幅	各層毎80mに1回 〔整正後〕		

撮影箇所一覧表（出来形管理）

No. 20

編	章	節	条	枝番	工 種	写真管理項目			摘 要			
						撮影項目	撮影頻度〔時期〕	提出頻度				
2	河川編	1	築堤・護岸	8	7	側溝工	1 2 3 4	プレキャストU型側溝 L型側溝 自由勾配側溝 管渠	据付状況	100m又は1施工箇所 所に1回 〔埋戻し前〕	不 要	
2	河川編	1	築堤・護岸	8	8	集水柵工		※厚 さ ※幅 さ ※高 さ	※厚 さ ※幅 さ ※高 さ	道路延長100m又は1 施工箇所に1回 (※印は現場打ちが ある場合)〔型枠取 外し後〕	不 要	
2	河川編	1	築堤・護岸	8	9	縁石工				1-3-3-8 縁石工に準ずる。		
2	河川編	1	築堤・護岸	8	11	路側防護柵工				1-3-3-11 路側防護柵工に準ず る。		
2	河川編	1	築堤・護岸	8	12	区画線工				1-3-3-12 区画線工に準ずる。		
2	河川編	1	築堤・護岸	8	14	道路付属物工				1-3-3-13 道路付属物工に準ず る。		
2	河川編	2	浚渫（河川）	2	2	ポンプ浚渫船浚渫工		深 さ 幅		1 施工箇所に 1 回 〔施工後〕	代表箇所 各 1 枚	
2	河川編	2	浚渫（河川）	3	2	グラブ船浚渫工		深 さ 幅		1 施工箇所に 1 回 〔施工後〕	代表箇所 各 1 枚	
2	河川編	2	浚渫（河川）	4	2	バックホウ船浚渫工		深 さ 幅		1 施工箇所に 1 回 〔施工後〕	代表箇所 各 1 枚	

撮影箇所一覧表（出来形管理）

No. 21

編	章	節	条	枝番	工 種	写真管理項目			摘 要					
						撮影項目	撮影頻度〔時期〕	提出頻度						
2	河川編	3	樋門・樋管	4	樋門・樋管工	3		既製杭工						
2	河川編	3	樋門・樋管	4	樋門・樋管工	4		矢板工						
2	河川編	3	樋門・樋管	4	樋門・樋管工	5	1	本体工	厚 さ 幅 内空幅 内空高	1 施工箇所 に 1 回 〔型枠取外し後〕	代表箇所 各 1 枚			
2	河川編	3	樋門・樋管	4	樋門・樋管工	5	2 3 4 5	ヒューム管 P C 管 コルゲートパイプ ダクタイル鋳鉄管	据付状況	100m 又は 1 施工箇所 に 1 回〔巻立前〕	不 要			
2	河川編	3	樋門・樋管	4	樋門・樋管工	5	6	P C 函渠	据付状況 ※ 幅 さ ※ 高 さ	100m 又は 1 施工箇所 に 1 回 （※印は場所打部分 のある場合） 〔埋戻し前〕	代表箇所 各 1 枚			
2	河川編	3	樋門・樋管	4	樋門・樋管工	6		翼壁工	厚 さ 幅 さ 高 さ	1 施工箇所 に 1 回 〔型枠取外し後〕	代表箇所 各 1 枚			
2	河川編	3	樋門・樋管	4	樋門・樋管工	7		水叩工	厚 さ 幅 さ 高 さ	1 施工箇所 に 1 回 〔型枠取外し後〕	代表箇所 各 1 枚			
2	河川編	3	樋門・樋管	5	水路工	2		側溝工	厚 さ 幅 さ 高 さ	100m 又は 1 施工箇所 に 1 回 〔埋戻し前〕	不 要			
2	河川編	3	樋門・樋管	5	水路工	3		集水柵工	※厚 さ ※幅 さ ※高 さ 施工状況	河川延長 100m 又は 1 施工箇所 に 1 回 （※印は現場打ちが ある場合） 〔型枠取外し後〕 〔埋戻し前〕	不 要			

撮影箇所一覧表（出来形管理）

No. 22

編	章	節	条	枝番	工 種	写真管理項目			摘 要	
						撮影項目	撮影頻度〔時期〕	提出頻度		
2	河川編	3	5	7	柵 渠 工	厚 さ 幅 さ 高 さ	100m又は1施工箇所 に1回 〔埋戻し前〕	不 要		
2	河川編	3	5	9	暗 渠 工	幅 深 さ	100m又は1施工箇所 に1回 〔埋戻し前〕	不 要		
2	河川編	3	6	5	1 2	現場打階段 プレキャスト階段	幅 さ 高 さ 長 さ	1 施工箇所に1回 〔施工後〕	代表箇所 各1枚	
2	河川編	4	3	3	水 門	厚 さ 幅 さ 高 さ	1 施工箇所に1回 〔型枠取外し後〕	代表箇所 各1枚		
2	河川編	4	3	4	扉体、戸当り及び開閉装置		機械工事施工管理基準 （案）参照			
2	河川編	4	4	3	水門塗装工		機械工事施工管理基準 （案）参照			
2	河川編	5	3	3	刃口金物製作工	刃口高さ 外周長	1 施工箇所に1回 〔仮組立時〕	代表箇所 各1枚		
2	河川編	5	3	4	桁製作工	原寸状況	1 橋に1回又は1工 事に1回 〔原寸時〕	代表箇所 各1枚		
						製作状況	適 宜 〔製作中〕			
						仮組立寸法 （撮影項目 は適宜）	1 橋に1回又は1工 事に1回 〔仮組立時〕			
2	河川編	5	3	5	検査路製作工	原寸状況	1 橋に1回又は1工 事に1回〔原寸時〕	代表箇所 各1枚		
						製作状況	適 宜 〔製作中〕			
2	河川編	5	3	6	鋼製伸縮継手製作工	原寸状況	1 橋に1回又は1工 事に1回〔原寸時〕	代表箇所 各1枚		
						製作状況	適 宜 〔製作中〕			
						仮組立寸法 （撮影項目 は適宜）	1 橋に1回又は1工 事に1回 〔仮組立時〕			

撮影箇所一覧表（出来形管理）

No. 23

編	章	節	条	枝番	工 種	写真管理項目			摘 要
						撮影項目	撮影頻度〔時期〕	提出頻度	
2 河川編	5 堰	3 工場製作工	7		落橋防止装置製作工	原寸状況	1橋に1回又は1工事に1回〔原寸時〕	代表箇所 各1枚	
						製作状況	適 宜 〔製作中〕		
2 河川編	5 堰	3 工場製作工	8		鋼製排水管製作工	原寸状況	1橋に1回又は1工事に1回〔原寸時〕	代表箇所 各1枚	
						製作状況	適 宜 〔製作中〕		
2 河川編	5 堰	3 工場製作工	9		プレビーム用桁製作工	原寸状況	1橋に1回又は1工事に1回〔原寸時〕	代表箇所 各1枚	
						製作状況	適 宜 〔製作中〕		
						仮組立寸法	1橋に1回又は1工事に1回 〔仮組立時〕		
2 河川編	5 堰	3 工場製作工	10		橋梁用防護柵製作工	原寸状況	1橋に1回又は1工事に1回〔原寸時〕	代表箇所 各1枚	
						製作状況	適 宜 〔製作中〕		
2 河川編	5 堰	3 工場製作工	11 鑄造工	1	金属支承工	製作状況	適 宜 〔製作中〕	代表箇所 各1枚	
2 河川編	5 堰	3 工場製作工	11 鑄造工	2	大型ゴム支承工	製作状況	適 宜 〔製作中〕	代表箇所 各1枚	
2 河川編	5 堰	3 工場製作工	12		アンカーフレーム製作工	仮組立寸法 (撮影項目 は適宜)	1橋に1回又は1工事に1回 〔仮組立時〕	代表箇所 各1枚	
2 河川編	5 堰	3 工場製作工	13		仮設材製作工	原寸状況	1橋に1回又は1工事に1回〔原寸時〕	代表箇所 各1枚	
						製作状況	適 宜 〔製作中〕		
2 河川編	5 堰	3 工場製作工	14		工場塗装工	材料使用量 (塗料缶)	全数量〔使用前後〕	代表箇所 各1枚	
						素地調整状 況 (塗替)	部材別〔施工前後〕		
						塗装状況	各層毎に1回 〔塗装後〕		

撮影箇所一覧表（出来形管理）

No. 24

編	章	節	条	枝番	工 種	写真管理項目			摘 要			
						撮影項目	撮影頻度〔時期〕	提出頻度				
2	河川編	5	堰	4	可動堰本体工	3		既製杭工		1-3-4-4 既製杭工に準ずる。		
2	河川編	5	堰	4	可動堰本体工	4		場所打杭工		1-3-4-5 場所打杭工に準ずる。		
2	河川編	5	堰	4	可動堰本体工	5		オープンケーソン基礎工		1-3-4-7 オープンケーソン基礎工に準ずる。		
2	河川編	5	堰	4	可動堰本体工	6		ニューマチックケーソン基礎工		1-3-4-8 ニューマチックケーソン基礎工に準ずる。		
2	河川編	5	堰	4	可動堰本体工	7		矢板工		1-3-3-4 矢板工に準ずる。		
2	河川編	5	堰	4	可動堰本体工	8 9 10 11 12 13 14		床版工 堰柱工 門柱工 ゲート操作台工 水叩工 閘門工 土砂吐工	厚さ 幅 高さ 延長	1 施工箇所に 1 回 〔施工後〕	代表箇所 各 1 枚	
2	河川編	5	堰	4	可動堰本体工	15		取付擁壁工	裏込厚さ 厚さ 幅 高さ	100m 又は 1 施工箇所に 1 回〔施工中〕 100m 又は 1 施工箇所に 1 回 〔型枠取外し後〕	代表箇所 各 1 枚	
2	河川編	5	堰	5	固定堰本体工	3		既製杭工		1-3-4-4 既製杭工に準ずる。		
2	河川編	5	堰	5	固定堰本体工	4		場所打杭工		1-3-4-5 場所打杭工に準ずる。		

撮影箇所一覧表（出来形管理）

No. 25

編	章	節	条	枝番	工 種	写真管理項目			摘 要
						撮影項目	撮影頻度〔時期〕	提出頻度	
2	河川編	5	5	5	オープンケーソン基礎工		1-3-4-7 オープンケーソン基礎工に準ずる。		
2	河川編	5	6	5	ニューマチックケーソン基礎工		1-3-4-8 ニューマチックケーソン基礎工に準ずる。		
2	河川編	5	7	5	矢板工		1-3-3-4 矢板工に準ずる。		
2	河川編	5	8 9 10	5	堰本体工 水叩工 土砂吐工	厚 さ 幅 さ 高 さ	1 施工箇所 に 1 回 〔施工後〕	代表箇所 各 1 枚	
2	河川編	5	11	5	取付擁壁工	裏込厚さ	100m 又は 1 施工箇所 に 1 回 〔施工中〕	代表箇所 各 1 枚	
						厚 さ 幅 さ 高 さ	100m 又は 1 施工箇所 に 1 回 〔型枠取外し後〕		
2	河川編	5	6	3	魚道本体工	厚 さ 幅 さ 高 さ	測定箇所毎に 1 回 〔施工後〕	代表箇所 各 1 枚	
2	河川編	5	7	2	管理橋橋台工	厚 さ 天端幅 (橋軸方向) 敷 幅 (橋軸方向) 高 さ 胸壁の高さ 天端長 敷 長	1 施工箇所 に 1 回 〔施工後〕	代表箇所 各 1 枚	
2	河川編	5	8		クレーン架設 ケーブルクレーン架設 ケーブルエレクション架設 架設桁架設 送出し架設 トラベラークレーン架設	架設状況	架設工法が変わる毎 に 1 回 〔架設中〕	代表箇所 各 1 枚	
2	河川編	5	8		現場継手工	継手部の すき間	1 スパンに 1 回 〔架設後〕	代表箇所 各 1 枚	

撮影箇所一覧表（出来形管理）

No. 26

編	章	節	条	枝番	工 種	写真管理項目			摘 要
						撮影項目	撮影頻度〔時期〕	提出頻度	
2 河川編	5 堰	8 鋼管理橋上部工			橋梁現場塗装工	材料使用量 (塗料缶)	全数量〔使用前後〕	代表箇所 各1枚	
						素地調整状 況(塗替)	スパン毎、部材別 〔施工前後〕		
						塗装状況	各層毎1スパンに1 回〔塗装後〕		
2 河川編	5 堰	8 鋼管理橋上部工			床版工	床版の厚さ 床版の幅 鉄筋の 有効高さ 鉄筋の かぶり 鉄筋間隔	1スパンに1回 〔打設前後〕	代表箇所 各1枚	
2 河川編	5 堰	8 鋼管理橋上部工		1	支 承 工 金属支承	支 承 取 付 状 況	1スパンに1回 〔取付後〕	代表箇所 各1枚	
2 河川編	5 堰	8 鋼管理橋上部工		2	支 承 工 ゴム支承	支 承 取 付 状 況	1スパンに1回 〔取付後〕	代表箇所 各1枚	
2 河川編	5 堰	8 鋼管理橋上部工		1	橋梁付属物工 伸縮装置 (ゴムジョイント)	設置状況	1スパンに1回 〔設置後〕	代表箇所 各1枚	
2 河川編	5 堰	8 鋼管理橋上部工		2	橋梁付属物工 鋼製フィンガージョイ ント	設置状況	1スパンに1回 〔設置後〕	代表箇所 各1枚	
2 河川編	5 堰	8 鋼管理橋上部工		3	橋梁付属物工 地 覆 工	地覆の幅 地覆の高さ 有効幅員	1施工箇所に1回 〔施工後〕	代表箇所 各1枚	
2 河川編	5 堰	8 鋼管理橋上部工		4 5	橋梁付属物工 橋梁用防護柵工 橋梁用高欄工	高  さ 幅	1施工箇所に1回 〔施工後〕	代表箇所 各1枚	



撮影箇所一覧表（出来形管理）

No. 27

編	章	節	条	枝番	工 種	写真管理項目			摘 要		
						撮影項目	撮影頻度〔時期〕	提出頻度			
2	河川編	5	堰	9	コンクリート管理橋上部工	1	プレテンション桁購入工 (けた橋)	断面の 外形寸法 橋桁のそり 横方向の 曲がり	全数量〔製作後〕	代表箇所 各1枚	
2	河川編	5	堰	9	コンクリート管理橋上部工	2	プレテンション桁購入工 (スラブ桁)	断面の 外形寸法 橋桁のそり 横方向の 曲がり	全数量〔製作後〕	代表箇所 各1枚	
2	河川編	5	堰	9	コンクリート管理橋上部工		ポストテンション T (I) 桁製作工	シース、PC 鋼材配置状 況	桁毎に1回 〔打設前〕	代表箇所 各1枚	
								幅 厚 さ 高 さ	桁毎に1回 〔型枠取外し後〕		
								中詰め及び グラウト状 況	1 スパンに1回 〔施工時〕		
2	河川編	5	堰	9	コンクリート管理橋上部工		プレキャストブロック桁 購入工	断面の 外形寸法	全数量〔製作後〕	代表箇所 各1枚	
2	河川編	5	堰	9	コンクリート管理橋上部工		プレキャストブロック桁 組立工	組立状況	1 スパンに1回 〔組立時〕	代表箇所 各1枚	

撮影箇所一覧表（出来形管理）

No. 28

編	章	節	条	枝番	工 種	写真管理項目			摘 要
						撮影項目	撮影頻度〔時期〕	提出頻度	
2 河川編	5 堰	9 コンクリート管理橋上部工			P Cホロースラブ製作工	シーす、PC鋼材配置状況	桁毎に1回〔打設前〕	代表箇所各1枚	
						幅厚さ	桁毎に1回〔型枠取外し後〕		
						中詰め及びグラウト状況	1スパンに1回〔施工時〕		
2 河川編	5 堰	9 コンクリート管理橋上部工			P C箱桁製作工	シーす、PC鋼材配置状況	桁毎に1回〔打設前〕	代表箇所各1枚	
						幅（上）幅（下）高さ	桁毎に1回〔型枠取外し後〕		
						内空幅内空高さ	桁毎に1回〔型枠設置後〕		
						中詰め及びグラウト状況	1スパンに1回〔施工時〕		
2 河川編	5 堰	9 コンクリート管理橋上部工			クレーン架設 架設桁架設 架設支保工	架設状況	架設工法が変わる毎に1回〔架設中〕	代表箇所各1枚	
2 河川編	5 堰	9 コンクリート管理橋上部工			床版・横組工	幅厚さ 鉄筋の有効厚さ 鉄筋のかぶり 鉄筋間隔	1スパンに1回〔打設前後〕	代表箇所各1枚	
2 河川編	5 堰	9 コンクリート管理橋上部工		1	支 承 工 金属支承	支 承 取 付 状 況	1スパンに1回〔取付後〕	代表箇所各1枚	

撮影箇所一覧表（出来形管理）

No. 29

編	章	節	条	幅	工 種	写真管理項目			摘 要		
						撮影項目	撮影頻度〔時期〕	提出頻度			
2	河川編	5	堰	9	コンクリート管理橋上部工	2	支 承 工 ゴム支承	支 承 取 付 状 況	1 スパンに1回 〔取付後〕	代表箇所 各1枚	
2	河川編	5	堰	9	コンクリート管理橋上部工	1	橋梁付属物工 伸縮装置 (ゴムジョイント)	設置状況	1 スパンに1回 〔設置後〕	代表箇所 各1枚	
2	河川編	5	堰	9	コンクリート管理橋上部工	2	橋梁付属物工 鋼製フィンガージョイ ント	設置状況	1 スパンに1回 〔設置後〕	代表箇所 各1枚	
2	河川編	5	堰	9	コンクリート管理橋上部工	3	橋梁付属物工 地覆工	地覆の幅 地覆の高さ 有効幅員	1 施工箇所に1回 〔施工後〕	代表箇所 各1枚	
2	河川編	5	堰	9	コンクリート管理橋上部工	4 5	橋梁付属物工 橋梁用防護柵工 橋梁用高欄工	高 さ 幅	1 施工箇所に1回 〔施工後〕	代表箇所 各1枚	

撮影箇所一覧表（出来形管理）

No. 30

編	章	節	条	枝番	工 種	写真管理項目			摘 要
						撮影項目	撮影頻度〔時期〕	提出頻度	
2 河川編	5 堰	9 コンクリート管理橋上部工			橋梁現場塗装工	材料使用量 (塗料缶)	全数量〔使用前後〕	代表箇所 各1枚	
						素地調整状 況(塗替)	スパン毎、部材別 〔施工前後〕		
						塗装状況	各層毎1スパンに1 回〔塗装後〕		
2 河川編	6 排水機場	3 機場本体内工	3		既製杭工		1-3-4-4 既製杭工に準ずる。		
2 河川編	6 排水機場	3 機場本体内工	4		場所打杭工		1-3-4-5 場所打杭工に準ずる。		
2 河川編	6 排水機場	3 機場本体内工	5		矢板工		1-3-3-4 矢板工に準ずる。		
2 河川編	6 排水機場	3 機場本体内工	6		本体内工	厚 さ 幅 さ 高 さ	1 施工箇所に1回 〔施工後〕	代表箇所 各1枚	
2 河川編	6 排水機場	3 機場本体内工	7		燃料貯油槽工	厚 さ 幅 さ 高 さ	1 施工箇所に1回 〔施工後〕	適 宜	
2 河川編	6 排水機場	4 沈砂池工	3		既製杭工		1-3-4-4 既製杭工に準ずる。		
2 河川編	6 排水機場	4 沈砂池工	4		場所打杭工		1-3-4-5 場所打杭工に準ずる。		
2 河川編	6 排水機場	4 沈砂池工	5		矢板工		1-3-3-4 矢板工に準ずる。		
2 河川編	6 排水機場	4 沈砂池工	6		コンクリート擁壁工	裏込厚さ	100m又は1施工箇所に1回〔施工中〕	代表箇所 各1枚	
						厚 さ 幅 さ 高 さ	100m又は1施工箇所に1回 〔型枠取外し後〕		

撮影箇所一覧表（出来形管理）

No. 31

編	章	節	条	枝番	工 種	写真管理項目			摘 要			
						撮影項目	撮影頻度〔時期〕	提出頻度				
2	河川編	6	排水機場	4	沈砂池工	7	コンクリート床版工	厚 さ 幅 さ 高 さ	1 施工箇所 〔施工後〕	代表箇所 各 1 枚		
2	河川編	6	排水機場	4	沈砂池工	8	ブロック床版工	厚 さ 幅	1 施工箇所 〔施工後〕	代表箇所 各 1 枚		
2	河川編	6	排水機場	4	沈砂池工	9	現場打水路工	厚 さ 幅 さ 高 さ	100m 又は 1 施工箇所 に 1 回〔施工後〕	不 要		
2	河川編	6	排水機場	5	吐出水槽工	3	既製杭工		1-3-4-4 既製杭工に準ずる。			
2	河川編	6	排水機場	5	吐出水槽工	4	場所打杭工		1-3-4-5 場所打杭工に準ずる。			
2	河川編	6	排水機場	5	吐出水槽工	5	矢板工		1-3-3-4 矢板工に準ずる。			
2	河川編	6	排水機場	5	吐出水槽工	6	本体工	厚 さ 幅 さ 高 さ	1 施工箇所 〔施工後〕	適 宜		
2	河川編	7	床止め	3	床止め工	4	既製杭工		1-3-4-4 既製杭工に準ずる。			
2	河川編	7	床止め	3	床止め工	5	矢板工		1-3-3-4 矢板工に準ずる。			
2	河川編	7	床止め	3	床止め工	6	1	床止め本体工	天端幅 堤 幅 水通し幅	測定箇所毎に 1 回 〔施工後〕	代表箇所 各 1 枚	
2	河川編	7	床止め	3	床止め工	6	2	植石張り		1-3-5-5 石積（張）工に準ずる。		

撮影箇所一覧表（出来形管理）

No. 32

編	章	節	条	枚番	工 種	写真管理項目			摘 要
						撮影項目	撮影頻度〔時期〕	提出頻度	
2 河川編	7 床止め	3 床止め工	6 本体工	3	根固めブロック	数 量	全数量〔製作後〕	代表箇所 各1枚	
						ブロックの 形状寸法	形状寸法が変わる毎 に1回〔製作後〕		
2 河川編	7 床止め	3 床止め工	7		取付擁壁工	裏込厚さ	100m又は1施工箇 所に1回〔施工中〕	代表箇所 各1枚	
						厚 さ 幅 高 さ	100m又は1施工箇 所に1回 〔型枠取外し後〕		
2 河川編	7 床止め	3 床止め工	8 水叩工	1	水 叩 工	幅 厚 さ	測定箇所毎に1回 〔施工後〕	代表箇所 各1枚	
2 河川編	7 床止め	3 床止め工	8 水叩工	2	巨石張り	胴込裏込厚	100m又は1施工箇 所に1回〔施工中〕	代表箇所 各1枚	
						法 長	100m又は1施工箇 所に1回〔施工後〕		
2 河川編	7 床止め	3 床止め工	8 水叩工	3	根固めブロック	数 量	全数量〔製作後〕	代表箇所 各1枚	
						ブロックの 形状寸法	形状寸法が変わる毎 に1回〔製作後〕		
2 河川編	7 床止め	4 護床工	3		根固めブロック工	数 量	全数量〔製作後〕	代表箇所 各1枚	
						ブロックの 形状寸法	形状寸法が変わる毎 に1回〔製作後〕		
2 河川編	7 床止め	4 護床工	5		捨 石 工	幅	40m又は1施工箇所 に1回〔施工後〕	代表箇所 各1枚	
2 河川編	7 床止め	4 護床工	6		沈 床 工	格子寸法 厚 さ 割石状況 幅	40m又は1施工箇所 に1回〔施工後〕	代表箇所 各1枚	
2 河川編	7 床止め	4 護床工	7 かご工	1	じゃかご	法 長 厚 さ	100m又は1施工箇 所に1回〔施工後〕	代表箇所 各1枚	
2 河川編	7 床止め	4 護床工	7 かご工	2	ふとんかご	高 さ	100m又は1施工箇 所に1回〔施工後〕	代表箇所 各1枚	
2 河川編	8 河川維持	6 植栽維持工	3		樹木・芝生管理工		1-3-3-7 植生工に準ずる。		
2 河川編	8 河川維持	8 管理用通路補修工	3		天端補修工		1-4-3-6 天端敷砂利工に準ず る。		

撮影箇所一覧表（出来形管理）

No. 33

編	章	節	条	枝番	工 種	写真管理項目			摘 要
						撮影項目	撮影頻度〔時期〕	提出頻度	
2	8	8	4		コンクリート舗装補修工		1-3-6-6 コンクリート舗装工 に準ずる。		
2	8	8	5		アスファルト舗装補修工		1-3-6-5 アスファルト舗装工 に準ずる。		
2	8	8	6		路面切削工	厚 さ 幅	1 施工箇所 に 1 回 〔施工後〕	代表箇所 各 1 枚	
2	8	8	6		路面切削工	厚 さ 幅	1 施工箇所 に 1 回 〔施工後〕	代表箇所 各 1 枚	
2	8	8	7		舗装打換え工	幅 延長 厚 さ	1 施工箇所 に 1 回 〔施工後〕	代表箇所 各 1 枚	
2	8	8	8		オーバーレイ工	平坦性	1 施工箇所 に 1 回 〔施工後〕	不 要	
						タックコート	各層毎に 1 回 〔散布後〕		
						整正状況	200m に 1 回 〔整正後〕		
2	8	8	9	1	プレキャストU型側溝・ 管（函）渠	据付状況	100m又は1施工箇 所に1回 〔埋戻し前〕	不 要	

撮影箇所一覧表（出来形管理）

No. 34

編	章	節	条	枝番	工 種	写真管理項目			摘 要
						撮影項目	撮影頻度〔時期〕	提出頻度	
2	8	8	9	2	集水桝工	※厚 さ ※幅 さ ※高 さ  施工状況	通路延長 100m又は 1 施工箇所 に 1 回 (※印は現場打ちが ある場合) 〔型枠取外し後〕 〔埋戻し前〕	不 要	
2	8	8	10		ガードレール ガードパイプ		1-3-3-11 路側防護柵工に準ず る。		
2	8	9	3		付属物塗装工	材料使用量 (塗料缶)	全数量〔使用前後〕	代表箇所 各 1 枚	
						素地調整状 況 (塗替)	スパン毎、部材別 〔施工前後〕		
						塗装状況	各層毎 1 スパンに 1 回 〔塗装後〕		
2	9	3	2		覆 土 工		1-4-3-5 整形仕上げ工に準ず る。		
2	9	3	3		植 生 工		1-3-3-7 植生工に準ずる。		
2	9	4	2	1	じゃかご	法 長 厚 さ	100m又は 1 施工箇 所に 1 回〔施工後〕	代表箇所 各 1 枚	
2	9	4	2	2	連節ブロック張り		2-1-3-4 コンクリートブロッ ク工に準ずる。		
2	9	4	2	3	コンクリートブロック張 り		1-3-5-3 コンクリートブロッ ク工に準ずる。		
2	9	4	2	4	石 張 工		1-3-5-5 石積 (張) 工に準ず る。		
2	9	4	3		植 生 工		1-3-3-7 植生工に準ずる。		



撮影箇所一覧表（出来形管理）

No. 35

編	章	節	条	枝番	工 種	写真管理項目			摘 要
						撮影項目	撮影頻度〔時期〕	提出頻度	
2	9	5	3		石積み工		1-3-5-5 石積（張）工に準ずる。		
2	9	5	4		コンクリートブロック工		1-3-5-3 コンクリートブロック工に準ずる。		
2	9	6	2		歩車道境界ブロック		1-3-3-8 縁石工に準ずる。		
3	1	3	3		捨石工	法 長 天端幅	40m又は1施工箇所に1回〔施工後〕	代表箇所 各1枚	
3	1	3	4		場所打コンクリート工	幅 高 さ	40m又は1施工箇所に1回〔型枠取外し後〕	代表箇所 各1枚	
3	1	3	5	1 2	笠コンクリート プレキャスト笠コンクリート		1-3-4-3 法留基礎工に準ずる。		
3	1	3	7	1 2	法留基礎工 プレキャスト法留基礎工		1-3-4-3 法留基礎工に準ずる。		
3	1	3	8		矢板工		1-3-3-4 矢板工に準ずる。		
3	1	4	3		捨石張り工	法 長	40m又は1施工箇所に1回〔施工後〕	代表箇所 各1枚	

撮影箇所一覧表（出来形管理）

No. 36

編	章	節	条	枝番	工 種	写真管理項目			摘 要
						撮影項目	撮影頻度〔時期〕	提出頻度	
3	1	4	4		石張り・石積み工		1-3-5-5 石積（張）工に準ずる。		
3	1	4	5		海岸ブロック工	数 量	全数量〔製作後〕	代表箇所 各1枚	
						ブロックの 形状寸法	形状寸法が変わる毎 に1回〔施工後〕		
						法 長さ 厚 厚さ 据付状況	40m又は1 施工箇所 に1回〔施工後〕		
3	1	4	6		コンクリート被覆工	法 長さ 厚 厚さ	40m又は1 施工箇所 に1回〔施工後〕	代表箇所 各1枚	
						裏込材厚	40m又は1 施工箇所 に1回〔施工中〕		
3	1	4	7		場所打擁壁工	裏込材厚	100m又は1 施工箇所 に1回〔施工中〕	代表箇所 各1枚	
						厚 さ 幅 さ 高 さ 法 長	100m又は1 施工箇所 に1回〔施工後〕		
3	1	5	2		コンクリート被覆工	幅 厚さ	40m又は1 施工箇所 に1回〔施工後〕	代表箇所 各1枚	
						基礎厚	40m又は1 施工箇所 に1回〔施工中〕		
3	1	5			アスファルト被覆工	幅 厚さ	40m又は1 施工箇所 に1回〔施工後〕	代表箇所 各1枚	
						基礎厚	40m又は1 施工箇所 に1回〔施工中〕		
3	1	6	3		波返工	幅 高さ	40m又は1 施工箇所 に1回〔施工後〕	代表箇所 各1枚	
3	1	7	2		石張り工		1-3-5-5 石積（張）工に準ずる。		
3	1	7	3	1 2 3	コンクリートブロック張り コンクリートブロック積 み 連節ブロック張り		1-3-5-3 コンクリートブロッ ク工に準ずる。		

撮影箇所一覧表（出来形管理）

No. 37

編	章	節	条	枝番	工 種	写真管理項目			摘 要
						撮影項目	撮影頻度〔時期〕	提出頻度	
3 海岸編	1 堤防・護岸	7 裏法被覆工	4		コンクリート被覆工	法 長さ 厚 さ	40m又は1 施工箇所 に1回 〔施工後〕	代表箇所 各1枚	
						裏込材厚	40m又は1 施工箇所 に1回 〔施工中〕		
3 海岸編	1 堤防・護岸	7 裏法被覆工	5		アスファルト被覆工	法 長さ 厚 さ	40m又は1 施工箇所 に1回 〔施工後〕	代表箇所 各1枚	
						裏込材厚	40m又は1 施工箇所 に1回 〔施工中〕		
3 海岸編	1 堤防・護岸	7 裏法被覆工	6 法 枠 工	1 2 3	現場打法枠 プレキャスト法枠 現場吹付法枠		1-3-3-5 法枠工に準ずる。		
3 海岸編	1 堤防・護岸	8 根固め工	3		捨石工	法 長 天端幅	40m又は1 施工箇所 に1回 〔施工後〕	代表箇所 各1枚	
3 海岸編	1 堤防・護岸	8 根固め工	4		根固めブロック工	数 量	全数量 〔製作後〕	代表箇所 各1枚	
						ブロックの 形状寸法	形状寸法が変わる毎 に1回 〔製作後〕		
3 海岸編	1 堤防・護岸	9 消波工	3		捨石工	法 長 天端幅	40m又は1 施工箇所 に1回 〔施工後〕	代表箇所 各1枚	
3 海岸編	1 堤防・護岸	9 消波工	4		消波ブロック工	数 量	全数量 〔製作後〕	代表箇所 各1枚	
						ブロックの 形状寸法	形状寸法が変わる毎 に1回 〔製作後〕		
3 海岸編	1 堤防・護岸	10 排水工	2 側溝工	1 2	プレキャストU型側溝 自由勾配側溝	据付状況	100m又は1 施工箇所 に1回 〔埋戻し前〕	不 要	
3 海岸編	1 堤防・護岸	10 排水工	3		集水桝工	※厚 さ ※幅 さ ※高 さ  施工状況	堤防延長 100m又は 1 施工箇所に1回 (※印は現場打ちが ある場合) 〔型枠取外し後〕 〔埋戻し前〕	不 要	
3 海岸編	1 堤防・護岸	10 排水工	4		堤脚水路工	厚 さ 幅 さ 高 さ	100m又は1 施工箇所 に1回 〔型枠取外し後〕	不 要	

撮影箇所一覧表（出来形管理）

No. 38

編	章	節	条	枝番	工 種	写真管理項目			摘 要
						撮影項目	撮影頻度〔時期〕	提出頻度	
3	1	10	5	1	プレキャストパイプ プレキャストボックス	据付状況 ※幅 ※高さ	100m又は1施工箇所 に1回 〔埋戻し前〕 (※印は現場打部分 のある場合)	不 要	
3	1	10	5	3	コルゲートパイプ ダクタイル铸铁管	幅 高さ	100m又は1施工箇所 に1回 〔埋戻し前〕	不 要	
3	1	11	5		階 段 工	幅 高さ	1 施工箇所に1回 〔施工後〕	代表箇所 各1枚	
3	1	11	6		防止柵工		1-3-3-10 防止柵工に準ずる。		
3	2	3	4		捨石工	法 長 天端幅	40m又は1施工箇所 に1回 〔施工後〕	代表箇所 各1枚	
3	2	3	5		洗堀防止工	幅	40m又は1施工箇所 に1回 〔施工後〕	代表箇所 各1枚	
3	2	4	2		捨石工	法 長 天端幅	40m又は1施工箇所 に1回 〔施工後〕	代表箇所 各1枚	
3	2	4	3		海岸ブロック工	数 量	全数量 〔製作後〕	代表箇所 各1枚	
						ブロックの 形状寸法	形状寸法が変わる毎 に1回 〔製作後〕		
						天端幅	40m又は1施工箇所 に1回 〔施工後〕		
3	2	4	4		既製杭工		1-3-4-4 既製杭工に準ずる。		

撮影箇所一覧表（出来形管理）

No. 39

編	章	節	条	枝番	工 種	写真管理項目			摘 要
						撮影項目	撮影頻度〔時期〕	提出頻度	
3	2	4	5		既製コンクリート杭		1-3-4-4 既製杭に準ずる。		
3	2	4	6		矢板工		1-3-3-4 矢板工に準ずる。		
3	2	4	7		石 枠 工	厚 さ 高 さ	40m又は1 施工箇所 に1回〔施工後〕	代表箇所 各1枚	
						間詰石状況	1 施工箇所に1回 〔施工後〕		
3	2	4	8		場所打コンクリート工	幅 高 さ	40m又は1 施工箇所 に1回〔施工後〕	代表箇所 各1枚	
3	2	4	9	1	ケーソン工製作	壁 厚 幅 さ 高 さ 長 版厚さ 底 フーチング 高 さ	1 基毎に1回 〔製作後〕	代表箇所 各1枚	
3	2	4	9	2	ケーソン工据付	据付状況	1 施工箇所に1回 〔据付後〕	代表箇所 各1枚	
3	2	4	9	3	突堤上部工 (場所打コンクリート) (海岸ブロック)	厚 さ 幅	1 施工箇所に1回 〔施工後〕	代表箇所 各1枚	
3	2	4	10	1	セルラー工製作	壁 厚 幅 さ 高 さ	1 基毎に1回 〔製作後〕	代表箇所 各1枚	
3	2	4	10	2	セルラー工据付	据付状況	1 施工箇所に1回 〔施工後〕	代表箇所 各1枚	

撮影箇所一覧表（出来形管理）

No. 40

編	章	節	条	枝番	工 種	写真管理項目			摘 要
						撮影項目	撮影頻度〔時期〕	提出頻度	
3	2	4	10	3	突堤上部工 (場所打コンクリート) (海岸ブロック)	厚 さ 幅	1 施工箇所に 1 回 〔施工後〕	代表箇所 各 1 枚	
3	3	3	3		捨石工	法 長 天端幅	40m 又は 1 施工箇所に 1 回 〔施工後〕	代表箇所 各 1 枚	
3	3	3	4		洗堀防止工	幅	40m 又は 1 施工箇所に 1 回 〔施工後〕	代表箇所 各 1 枚	
3	3	4	2		捨石工	法 長 天端幅	40m 又は 1 施工箇所に 1 回 〔施工後〕	代表箇所 各 1 枚	
3	3	4	3		海岸ブロック工	数 量	全数量 〔製作後〕	代表箇所 各 1 枚	
						ブロックの 形状寸法	形状寸法が変わる毎 に 1 回 〔製作後〕		
						天端幅	40m 又は 1 施工箇所に 1 回 〔施工後〕		
3	3	4	4	1	ケーソン工製作	壁 厚 幅 高 さ 長 版厚さ 底版厚さ フーチング 高さ	1 基毎に 1 回 〔製作後〕	代表箇所 各 1 枚	
3	3	4	4	2	ケーソン工据付	据付状況	1 施工箇所に 1 回 〔据付後〕	代表箇所 各 1 枚	
3	3	4	4	3	突堤上部工 (場所打コンクリート) (海岸ブロック)	厚 さ 幅	1 施工箇所に 1 回 〔施工後〕	代表箇所 各 1 枚	
3	3	4	5	1	セルラー工製作	高 さ 幅 厚 さ	1 基毎に 1 回 〔製作後〕	代表箇所 各 1 枚	

撮影箇所一覧表（出来形管理）

No. 41

編	章	節	条	枝番	工 種	写真管理項目			摘 要
						撮影項目	撮影頻度〔時期〕	提出頻度	
3	3	4	5	2	セルラー工据付	据付状況	1 施工箇所に 1 回 〔据付後〕	代表箇所 各 1 枚	
3	3	4	5	3	突堤上部工 (場所打コンクリート) (海岸ブロック)	厚 さ 幅	1 施工箇所に 1 回 〔施工後〕	代表箇所 各 1 枚	
3	3	4	6		場所打コンクリート工	幅 高 さ	40m 又は 1 施工箇所に 1 回 〔型枠取外し後〕	代表箇所 各 1 枚	
3	4	2	2		浚渫船運転工	深 さ 幅	1 施工箇所に 1 回 〔施工後〕	代表箇所 各 1 枚	
3	4	3	2		浚渫船運転工	深 さ 幅	1 施工箇所に 1 回 〔施工後〕	代表箇所 各 1 枚	
4	1	3	3		鋼製堰堤製作工 (仮組立時)	仮組立寸法 (撮影項目 は適宜)	1 基に 1 回又は 1 工事に 1 回 〔仮組立時〕	代表箇所 各 1 枚	
4	1	3	5		工場塗装工	材料使用量 (塗料缶)	全数量〔使用前後〕	代表箇所 各 1 枚	
						素地調整状 況 (塗替)	スパン毎、部材別 〔施工前後〕		
						塗装状況	各層毎 1 スパンに 1 回 〔塗装後〕		
4	1	4	3	4	本堰堤工 副堰堤工	骨材採取製 造 コンクリ ート製造運搬	月に 1 回〔施工中〕	各月 1 枚	
						打継目処理 打込・養生	4 リフト毎に 1 回 〔施工中〕	代表箇所 各 1 枚	
						天端幅 堤 幅 水通しの幅	測定箇所毎に 1 回 〔施工後〕	代表箇所 各 1 枚	

撮影箇所一覧表（出来形管理）

No. 42

編	章	節	条	枝番	工 種	写真管理項目			摘 要
						撮影項目	撮影頻度〔時期〕	提出頻度	
4	1	4	5		垂直壁工	天端部堤幅 水通しの幅 堤 長	測定箇所毎に1回 〔施工後〕	代表箇所 各1枚	
4	1	4	6		側 壁 工	天端幅 長 さ	測定箇所毎に1回 〔施工後〕	代表箇所 各1枚	
4	1	4	7		水 叩 工	幅 厚 さ	測定箇所毎に1回 〔施工後〕	代表箇所 各1枚	
4	1	4	8		魚 道 工	幅 高 厚 さ	100m又は測定箇所 毎に1回〔施工後〕	代表箇所 各1枚	
4	1	5	4	1	鋼製堰堤本体工 (不透過型)	長 さ 幅 下流側倒れ	測定箇所毎に1回 〔施工後〕	代表箇所 各1枚	
4	1	5	4	2	鋼製堰堤本体工 (透過型)	堤 長 幅 高 さ	測定箇所毎に1回 〔施工後〕	代表箇所 各1枚	
4	1	5	5		鋼製側壁工	長 さ 幅 下流側倒れ 高 さ	測定箇所毎に1回 〔施工後〕	代表箇所 各1枚	



撮影箇所一覧表（出来形管理）

No. 43

編	章	節	条	枝番	工 種	写真管理項目			摘 要
						撮影項目	撮影頻度〔時期〕	提出頻度	
4	1	5	6		コンクリート側壁工	天端幅 長さ	測定箇所毎に1回 〔施工後〕	代表箇所 各1枚	
4	1	5	7		水 叩 工	幅 厚 さ	測定箇所毎に1回 〔施工後〕	代表箇所 各1枚	
4	1	5	8		現場塗装工	材料使用量 (塗料缶)	全数量〔使用前後〕	代表箇所 各1枚	
						素地調整状 況(塗替)	スパン毎、部材別 〔施工前後〕		
						塗装状況	各層毎1スパンに1 回 〔塗装後〕		
4	1	6	3		根固めブロック工	数 量	全数量〔製作後〕	代表箇所 各1枚	
						ブロックの 形状寸法	形状寸法変わる毎に 1回 〔製作後〕		
4	1	6	5		沈 床 工	格子寸法 厚 さ 幅 割石状況	40m又は1施工箇所 に1回〔施工後〕	代表箇所 各1枚	
4	1	6	6	1	じゃかご工	法 長 厚 さ	100m又は1施工箇 所に1回〔施工後〕	代表箇所 各1枚	
4	1	6	6	2	ふとんかご工	高 さ	100m又は1施工箇 所に1回〔施工後〕	代表箇所 各1枚	
4	1	8	4		防止柵工		1-3-3-10 防止柵工に準ずる。		

撮影箇所一覧表（出来形管理）

No. 44

編	章	節	条	枝番	工 種	写真管理項目			摘 要
						撮影項目	撮影頻度〔時期〕	提出頻度	
4	1	9	4		側溝工	幅 高 厚 さ さ	100m又は1施工箇所 に1回 〔型枠取外し後又は 埋戻し前〕	不 要	
4	1	9	6		集水桝工	※厚 さ ※幅 さ ※高 さ  施工状況	道路延長 100m又は 1施工箇所に1回 (※印は現場打ちが ある場合) 〔型枠取外し後〕 〔埋戻し前〕	不 要	
4	1	9	7		路側防護柵工		1-3-3-11 路側防護柵工に準ず る。		
4	2	3	5		法留基礎工		1-3-4-3 法留基礎工に準ず る。		
4	2	3	6		護岸付属物工	幅 高 さ	1施工箇所に1回 〔施工後〕	代表箇所 各1枚	
4	2	3	7		植 生 工		1-3-3-7 植生工に準ずる。		
4	2	4	3		床固め本体工	天端部堤幅 水通しの幅 堤長	測定箇所毎に1回 〔施工後〕	代表箇所 各1枚	
4	2	4	4		垂直壁工	天端部堤幅 水通しの幅 堤 長	測定箇所毎に1回 〔施工後〕	代表箇所 各1枚	
4	2	4	5		側 壁 工	天端幅 長 さ	測定箇所毎に1回 〔施工後〕	代表箇所 各1枚	
4	2	4	6		水 叩 工	幅 厚 さ	測定箇所毎に1回 〔施工後〕	代表箇所 各1枚	
4	2	4	7		魚 道 工	幅 高 厚 さ さ	100m又は測定箇所 毎に1回〔施工後〕	代表箇所 各1枚	

撮影箇所一覧表（出来形管理）

No. 45

編	章	節	条	枝番	工 種	写真管理項目			摘 要
						撮影項目	撮影頻度〔時期〕	提出頻度	
4 砂防編	2 溪流保全	7 護床工・根固め工	3		根固めブロック工	数 量	全数量〔製作後〕	代表箇所 各1枚	
						ブロックの 形状寸法	形状寸法が変わる毎 に1回〔製作後〕		
4 砂防編	2 溪流保全	7 護床工・根固め工	5		捨石工	天端幅	40m又は1施工箇所 に1回〔施工後〕	代表箇所 各1枚	
4 砂防編	2 溪流保全	7 護床工・根固め工	7 かご工	1	じゃかご工	法 長 厚 さ	100m又は1施工箇 所に1回〔施工後〕	代表箇所 各1枚	
4 砂防編	2 溪流保全	7 護床工・根固め工	7 かご工	2	ふとんかご工	高 さ	100m又は1施工箇 所に1回〔施工後〕	代表箇所 各1枚	
4 砂防編	3 地すべり・急傾斜	3 地下水排除工	2		集水井工	偏心量 長さ 巻立て幅 巻立て厚さ	1施工箇所に1回 〔施工後〕	不 要	
4 砂防編	3 地すべり・急傾斜	3 地下水排除工	3		集排水ボーリング工	削孔深さ 配置誤差	1施工箇所に1回 〔施工後〕	不 要	
4 砂防編	3 地すべり・急傾斜	4 水路工	2		排水路工	厚 さ 高 さ 幅	100m又は1施工箇 所に1回 〔型枠取外し後〕	不 要	

撮影箇所一覧表（出来形管理）

No. 46

編	章	節	条	枝番	工 種	写真管理項目			摘 要
						撮影項目	撮影頻度〔時期〕	提出頻度	
4	3	4	3		明暗渠工	厚 さ 幅 さ 高 さ 深 さ	100m又は1施工箇所 所に1回 〔型枠取外し後〕	不 要	
4	3	4	4		暗 渠 工	幅 さ 深 さ	100m又は1施工箇所 所に1回 〔埋戻し後〕	不 要	
4	3	4	5		集水枿工	※厚 さ ※幅 さ ※高 さ  施工状況	水路延長 100m又は 1施工箇所に1回 〔※印は現場打ちが ある場合〕 〔型枠取外し後〕 〔埋戻し前〕	代表箇所 各1枚	
4	3	5	2		既製杭工		1-3-4-4 既製杭工に準ずる。		
4	3	5	3		場所打杭工		1-3-4-5 場所打杭工に準ず る。		
4	3	5	4		合成杭工	偏心量  数 量	1施工箇所に1回 〔施工後〕  全数量 〔打込後〕	代表箇所 各1枚	
4	3	5	5		シャフト（深礎）工		1-3-4-6 深礎工に準ずる。		

撮影箇所一覧表（出来形管理）

No. 47

編	章	節	条	枝番	工 種	写真管理項目			摘 要
						撮影項目	撮影頻度〔時期〕	提出頻度	
4	砂防編	3	地すべり・急傾斜	6	抑止アンカー工 P C 法枠工	削孔深さ 配置誤差	1 施工箇所に 1 回 〔施工後〕	代表箇所 各 1 枚	
4	砂防編	3	地すべり・急傾斜	7	植 生 工		1-3-3-7 植生工に準ずる。		
4	砂防編	3	地すべり・急傾斜	7	吹 付 工		1-3-3-6 吹付工に準ずる。		
4	砂防編	3	地すべり・急傾斜	7	法 枠 工		1-3-3-5 法枠工に準ずる。		
4	砂防編	3	地すべり・急傾斜	7	じゃかご	法 長 厚 さ	100m 又は 1 施工箇 所に 1 回〔施工後〕	代表箇所 各 1 枚	
4	砂防編	3	地すべり・急傾斜	7	ふとんかご	高 さ	100m 又は 1 施工箇 所に 1 回〔施工後〕	代表箇所 各 1 枚	
4	砂防編	3	地すべり・急傾斜	8	擁壁工	裏込厚さ	100m 又は 1 施工箇 所に 1 回〔施工中〕	代表箇所 各 1 枚	
						厚 さ 幅 さ 高 さ	100m 又は 1 施工箇 所に 1 回 〔型枠取外し後〕		

撮影箇所一覧表（出来形管理）

No. 48

編	章	節	条	枝番	工 種	写真管理項目			摘 要		
						撮影項目	撮影頻度〔時期〕	提出頻度			
4	砂防編	3	地すべり・急傾斜	8	擁壁工	4	プレキャスト擁壁工	据付状況	100m又は1施工箇所 所に1回 〔埋戻し前〕	代表箇所 各1枚	
4	砂防編	3	地すべり・急傾斜	8	擁壁工	5	補強土壁工	高  高さ 鉛直度	100m又は1施工箇所 所に1回〔施工後〕	代表箇所 各1枚	
4	砂防編	3	地すべり・急傾斜	8	擁壁工	6	既製杭工		1－3－4－4 既製杭工に準ずる。		
4	砂防編	3	地すべり・急傾斜	8	擁壁工	7	井桁ブロック工	裏込厚さ	100m又は1施工箇所 所に1回〔施工中〕	代表箇所 各1枚	
								法  長さ 厚  高さ	100m又は1施工箇所 所に1回〔施工後〕		
4	砂防編	3	地すべり・急傾斜	8	擁壁工	8	小型擁壁工	裏込厚さ	100m又は1施工箇所 所に1回〔施工中〕	代表箇所 各1枚	
								幅  高さ	100m又は1施工箇所 所に1回 〔型枠取外し後〕		
4	砂防編	3	地すべり・急傾斜	8	擁壁工	9	落石防護柵工	高  高さ	100m又は1施工箇所 所に1回〔施工後〕	代表箇所 各1枚	
4	砂防編	3	地すべり・急傾斜	9	地下水遮断工	3	場所打擁壁工	裏込厚さ	100m又は1施工箇所 所に1回〔施工中〕	代表箇所 各1枚	
								幅  高さ 厚  高さ	100m又は1施工箇所 所に1回 〔型枠取外し後〕		

撮影箇所一覧表（出来形管理）

No. 49

編	章	節	条	枝番	工 種	写真管理項目			摘 要
						撮影項目	撮影頻度〔時期〕	提出頻度	
4 砂防編	3 地すべり・急傾斜	9 地下水遮断工	4		小型擁壁工	裏込厚さ	100m又は1施工箇所 に1回〔施工中〕	代表箇所 各1枚	
						幅 高 さ	100m又は1施工箇所 に1回 〔型枠取外し後〕		
4 砂防編	3 地すべり・急傾斜	9 地下水遮断工	5		固 結 工		1-3-7-9 固結工に準ずる。		
4 砂防編	3 地すべり・急傾斜	9 地下水遮断工	6		矢 板 工		1-3-3-4 矢板工に準ずる。		
4 砂防編	3 地すべり・急傾斜	11 付属物設置工	3		防止柵工		1-3-3-10 防止柵工に準ずる。		
4 砂防編	3 地すべり・急傾斜	11 付属物設置工	6		階 段 工	幅 高 さ 長 さ	1施工箇所に1回 〔施工後〕	代表箇所 各1枚	
5 道路編	1 道路改良	3 工場製作工	2	1	遮音壁支柱製作工	部材長	1施工箇所に1回 〔製作後〕	代表箇所 各1枚	
5 道路編	1 道路改良	3 工場製作工	2	2	工場塗装工	材料使用量 (塗料缶)	全数量〔使用前後〕	代表箇所 各1枚	
						素地調整状 況(塗替)	部材別〔施工前後〕		
						塗装状況	各層毎1スパンに1 回 〔塗装後〕		
5 道路編	1 道路改良	4 法面工	2		植 生 工		1-3-3-7 植生工に準ずる。		

撮影箇所一覧表（出来形管理）

No. 50

編	章	節	条	枝番	工 種	写真管理項目			摘 要
						撮影項目	撮影頻度〔時期〕	提出頻度	
5	1	4	3		吹付工 (コンクリート) (モルタル)		1-3-3-6 吹付工に準ずる。		
5	1	4	4		法 枠 工		1-3-3-5 法枠工に準ずる。		
5	1	4	8 9		アンカー工 P C法枠工	削孔深さ	1 施工箇所 に 1 回 〔削孔後〕	代表箇所 各 1 枚	
						配置誤差	1 施工箇所 に 1 回 〔施工後〕		
5	1	4	10	1	じゃかご	法 長 厚 さ	100m又は1 施工箇 所に 1 回〔施工後〕	代表箇所 各 1 枚	
5	1	4	10	2	ふとんかご	高 さ	100m又は1 施工箇 所に 1 回〔施工後〕	代表箇所 各 1 枚	
5	1	5	5		既製杭工		1-3-4-4 既製杭工に準ず る。		
5	1	5	6		場所打杭工		1-3-4-5 場所打杭工に準ず る。		
5	1	5	7		場所打擁壁工	裏込厚さ	100m又は1 施工箇 所に 1 回〔施工中〕	代表箇所 各 1 枚	
						幅 高 さ 厚 さ	100m又は1 施工箇 所に 1 回 〔型枠取外し後〕		
5	1	5	8		プレキャスト擁壁工	据付状況	100m又は1 施工箇 所に 1 回 〔埋戻し前〕	代表箇所 各 1 枚	
5	1	5	9		補強土壁工	高 さ 鉛直度	100m又は1 施工箇 所に 1 回〔施工後〕	代表箇所 各 1 枚	
5	1	5	10		井桁ブロック工	裏込厚さ	100m又は1 施工箇 所に 1 回〔施工中〕	代表箇所 各 1 枚	
						法 長 厚 さ	100m又は1 施工箇 所に 1 回〔施工後〕		
5	1	5	11		小型擁壁工	裏込厚さ	100m又は1 施工箇 所に 1 回〔施工中〕	代表箇所 各 1 枚	
						幅 高 さ	100m又は1 施工箇 所に 1 回〔施工後〕		



撮影箇所一覧表（出来形管理）

No. 51

編	章	節	条	枝番	工 種	写真管理項目			摘 要			
						撮影項目	撮影頻度〔時期〕	提出頻度				
5	道路編	1	道路改良	6	カルバート工	8	場所打カルバート工	厚 さ 幅 (内空) 高 さ	100m又は1施工箇所 所に1回 〔型枠取外し後〕	代表箇所 各1枚		
5	道路編	1	道路改良	6	カルバート工 (プレキャスト ボックス工) (プレキャストパイプ工)	9	据付状況	据付状況	100m又は1施工箇所 所に1回 〔施工中〕	代表箇所 各1枚		
							※幅 ※高 さ	100m又は1施工箇所 所に1回 〔※印は場所打ち のある場合〕 〔埋戻し前〕				
5	道路編	1	道路改良	7	排水工	2	1 2 3	プレキャストU型側溝 コルゲートフリューム 自由勾配側溝	据付状況	100m又は1施工箇所 所に1回 〔埋戻し前〕	不 要	
5	道路編	1	道路改良	7	排水工	3		地下排水工	幅 深 さ	100m又は1施工箇所 所に1回 〔埋戻し前〕	不 要	
5	道路編	1	道路改良	7	排水工	4		縦断管渠工	据付状況	100m又は1施工箇所 所に1回 〔埋戻し前〕	不 要	
5	道路編	1	道路改良	7	排水工	5		柵・マンホール工	※厚 さ ※幅 ※高 さ  施工状況	道路延長 100m又は 1施工箇所に1回 〔※印は現場打ちが ある場合〕 〔型枠取外し後〕 〔埋戻し前〕	不 要	
5	道路編	1	道路改良	7	排水工	7		現場打水路工	厚 さ 幅 高 さ	100m又は1施工箇所 所に1回 〔型枠取外し後〕	代表箇所 各1枚	
5	道路編	1	道路改良	8	落石雪害防止工	3		落石防護網工	幅	1施工箇所に1回 〔施工後〕	代表箇所 各1枚	
5	道路編	1	道路改良	8	落石雪害防止工	4		落石防護柵工	高 さ	100m又は1施工箇所 所に1回〔施工後〕	代表箇所 各1枚	

撮影箇所一覧表（出来形管理）

No. 52

編	章	節	条	枝番	工 種	写真管理項目			摘 要			
						撮影項目	撮影頻度〔時期〕	提出頻度				
5	道路編	1	道路改良	8	落石雪害防止工	5		防雪柵工	高 さ 基礎幅 基礎高さ	100m又は1施工箇所 所に1回〔施工後〕	代表箇所 各1枚	
5	道路編	1	道路改良	8	落石雪害防止工	7		雪崩予防柵工	高 さ 基礎幅 基礎高さ アンカー長	1施工箇所に1回 〔施工後〕	代表箇所 各1枚	
5	道路編	1	道路改良	9	防護柵工	2		防護柵工		1-3-3-11 路側防護柵工に準ず る。		
5	道路編	1	道路改良	9	防護柵工	3		防止柵工		1-3-3-10 防止柵工に準ずる。		
5	道路編	1	道路改良	10	標識工	3		小型標識工		1-3-3-9 小型標識工に準ず る。		
5	道路編	1	道路改良	10	標識工	4	1	標識基礎工	幅 高 さ	基礎タイプ毎5箇所 に1回〔施工後〕	適 宜	
5	道路編	1	道路改良	10	標識工	4	2	標識柱工	設置高さ	1施工箇所に1回 〔施工後〕	適 宜	
5	道路編	1	道路改良	11	道路付属施設工	3		縁石工		1-3-3-8 縁石工に準ずる。		
5	道路編	1	道路改良	11	道路付属施設工	4		附带作工		1-3-3-13 道路付属物工に準ず る。		

撮影箇所一覧表（出来形管理）

No. 53

編	章	節	条	枝番	工 種	写真管理項目			摘 要				
						撮影項目	撮影頻度〔時期〕	提出頻度					
5	道路編	1	道路改良	11	道路付属施設工	5	組立歩道工	1	組立歩道工	幅	1 施工箇所に 1 回 〔施工後〕	代表箇所 各 1 枚	
5	道路編	1	道路改良	11	道路付属施設工	5	組立歩道工	2	支柱基礎工	幅 高さ	基礎タイプ毎 5 箇所に 1 回 〔施工後〕	適 宜	
5	道路編	1	道路改良	11	道路付属施設工	6	ケーブル配管工	1	ケーブル配管工	配管状況	100m又は 1 施工箇所に 1 回 〔施工後〕	不 要	
5	道路編	1	道路改良	11	道路付属施設工	6	ケーブル配管工	2	ハンドホール	厚 さ 幅 さ 高 さ	100m又は 1 施工箇所に 1 回 〔施工後〕	不 要	
5	道路編	1	道路改良	11	道路付属施設工	7	照明工		照明柱基礎工	幅 高 さ	基礎タイプ毎 5 箇所に 1 回（施工前は必要に応じて） 〔施工前後〕	適 宜	
5	道路編	1	道路改良	12	遮音壁工	4			既製杭工		1-3-4-4 既製杭工に準ずる。		
5	道路編	1	道路改良	12	遮音壁工	5			遮音壁基礎工	幅 高 さ	基礎タイプ毎 5 箇所に 1 回（施工前は必要に応じて） 〔施工前後〕	適 宜	
5	道路編	1	道路改良	12	遮音壁工	6			遮音壁本体工	支柱間隔 支柱ずれ 支柱倒れ 高 さ	1 施工箇所に 1 回 〔施工後〕	代表箇所 各 1 枚	
5	道路編	2	舗装	5	舗装工	4			コンクリート舗装工		1-3-6-6 コンクリート舗装工に準ずる。		

撮影箇所一覧表（出来形管理）

No. 54

編	章	節	条	枝番	工 種	写真管理項目			摘 要
						撮影項目	撮影頻度〔時期〕	提出頻度	
5 道路編	2 舗装	5 舗装工	5 ブロック舗装工	1	下層路盤工	敷均し厚さ 転圧状況	各層毎 500mに1回 〔施工中〕	代表箇所 各1枚	
						整正状況	各層毎 500mに1回 〔整正後〕		
						厚 さ	各層毎 200mに1回 〔整正後〕		
						幅	各層毎 80mに1回 〔整正後〕		
5 道路編	2 舗装	5 舗装工	5 ブロック舗装工	2	上層路盤工 粒度調整路盤工	敷均し厚さ 転圧状況	各層毎 500mに1回 〔施工中〕	代表箇所 各1枚	
						整正状況	各層毎 500mに1回 〔整正後〕		
						厚 さ	各層毎 200mに1回 〔整正後〕		
						幅	各層毎 80mに1回 〔整正後〕		
5 道路編	2 舗装	5 舗装工	5 ブロック舗装工	3	上層路盤工 セメント(石灰) 安定処理工	敷均し厚さ 転圧状況	各層毎 500mに1回 〔施工中〕	代表箇所 各1枚	
						整正状況	各層毎 500mに1回 〔整正後〕		
						厚 さ	各層毎 200mに1回 〔整正後〕		
						幅	各層毎 80mに1回 〔整正後〕		
5 道路編	2 舗装	5 舗装工	5 ブロック舗装工	4	加熱アスファルト安定処 理工	敷均し厚さ 転圧状況	各層毎 500mに1回 〔施工中〕	代表箇所 各1枚	
						整正状況	各層毎 500mに1回 〔整正後〕		
						幅	各層毎 80mに1回 〔整正後〕		
5 道路編	2 舗装	5 舗装工	5 ブロック舗装工	5	基 層 工	整正状況	200mに1回 〔整正後〕	代表箇所 各1枚	
						タックコー ト、プライ ムコート	各層毎に1回 〔散布時〕		
5 道路編	2 舗装	5 舗装工	6 半たわみ性舗装工	1	下層路盤工	敷均し厚さ 転圧状況	各層毎 500mに1回 〔施工中〕	代表箇所 各1枚	
						整正状況	各層毎 500mに1回 〔整正後〕		
						厚 さ	各層毎 200mに1回 〔整正後〕		
						幅	各層毎 80mに1回 〔整正後〕		

編	章	節	条	枝番	工 種	写真管理項目			摘 要
						撮影項目	撮影頻度〔時期〕	提出頻度	
5 道路編	2 舗装	5 舗装工	6 半たわみ性舗装工	2	上層路盤工 粒度調整路盤工	敷均し厚さ 転圧状況	各層毎 500mに1回 〔施工中〕	代表箇所 各1枚	
						整正状況	各層毎 500mに1回 〔整正後〕		
						厚 さ	各層毎 200mに1回 〔整正後〕		
						幅	各層毎 80mに1回 〔整正後〕		
5 道路編	2 舗装	5 舗装工	6 半たわみ性舗装工	3	上層路盤工 セメント(石灰) 安定処理工	敷均し厚さ 転圧状況	各層毎 500mに1回 〔施工中〕	代表箇所 各1枚	
						整正状況	各層毎 500mに1回 〔整正後〕		
						厚 さ	各層毎 200mに1回 〔整正後〕		
						幅	各層毎 80mに1回 〔整正後〕		
5 道路編	2 舗装	5 舗装工	6 半たわみ性舗装工	4	加熱アスファルト安定処 理工	敷均し厚さ 転圧状況	各層毎 500mに1回 〔施工中〕	代表箇所 各1枚	
						整正状況	各層毎 500mに1回 〔整正後〕		
						幅	各層毎 80mに1回 〔整正後〕		
5 道路編	2 舗装	5 舗装工	6 半たわみ性舗装工	5	基 層 工	整正状況	200mに1回 〔整正後〕	代表箇所 各1枚	
						タックコー ト、プライ ムコート	各層毎に1回 〔散布時〕		
5 道路編	2 舗装	5 舗装工	6 半たわみ性舗装工	6	表 層 工	整正状況	200mに1回 〔整正後〕	代表箇所 各1枚	
						タックコー ト、プライ ムコート	各層毎に1回 〔散布時〕		
						浸透性シ ム注入状況	200mに1回 〔注入時〕		
						平坦性	1 工事1回 〔実施中〕		
5 道路編	2 舗装	5 舗装工	7 排水性舗装工	1	下層路盤工	敷均し厚さ 転圧状況	各層毎 500mに1回 〔施工中〕	代表箇所 各1枚	
						整正状況	各層毎 500mに1回 〔整正後〕		
						厚 さ	各層毎 200mに1回 〔整正後〕		
						幅	各層毎 80mに1回 〔整正後〕		

撮影箇所一覧表（出来形管理）

No. 56

編	章	節	条	枝番	工 種	写真管理項目			摘 要
						撮影項目	撮影頻度〔時期〕	提出頻度	
5 道路編	2 舗装	5 舗装工	7 排水性舗装工	2	上層路盤工 粒度調整路盤工	敷均し厚さ 転圧状況	各層毎 500mに1回 〔施工中〕	代表箇所 各1枚	
						整正状況	各層毎 500mに1回 〔整正後〕		
						厚 さ	各層毎 200mに1回 〔整正後〕		
						幅	各層毎 80mに1回 〔整正後〕		
5 道路編	2 舗装	5 舗装工	7 排水性舗装工	3	上層路盤工 セメント(石灰) 安定処理工	敷均し厚さ 転圧状況	各層毎 500mに1回 〔施工中〕	代表箇所 各1枚	
						整正状況	各層毎 500mに1回 〔整正後〕		
						厚 さ	各層毎 200mに1回 〔整正後〕		
						幅	各層毎 80mに1回 〔整正後〕		
5 道路編	2 舗装	5 舗装工	7 排水性舗装工	4	加熱アスファルト安定処 理工	敷均し厚さ 転圧状況	各層毎 500mに1回 〔施工中〕	代表箇所 各1枚	
						整正状況	各層毎 500mに1回 〔整正後〕		
						幅	各層毎 80mに1回 〔整正後〕		
5 道路編	2 舗装	5 舗装工	7 排水性舗装工	5	基 層 工	整正状況	200mに1回 〔整正後〕	代表箇所 各1枚	
						タックコー ト、プライ ムコート	各層毎に1回 〔散布時〕		
5 道路編	2 舗装	5 舗装工	7 排水性舗装工	6	表 層 工	整正状況	200mに1回 〔整正後〕	代表箇所 各1枚	
						タックコー ト、プライ ムコート	各層毎に1回 〔散布時〕		
						平坦性	1工事1回 〔実施中〕		
5 道路編	2 舗装	5 舗装工	8 グー スア スフ アル ト舗 装工	1	加熱アスファルト安定処 理工	敷均し厚さ 転圧状況	各層毎 500mに1回 〔施工中〕	代表箇所 各1枚	
						整正状況	各層毎 500mに1回 〔整正後〕		
						幅	各層毎 80mに1回 〔整正後〕		

撮影箇所一覧表（出来形管理）

No. 57

編	章	節	条	枚番	工 種	写真管理項目			摘 要
						撮影項目	撮影頻度〔時期〕	提出頻度	
5 道路編	2 舗装	5 舗装工	8 グー スア スフ アル ト舗 装工	2	基 層 工	整正状況	200mに1回 〔整正後〕	代表箇所 各1枚	
						タックコート、プライムコート	各層毎に1回 〔散布時〕		
5 道路編	2 舗装	5 舗装工	8 グー スア スフ アル ト舗 装工	3	表 層 工	整正状況	200mに1回 〔整正後〕	代表箇所 各1枚	
						タックコート、プライムコート	各層毎に1回 〔散布時〕		
						平坦性	1工事1回 〔実施中〕		
5 道路編	2 舗装	5 舗装工	9 薄層 カラー 舗装工		薄層カラー舗装工	1-3-6-7 薄層カラー舗装工に 準ずる。			
5 道路編	2 舗装	5 舗装工			歩道路盤工 取合舗装路盤工 路肩舗装路盤工	敷均し厚さ 転圧状況	各層毎 500mに1回 〔施工中〕	代表箇所 各1枚	
						整正状況	各層毎 500mに1回 〔整正後〕		
						厚 さ	各層毎 200mに1回 〔整正後〕		
						幅	各層毎 80mに1回 〔整正後〕		
5 道路編	2 舗装	5 舗装工			歩道舗装工 取合舗装工 路肩舗装工	整正状況	200mに1回 〔整正後〕	代表箇所 各1枚	
						タックコート、プライムコート	各層毎に1回 〔散布時〕		
5 道路編	2 舗装	6 排水工	2 柵・ マン ホール 工	1 2	街渠柵工 マンホール工	厚 さ 幅 度 高 さ	1 施工箇所に1回 〔型枠取外し後〕	不 要	
5 道路編	2 舗装	6 排水工		1 2 3 4	L型街渠工 L O型街渠工 プレキャストU型側溝工 管（函）渠型側溝工	据付状況	100m又は1 施工箇 所に1回〔施工中〕	不 要	

撮影箇所一覧表（出来形管理）

No. 58

編	章	節	条	枝番	工 種	写真管理項目			摘 要
						撮影項目	撮影頻度〔時期〕	提出頻度	
5	2	7	3		区画線工		1-3-3-12 区画線工に準ずる。		
5	2	7	5		附帯作工		1-3-3-13 道路付属物工に準ずる。		
5	3	3	2		刃口金物製作工	刃口高さ 外周長	1 施工箇所に 1 回 〔仮組立時〕	代表箇所 各 1 枚	
5	3	3	3		鋼製橋脚製作工	原寸状況	1 脚に 1 回又は 1 工 事に 1 回〔原寸時〕	代表箇所 各 1 枚	
						製作状況	適 宜 〔製作中〕		
						仮組立寸法 (撮影項目 は適宜)	1 脚に 1 回又は 1 工 事に 1 回 〔仮組立時〕		
5	3	3	4		アンカーフレーム製作工	仮組立寸法 (撮影項目 は適宜)	1 脚に 1 回又は 1 工 事に 1 回 〔仮組立時〕	代表箇所 各 1 枚	
5	3	3	5		仮設材製作工	原寸状況	1 脚に 1 回又は 1 工 事に 1 回〔原寸時〕	代表箇所 各 1 枚	
						製作状況	1 脚に 1 回又は 1 工 事に 1 回〔製作中〕		
5	3	3	6		工場塗装工	材料使用量 (塗料缶)	全数量〔使用前後〕	代表箇所 各 1 枚	
						素地調整状 況 (塗替)	スパン毎、部材別 〔施工前後〕		
						塗装状況	各層毎 1 スパンに 1 回 〔塗装後〕		
5	3	4	5		既製杭工		1-3-4-4 既製杭工に準ずる。		
5	3	4	6		場所打杭工		1-3-4-5 場所打杭工に準ずる。		



撮影箇所一覧表（出来形管理）

No. 59

編	章	節	条	枚番	工 種	写真管理項目			摘 要		
						撮影項目	撮影頻度〔時期〕	提出頻度			
5	道路編	3	橋梁下部	4	橋台工	7	深 礎 工		1-3-4-6 深礎工に準ずる。		
5	道路編	3	橋梁下部	4	橋台工	8	オープンケーソン基礎工		1-3-4-7 オープンケーソン基礎工に準ずる。		
5	道路編	3	橋梁下部	4	橋台工	9	ニューマチックケーソン基礎工		1-3-4-8 ニューマチックケーソン基礎工に準ずる。		
5	道路編	3	橋梁下部	4	橋台工	10	軀 体 工	厚 さ 天端幅 (橋軸方向) 敷 幅 (橋軸方向) 高 さ 胸壁の高さ 天端長 敷 長	全数量 〔型枠取外し後〕	代表箇所 各 1 枚	
5	道路編	3	橋梁下部	5	RC橋脚工	5	既製杭工		1-3-4-4 既製杭工に準ずる。		
5	道路編	3	橋梁下部	5	RC橋脚工	6	場所打杭工		1-3-4-5 場所打杭工に準ずる。		
5	道路編	3	橋梁下部	5	RC橋脚工	7	深 礎 工		1-3-4-6 深礎工に準ずる。		
5	道路編	3	橋梁下部	5	RC橋脚工	8	オープンケーソン基礎工		1-3-4-7 オープンケーソン基礎工に準ずる。		
5	道路編	3	橋梁下部	5	RC橋脚工	9	ニューマチックケーソン基礎工		1-3-4-8 ニューマチックケーソン基礎工に準ずる。		
5	道路編	3	橋梁下部	5	RC橋脚工	10	鋼管矢板基礎工		1-3-4-9 鋼管矢板基礎工に準ずる。		

撮影箇所一覧表（出来形管理）

No. 60

編	章	節	条	枝番	工 種	写真管理項目			摘 要				
						撮影項目	撮影頻度〔時期〕	提出頻度					
5	道路編	3	橋梁下部	5	RC橋脚工	11	RC 躯体工	1 2 3	張出式 重力式 半重力式	厚さ 端幅 高さ 天端 敷長	全数量 〔型枠取外し後〕	代表箇所 各1枚	
5	道路編	3	橋梁下部	5	RC橋脚工	11	RC 躯体工	4	ラーメン式	厚さ 端幅 高さ	全数量 〔型枠取外し後〕	代表箇所 各1枚	
5	道路編	3	橋梁下部	6	鋼製橋脚工	5			既製杭工		1-3-4-4 既製杭工に準ずる。		
5	道路編	3	橋梁下部	6	鋼製橋脚工	6			場所打杭工		1-3-4-5 場所打杭工に準ずる。		
5	道路編	3	橋梁下部	6	鋼製橋脚工	7			深礎工		1-3-4-6 深礎工に準ずる。		
5	道路編	3	橋梁下部	6	鋼製橋脚工	8			オープンケーソン基礎工		1-3-4-7 オープンケーソン基礎工に準ずる。		
6	道路編	3	橋梁下部	6	鋼製橋脚工	9			ニューマチックケーソン基礎工		1-3-4-8 ニューマチックケーソン基礎工に準ずる。		
5	道路編	3	橋梁下部	6	鋼製橋脚工	10			鋼管矢板基礎工		1-3-4-9 鋼管矢板基礎工に準ずる。		
5	道路編	3	橋梁下部	6	鋼製橋脚工	11		1 2	橋脚フーチング工 (I型) (T型)	幅 高さ	全数量 〔型枠取外後〕	代表箇所 各1枚	
5	道路編	3	橋梁下部	6	鋼製橋脚工	11		3	橋脚フーチング工 (門型)	幅 高さ	全数量 〔型枠取外後〕	代表箇所 各1枚	

撮影箇所一覧表（出来形管理）

No. 61

編	章	節	条	枝番	工 種	写真管理項目			摘 要
						撮影項目	撮影頻度〔時期〕	提出頻度	
5	3	6	12	1	橋脚架設工 (I型) (T型)	架設状況	架設工法が変わる毎 に1回〔架設中〕	代表箇所 各1枚	
5	3	6	12	2	橋脚架設工 (門型)	架設状況	架設工法が変わる毎 に1回〔架設中〕	代表箇所 各1枚	
5	3	6	13		現場継手工	継手部の すき間	1施工箇所に1回 〔施工後〕	代表箇所 各1枚	
5	3	6	14		現場塗装工	材料使用量 (塗料缶)	全数量〔使用前後〕	代表箇所 各1枚	
						素地調整状 況(塗替)	スパン毎、部材別 〔施工前後〕		
						塗装状況	各層毎1スパンに1 回〔塗装後〕		
5	3	7	3		コンクリートブロック工		1-3-5-3 コンクリートブロッ ク工に準ずる。		
5	3	7	4		法 枠 工		1-3-3-5 法枠工に準ずる。		
5	3	7	5		石積み・石張り工		1-3-5-5 石積(張)工に準ず る。		
5	3	7	6	7	矢板護岸工 法留基礎工		1-3-4-3 法留基礎工に準ず る。		
5	3	7	8		護岸付属物工	幅 高 さ	1施工箇所に1回 〔施工後〕	代表箇所 各1枚	
5	3	7	9		覆 土 工		1-4-3-5 整形仕上げ工に準ず る。		
5	3	7	10		植 生 工		1-3-3-7 植生工に準ずる。		

編	章	節	条	枚番	工 種	写真管理項目			摘 要
						撮影項目	撮影頻度〔時期〕	提出頻度	
5 道路編	4 鋼橋上部	3 工場製作工	3		桁製作工	原寸状況	1橋に1回又は1工事に1回〔原寸時〕	代表箇所 各1枚	
						製作状況	適 宜 〔製作中〕		
						仮組立寸法 (撮影項目は適宜)	1橋に1回又は1工事に1回 〔仮組立時〕		
5 道路編	4 鋼橋上部	3 工場製作工	4		検査路製作工	原寸状況	1橋に1回又は1工事に1回〔原寸時〕	代表箇所 各1枚	
						製作状況	適 宜 〔製作中〕		
5 道路編	4 鋼橋上部	3 工場製作工	5		鋼製伸縮継手製作工	原寸状況	1橋に1回又は1工事に1回〔原寸時〕	代表箇所 各1枚	
						製作状況	適 宜 〔製作中〕		
						仮組立寸法	1橋に1回又は1工事に1回 〔仮組立時〕		
5 道路編	4 鋼橋上部	3 工場製作工	6		落橋防止装置製作工	原寸状況	1橋に1回又は1工事に1回〔原寸時〕	代表箇所 各1枚	
						製作状況	適 宜 〔製作中〕		
5 道路編	4 鋼橋上部	3 工場製作工	7		鋼製排水管製作工	原寸状況	1橋に1回又は1工事に1回〔原寸時〕	代表箇所 各1枚	
						製作状況	適 宜 〔製作中〕		
5 道路編	4 鋼橋上部	3 工場製作工	8		橋梁用防護柵製作工	原寸状況	1橋に1回又は1工事に1回〔原寸時〕	代表箇所 各1枚	
						製作状況	適 宜 〔製作中〕		
5 道路編	4 鋼橋上部	3 工場製作工	10		横断歩道橋製作工	原寸状況	1橋に1回又は1工事に1回〔原寸時〕	代表箇所 各1枚	
						製作状況	適 宜 〔製作中〕		
						仮組立寸法 (撮影項目は適宜)	1橋に1回又は1工事に1回 〔仮組立時〕		
5 道路編	4 鋼橋上部	3 工場製作工	11	1 2	金属支承工 大型ゴム支承工	製作状況	適 宜 〔製作中〕	代表箇所 各1枚	
5 道路編	4 鋼橋上部	3 工場製作工	12		アンカーフレーム製作工	仮組立寸法 (撮影項目は適宜)	1橋に1回又は1工事に1回 〔仮組立時〕	代表箇所 各1枚	

撮影箇所一覧表（出来形管理）

No. 63

編	章	節	条	枝番	工 種	写真管理項目			摘 要
						撮影項目	撮影頻度〔時期〕	提出頻度	
5 道路編	4 鋼橋上部	3 工場製作工	13		仮設材製作工	原寸状況	1橋に1回又は1工事に1回〔原寸時〕	代表箇所 各1枚	
						製作状況	適 宜 〔製作中〕		
5 道路編	4 鋼橋上部	3 工場製作工	14		工場塗装工	材料使用量 (塗料缶)	全数量〔使用前後〕	代表箇所 各1枚	
						素地調整状 況(塗替)	スパン毎、部材別 〔施工前後〕		
						塗装状況	各層毎1スパンに1 回 〔塗装後〕		
5 道路編	4 鋼橋上部	4 鋼橋架設工	4 5 6 7 8 9		クレーン架設工 ケーブルクレーン架設工 ケーブルエレクション架設工 架設桁架設工 送出し架設工 トラベラークレーン架設工	架設状況	架設工法が変わる毎 に1回 〔架設中〕	代表箇所 各1枚	
5 道路編	4 鋼橋上部	4 鋼橋架設工	10		現場継手工	継手部の すき間	1スパンに1回 〔架設後〕	代表箇所 各1枚	
5 道路編	4 鋼橋上部	5 橋梁現場塗装工	3		現場塗装工	材料使用量 (塗料缶)	全数量〔使用前後〕	代表箇所 各1枚	
						素地調整状 況(塗替)	スパン毎、部材別 〔施工前後〕		
						塗装状況	各層毎1スパンに1 回 〔塗装後〕		
5 道路編	4 鋼橋上部	6 床版工	2		床版工	床版の厚さ 床版の幅 鉄筋の有効 高さ 鉄筋の かぶり 鉄筋間隔	1スパンに1回 〔打設前後〕	代表箇所 各1枚	
5 道路編	4 鋼橋上部	7 支承工	2	1 2	金属支承 ゴム支承	支承受付状 況	1スパンに1回 〔取付後〕	代表箇所 各1枚	
5 道路編	4 鋼橋上部	8 橋梁付属物工	2	1 2	ゴムジョイント 鋼製フィンガージョイン ト	設置状況	1スパンに1回 〔設置後〕	代表箇所 各1枚	
5 道路編	4 鋼橋上部	8	3		落橋防止装置工	長さ、径、 材質	1橋に1回又は1工 事に1回 〔材料搬入時〕	代表箇所 各1枚	
						出来ばえ	適宜 〔施工中〕		

撮影箇所一覧表（出来形管理）

No. 64

編	章	節	条	枝番	工 種	写真管理項目			摘 要
						撮影項目	撮影頻度〔時期〕	提出頻度	
5	4	8	5		地 覆 工	地覆の幅 地覆の高さ 有効幅員	1 施工箇所 〔施工後〕	代表箇所 各 1 枚	
5	4	8	6	7	橋梁用防護柵工 橋梁用高欄工	幅 高 さ	1 施工箇所 〔施工後〕	代表箇所 各 1 枚	
5	4	8	8		検査路工	幅 高 さ	1 施工箇所 〔施工後〕	代表箇所 各 1 枚	
5	4	9	3		橋面防水工	塗布又は 設置状況	1 施工箇所 〔施工中〕	代表箇所 各 1 枚	
5	4	10	3	踏掛版工 コンクリート工	<コンクリート工> 各部の厚さ 各部の長さ	1 施工箇所 〔施工後〕	代表箇所 各 1 枚		
					ラバーシュー				<ラバーシュー> 各部の長さ 厚さ
					アンカーボルト				<アンカーボルト> 中心のずれ アンカー長
5	4	11	3		既製杭工		1-3-4-4 既製杭工に準ずる。		
5	4	11	4		場所打杭工		1-3-4-5 場所打杭工に準ずる。		
5	4	11	5		橋脚フーチング工 (I型) (T型)	フーチング幅 (橋軸方向) フーチングの高さ フーチング長	1 施工箇所 〔施工後〕	代表箇所 各 1 枚	
5	4	11	6		歩道橋架設工	架設状況	架設工法が変わる毎 に 1 回 〔架設中〕	代表箇所 各 1 枚	

編	章	節	条	枝番	工 種	写真管理項目			摘 要
						撮影項目	撮影頻度〔時期〕	提出頻度	
5 道路編	4 鋼橋上部	11 歩道橋本 体工	7		現場塗装工	材料使用量 (塗料缶)	全数量〔使用前後〕	代表箇所 各1枚	
						素地調整状 況(塗替)	スパン毎、部材別 〔施工前後〕		
						塗装状況	各層毎1スパンに1 回〔塗装後〕		
5 道路編	5 コンクリ ート橋上 部	3 工場製 作工	2		プレビーム用桁製作工	原寸状況	1橋に1回又は1工 事に1回〔原寸時〕	代表箇所 各1枚	
						製作状況	適 宜〔製作中〕		
						仮組立寸法	1橋に1回又は1工 事に1回〔仮組立時〕		
5 道路編	5 コンクリ ート橋上 部	3 工場製 作工	3		橋梁用防護柵製作工	原寸状況	1橋に1回又は1工 事に1回〔原寸時〕	代表箇所 各1枚	
						製作状況	適 宜〔製作中〕		
5 道路編	5 コンクリ ート橋上 部	3 工場製 作工	4		鋼製伸縮継手製作工	原寸状況	1橋に1回又は1工 事に1回〔原寸時〕	代表箇所 各1枚	
						製作状況	適 宜〔製作中〕		
						仮組立寸法	1橋に1回又は1工 事に1回〔仮組立時〕		
5 道路編	5 コンクリ ート橋上 部	3 工場製 作工	5		工場塗装工	材料使用量 (塗料缶)	全数量〔使用前後〕	代表箇所 各1枚	
						素地調整状 況(塗替)	スパン毎、部材別 〔施工前後〕		
						塗装状況	各層毎1スパンに1 回〔塗装後〕		
5 道路編	5 コンクリ ート橋上 部	4 コンクリ ート主桁 製作工	2	1	プレテンション桁購入工 (けた橋)	断面の外形 寸法 橋桁のそり 横方向の 曲がり	全数量〔製作後〕	代表箇所 各1枚	

撮影箇所一覧表（出来形管理）

No. 66

編	章	節	条	枝番	工 種	写真管理項目			摘 要
						撮影項目	撮影頻度〔時期〕	提出頻度	
5	5	4	2	2	プレテンション桁購入工 (スラブ橋)	断面の外形 寸法 橋桁のそり 横方向の 曲がり	全数量 〔製作後〕	代表箇所 各1枚	
5	5	4	3		ポストテンション T (I) 桁製作工	シーす、PC 鋼材配置状 況	桁毎に1回 〔打設前〕	代表箇所 各1枚	
						幅 (上) 幅 (下) 高 　　さ	桁毎に1回 〔型枠取外後〕		
						中詰め及び グラウト状 況	1 スパンに1回 〔施工時〕		
5	5	4	4		プレキャストブロック桁 購入工	断面の外形 寸法	全数量 〔製作後〕	代表箇所 各1枚	
5	5	4	5		プレキャストブロック桁 組立工	組立状況	1 スパンに1回 〔組立時〕	代表箇所 各1枚	
5	5	4	6		プレビーム桁製作工	原寸状況	1 橋に1回又は1工 事に1回 〔原寸時〕	代表箇所 各1枚	
						製作状況	適 宜 〔製作中〕		
						仮組立寸法 (撮影項目 は適宜)	1 橋に1回又は1工 事に1回 〔仮組立時〕		
						幅 高 　　さ	桁毎に1回 〔型枠取外し後〕		



編	章	節	条	枝番	工 種	写真管理項目			摘 要
						撮影項目	撮影頻度〔時期〕	提出頻度	
5 道路編	5 コンクリート橋上部	4 コンクリート主桁製作工	7 8 9		P Cホロースラブ製作工 R C場所打ホロースラブ製作工 P C版桁製作工	シーす、PC鋼材配置状況	桁毎に1回〔打設前〕	代表箇所各1枚	
						幅厚さ	桁毎に1回〔型枠取外し後〕		
						中詰め及びグラウト状況	1スパンに1回〔施工時〕		
5 道路編	5 コンクリート橋上部	4 コンクリート主桁製作工	10 11		P C箱桁製作工 P C片持箱桁製作工	シーす、PC鋼材配置状況	桁毎に1回〔打設前〕	代表箇所各1枚	
						幅（上） 幅（下） 高さ	桁毎に1回〔型枠取外し後〕		
						内空幅 円空高さ	桁毎に1回〔型枠設置後〕		
						中詰め及びグラウト状況	1スパンに1回〔施工時〕		
5 道路編	5 コンクリート橋上部	4 コンクリート主桁製作工	12		P C押し箱桁製作工	シーす、PC鋼材配置状況	桁毎に1回〔打設前〕	代表箇所各1枚	
						幅（上） 幅（下） 高さ	桁毎に1回〔型枠取外し後〕		
						内空幅 円空高さ	桁毎に1回〔型枠設置後〕		
						中詰め及びグラウト状況	1スパンに1回〔施工時〕		
5 道路編	5 コンクリート橋上部	5 コンクリート橋架設工	2 3 4 5 6 7		クレーン架設工 架設桁架設工 架設支保(固定)工 架設支保(移動)工 片持架設工 押し架設工	架設状況	架設工法の変わる毎に1回〔架設中〕	代表箇所各1枚	
5 道路編	5 コンクリート橋上部	6 床版・横組工	2		床版・横組工	幅厚さ 鉄筋の有効高さ 鉄筋のかぶり 鉄筋間隔	1スパンに1回〔打設前後〕	代表箇所各1枚	

撮影箇所一覧表（出来形管理）

No. 68

編	章	節	条	枚番	工 種	写真管理項目			摘 要
						撮影項目	撮影頻度〔時期〕	提出頻度	
5	5	7	2	1 2	金属支承 ゴム支承	支承受付 状況	1 スパンに1回 〔取付後〕	代表箇所 各1枚	
5	5	8	2	1 2	ゴムジョイント 鋼製フィンガージョイン ト	設置状況	1 スパンに1回 〔設置後〕	代表箇所 各1枚	
5	5	8	5		地 覆 工	地覆の幅 地覆の高さ 有効幅員	1 施工箇所に1回 〔施工後〕	代表箇所 各1枚	
5	5	8	6 7		橋梁用防護柵工 橋梁用高欄工	幅 高 さ	1 施工箇所に1回 〔施工後〕	代表箇所 各1枚	
5	5	8	9		現場塗装工	材料使用量 (塗料缶) 素地調整状 況 (塗替) 塗装状況	全数量〔使用前後〕 スパン毎、部材別 〔施工前後〕 各層毎1 スパンに1 回 〔塗装後〕	代表箇所 各1枚	
5	6	4	3		吹 付 工	岩 質 湧水状況 吹付面の清 掃状況 金網の重合 せ状況 吹付け厚さ (検測孔)	岩質の変わる毎に1 回 〔掘削中〕 適 宜 〔掘削中〕 40m毎に1回 〔清掃後〕 40m毎に1回 〔2次吹付前〕 40m毎に1回 〔吹付後〕	代表箇所 各1枚	

撮影箇所一覧表（出来形管理）

No. 69

編	章	節	条	枝番	工 種	写真管理項目			摘 要
						撮影項目	撮影頻度〔時期〕	提出頻度	
5 道路編	6 トンネル (NATM)	4 支保工	4		ロックボルト工	位置間隔 角 度 削孔深さ 孔 径 突出量	施工パターン毎又は 80mに1断面 〔穿孔中〕	代表箇所 各1枚	
						ロックボルト 注入状況	施工パターン毎又は 80mに1断面 〔注入中〕		
						ロックボルト 打設後の 状況	施工パターン毎又は 80mに1断面 〔打設後〕		
5 道路編	6 トンネル (NATM)	5 覆工	3 4		覆工コンクリート工 側壁コンクリート工	覆 工 (巻立空間)	1センチルに1回 〔型枠組立後〕	代表箇所 各1枚	
						覆 工 (厚さ)	1センチルに1回 〔型枠取外し後〕		
						幅 高 さ	100m又は1施工箇 所に1回〔施工後〕		
5 道路編	6 トンネル (NATM)	5 覆工	5		床版コンクリート	幅 厚 さ	100m又は1施工箇 所に1回〔施工後〕	代表箇所 各1枚	
5 道路編	6 トンネル (NATM)	6 インバート工	4		インバート本体工	インバート (厚さ)	40m又は1施工箇 所に1回〔埋戻し前〕	代表箇所 各1枚	
						幅(全幅) 高さ(内法)	100m又は1施工箇 所に1回〔施工後〕		
5 道路編	6 トンネル (NATM)	7 坑内附帯工	5		地下排水工	幅 深 さ	100m又は1施工箇 所に1回 〔埋戻し前〕	不 要	
						管接合据付 状況	100m又は1施工箇 所に1回〔設置後〕		
						フィルター 厚さ	100m又は1施工箇 所に1回 〔投入前後〕		
5 道路編	6 トンネル (NATM)	8 坑門工	4		坑門本体工	幅 高 さ	1施工箇所に1回 〔埋戻し前〕	代表箇所 各1枚	

撮影箇所一覧表（出来形管理）

No. 70

編	章	節	条	枝番	工 種	写真管理項目			摘 要
						撮影項目	撮影頻度〔時期〕	提出頻度	
5 道路編	6 トンネル (N A T M)	8 坑門工	5		明り巻工	覆 工 (巻立空間)	1 セントルに 1 回 〔型枠組立後〕	代表箇所 各 1 枚	
						覆 工 (厚さ)	1 セントルに 1 回 〔型枠取外し後〕		
						幅 (全幅) 高さ(内法)	100m 又は 1 施工箇 所に 1 回〔施工後〕		
5 道路編	10 共同溝	3 工場製 作工	3		工場塗装工	材料使用量 (塗装缶)	全数量〔使用前後〕	代表箇所 各 1 枚	
						素地調整状 況 (塗替)	スパン毎、部材別 〔施工前後〕		
						塗装状況	各層毎 1 スパンに 1 回〔塗装後〕		
5 道路編	10 共同溝	5 現場打 ち構築 工	2		現場打ち躯体工	厚 さ 内空幅 内空高	100m 又は 1 施工箇 所に 1 回 〔型枠取外し後〕	代表箇所 各 1 枚	
5 道路編	10 共同溝	5 現場打 ち構築 工	5		カラー継手工	厚 さ 幅 さ 長 さ	1 施工箇所に 1 回 〔設置後〕	代表箇所 各 1 枚	
5 道路編	10 共同溝	5 現場打 ち構築 工	6 防水工	1	防 水	幅	100m 又は 1 施工箇 所に 1 回〔施工後〕	代表箇所 各 1 枚	
5 道路編	10 共同溝	5 現場打 ち構築 工	6 防水工	2	防水保護工	厚 さ	100m 又は 1 施工箇 所に 1 回〔施工後〕	代表箇所 各 1 枚	
5 道路編	10 共同溝	5 現場打 ち構築 工	6 防水工	3	防 水 壁	高 さ 幅 さ 厚 さ	1 施工箇所に 1 回 〔施工後〕	代表箇所 各 1 枚	

撮影箇所一覧表（出来形管理）

No. 71

編	章	節	条	枝番	工 種	写真管理項目			摘 要
						撮影項目	撮影頻度〔時期〕	提出頻度	
5	10	6	2		プレキャスト躯体工	据付状況	100m又は1施工箇所 所に1回 〔埋戻し前〕	代表箇所 各1枚	
5	11	3	2		管路工	敷設状況	100m又は1施工箇所 所に1回 〔敷設後〕	代表箇所 各1枚	
5	11	3	3		プレキャストボックス工	据付状況	100m又は1施工箇所 所に1回〔据付後〕	代表箇所 各1枚	
5	11	3	4		現場打ちボックス工	厚 さ 内空幅 内空高	100m又は1施工箇所 所に1回 〔型枠取外し後〕	代表箇所 各1枚	
5	11	4	2		ハンドホール工	厚 さ 幅 さ 高 さ	1 施工箇所に1回 〔型枠取外し後〕	不 要	
5	14	4	3		路面切削工	幅 厚 さ	1 施工箇所に1回 〔施工後〕	代表箇所 各1枚	
5	14	4	4		舗装打換え工	幅 延長 厚 さ	1 施工箇所に1回 〔施工後〕	代表箇所 各1枚	
5	14	4	5		オーバーレイ工	平坦性	1 施工箇所に1回 〔施工後〕	代表箇所 各1枚	
						タックコート	各層毎に1回 〔散布時〕		
						整正状況	200mに1回 〔施工後〕		
5	14	4	6		路上再生路盤工	敷均厚 転圧状況	各層毎 500mに1回 〔施工中〕	代表箇所 各1枚	
						整正状況 厚 さ	各層毎 500mに1回 〔整正後〕		

撮影箇所一覧表（出来形管理）

No. 72

編	章	節	条	枝番	工 種	写真管理項目			摘 要
						撮影項目	撮影頻度〔時期〕	提出頻度	
5 道路編	14 道路修繕	4 舗装修繕工	7		路上表層再生工	整正状況	200mに1回 〔整正後〕	代表箇所 各1枚	
						平坦性	1工事に1回 〔実施中〕		
5 道路編	14 道路修繕	4 舗装修繕工	8		歩道舗装修繕工		1-3-6-5 アスファルト舗装工 に準ずる。		
5 道路編	14 道路修繕	4 舗装修繕工	9		プレキャストRC舗装版工	据付状況	100m又は1施工箇所 に1回〔施工中〕	代表箇所 各1枚	
5 道路編	14 道路修繕	5 道路構造物修繕工	2		排水構造物修繕工	厚 さ 高 さ	1施工箇所に1回 〔修繕後〕	代表箇所 各1枚	
5 道路編	14 道路修繕	6 橋梁修繕工	8		伸縮継手修繕工	厚 さ 幅 延 長	1施工箇所に1回 〔修繕後〕	代表箇所 各1枚	
6 漁港編	3 共通仮設	2 汚濁防止膜	2		汚濁防止膜	設置位置	設置完了後	代表箇所 各1枚	
6 漁港編	4 航路、泊地	3 浚渫工	2 3 4 5 6 7		ポンプ浚渫 グラブ浚渫 硬土盤浚渫 岩盤浚渫（砕岩浚渫） バックホウ浚渫 陸上機械浚渫	深 さ 出来形 確認状況	適 宜〔施工後〕	適 宜	
6 漁港編	4	5 埋立工	6 固化工	1	深層混合処理	打込長さ 施工状況	適 宜〔打込前後〕 〔施工中〕	適 宜	
						径、間隔、 施工位置	適 宜		
						材料投入量	適 宜〔打込前後〕		
6 漁港編	5 防波堤・防砂堤・導流堤	3 海上地盤改良工	2		床掘り	深 さ 出来形 確認状況	適 宜〔施工後〕	適 宜	

撮影箇所一覧表（出来形管理）

No. 73

編	章	節	条	枝番	工 種	写真管理項目			摘 要
						撮影項目	撮影頻度〔時期〕	提出頻度	
6	5	3	6		置 換 え	置換厚さ 幅	適 宜 〔施工後〕	適 宜	
6	5	3	7		サンドドレーン	打込長さ 施工状況	適 宜 〔打込前後〕 〔施工中〕	適 宜	
						径、間隔、 施工位置	適 宜		
						材料投入量	適 宜 〔打込前後〕		
6	5	3	7	2	敷 砂	施工厚さ 幅	適 宜 〔施工後〕	適 宜	
6	5	3	7	4	載荷土砂	施工厚さ 幅	適 宜 〔施工後〕	適 宜	
6	5	3	8	1	サンドコンパクション パイル	打込長さ 施工状況	適 宜 〔打込前後〕 〔施工中〕	適 宜	
						径、間隔、 施工位置	適 宜 〔打込後〕		
						材料投入量	適 宜 〔打込前後〕		
6	5	4	3	1	アスファルトマット	幅 ジョイント 施工位置	適 宜 〔施工後〕	適 宜	
6	5	4	3	1	繊維系マット	幅 ジョイント 施工位置	適 宜 〔施工後〕	適 宜	
6	5	4	3	1	合成樹脂系マット	幅 ジョイント 施工位置	適 宜 〔施工後〕	適 宜	
6	5	4	3	1	ゴムマット	幅 ジョイント 施工位置	適 宜 〔施工後〕	適 宜	
6	5	4	3	1	摩擦増大用マット	幅 ジョイント 施工位置	適 宜 〔施工後〕	適 宜	

撮影箇所一覧表（出来形管理）

No. 74

編	章	節	条	枚番	工 種	写真管理項目			摘 要
						撮影項目	撮影頻度〔時期〕	提出頻度	
6 漁港編	5	4	3	2	グラベルマット	施工厚さ 幅	適 宜 〔施工後〕	適 宜	
6 漁港編	5	4	4	1 2	基礎（本均し・荒均し）	高  さ 天 端 幅 長 法	適 宜 〔施工後〕	適 宜	
6 漁港編	5	4	6	1	ブロック製作	高  さ、 幅、 長  さ、 厚  さ 数 量	適 宜 〔製作後〕 適 宜 〔製作後〕	適 宜	
6 漁港編	5	4	6	2	ブロック据付	据付状況	適 宜 〔据付後〕	適 宜	
6 漁港編	5	4	9	1 2	基礎栗石 （本均し・荒均し）	高  さ 天 端 幅 長 法	適 宜 〔施工後〕	適 宜	
6 漁港編	5	5	2		ケーソン製作	高  さ、 幅、 長  さ、 厚  さ	適 宜 〔製作後〕	適 宜	
6 漁港編	5	5	3		ケーソン据付	据付状況	適 宜 〔据付後〕	適 宜	
6 漁港編	5	5	4		中 詰	高  さ	適 宜 〔施工後〕	適 宜	



撮影箇所一覧表（出来形管理）

No. 75

編	章	節	条	枝番	工 種	写真管理項目			摘 要
						撮影項目	撮影頻度〔時期〕	提出頻度	
6	5	5	5		蓋コンクリート	高 さ	適 宜 〔施工後〕	適 宜	
6	5	5	6	1	蓋ブロック製作	ブロックの 形状寸法	適 宜 〔製作後〕	適 宜	
						数 量	適 宜 〔製作後〕		
6	5	5	6	2	蓋ブロック据付	高 さ	適 宜 〔据付後〕	適 宜	
6	5	6	2		本体ブロック製作	高さ、幅、 長さ、厚さ	適 宜 〔製作後〕	適 宜	
6	5	6	3		本体ブロック据付	据付状況	適 宜 〔据付後〕	適 宜	
6	5	6	4	1	鋼製函製作	高さ、幅、 長さ、厚さ	適 宜 〔製作後〕	適 宜	
6	5	6	4	2	鋼製函据付	据付状況	適 宜 〔据付後〕	適 宜	
6	5	7	2		場所打コンクリート工 (水中コンクリート) (水中不分離性 コンクリート)	打設状況	適 宜 〔打設時〕	適 宜	
						養生状況	適 宜 〔養生時〕		
						幅 高さ 厚さ	適 宜 〔施工後〕		

撮影箇所一覧表（出来形管理）

No. 76

編	章	節	条	枝番	工 種	写真管理項目			摘 要
						撮影項目	撮影頻度〔時期〕	提出頻度	
6 漁港編	5	8	3		本体捨石 本体捨石均し	施工厚さ 幅	適 宜 〔施工後〕	適 宜	
6 漁港編	5	8	4	1	捨ブロック製作	ブロックの 形状寸法	適 宜 〔製作後〕	適 宜	
						数 量	適 宜 〔製作後〕		
6 漁港編	5	8	4	2	捨ブロック据付	幅 高 さ	適 宜 〔据付後〕	適 宜	
6 漁港編	5	8	5		場所打コンクリート	打設状況	適 宜 〔打設時〕	適 宜	
						養生状況	適 宜 〔養生時〕		
						幅 高 さ 厚 さ	適 宜 〔施工後〕		
6 漁港編	5	9	2	2	鋼矢板	変 位 打込長	適 宜 〔打込後〕	適 宜	
						数 量	適 宜 〔打込後〕		
6 漁港編	5	9	2	2	鋼管矢板	変 位 打込長	適 宜 〔打込後〕	適 宜	
						数 量	適 宜 〔打込後〕		
6 漁港編	5	9	3	3	控鋼杭	位置、間隔、 打込長	適 宜 〔打込後〕	適 宜	
						数 量 打込長	適 宜 〔打込後〕		

撮影箇所一覧表（出来形管理）

No. 77

編	章	節	条	枝番	工 種	写真管理項目			摘 要					
						撮影項目	撮影頻度〔時期〕	提出頻度						
6	漁港編	5	防波堤・防砂堤・導流堤	9	本土工（鋼矢板式）	3	控工	4	5	腹起し タイ材	高 位 さ 置	適 宜〔取付後〕	適 宜	
6	漁港編	5	10	2	鋼杭工	2	鋼杭	位置、間隔、 打込長	適 宜〔打込後〕					
								数 量	適 宜〔打込後〕					
6	漁港編	5	11	2	2	被覆石工（均し）	高 天 端 幅 法 長	適 宜〔施工後〕	適 宜					
6	漁港編	5	11	4	被覆ブロック工	1	被覆ブロック製作	ブロックの 形状寸法	適 宜〔製作後〕					
								数 量	適 宜〔製作後〕					
6	漁港編	5	11	4	2	被覆ブロック据付	幅 高 さ	適 宜〔据付後〕	適 宜					
6	漁港編	5	11	5	根固ブロック工	1	根固ブロック製作	ブロックの 形状寸法	適 宜〔製作後〕					
								数 量	適 宜〔製作後〕					
6	漁港編	5	11	5	2	根固ブロック据付	幅 高 さ	適 宜〔据付後〕	適 宜					
6	漁港編	5	12	2	上部コンクリート		上部コンクリート	打設状況	適 宜〔打設時〕					
								養生状況	適 宜〔養生時〕					
								幅 高 厚 さ	適 宜〔施工後〕					

撮影箇所一覧表（出来形管理）

No. 78

編	章	節	条	枚番	工 種	写真管理項目			摘 要
						撮影項目	撮影頻度〔時期〕	提出頻度	
6 漁港編	5	12	3	1	上部ブロック製作	高さ、幅、長さ、厚さ	適 宜〔製作後〕	適 宜	
6 漁港編	5	12	3	2	上部ブロック据付	据付状況	適 宜〔据付後〕	適 宜	
6 漁港編	5	13	2	1	係船柱基礎	幅 長さ 厚さ	適 宜〔施工後〕	適 宜	
6 漁港編	5	13	2	1	係船柱	高  さ	適 宜〔施工後〕	適 宜	
6 漁港編	5	13	5		防舷材	高  さ	適 宜〔施工後〕	適 宜	
6 漁港編	5	13	6		車止・縁金物	取付位置 取付間隔	適 宜〔施工後〕	適 宜	
6 漁港編	5	13	8	1	電気防食	取付位置	適 宜〔施工後〕	適 宜	
						電位測定	適 宜〔施工後〕		
6 漁港編	5	13	8	2 3 4	被覆防食	塗装状況	適 宜〔施工後〕	適 宜	
6 漁港編	5	13	8	5	防食塗装	塗装状況	適 宜〔施工後〕	適 宜	
6 漁港編	5	14	3	1	消波ブロック製作	ブロックの形状寸法	適 宜〔製作後〕	適 宜	
						数 量	適 宜〔製作後〕		
6 漁港編	5	14	4	2	消波ブロック据付	幅 高  さ	適 宜〔据付後〕	適 宜	

撮影箇所一覧表（出来形管理）

No. 79

編	章	節	条	枝番	工 種	写真管理項目			摘 要
						撮影項目	撮影頻度〔時期〕	提出頻度	
6 漁港編	5	15 維持補修工	2 維持塗装工	1 2	係船柱塗装 車止塗装、縁金物塗装	塗装状況	適 宜〔施工後〕	適 宜	
6 漁港編	5	17 雑工	2 現場鋼材溶接工		アーク溶接	のど厚 脚 長 溶接長	適 宜〔施工後〕	適 宜	
6 漁港編	5	17	2		水中アーク溶接	のど厚 脚 長 溶接長	適 宜〔施工後〕	適 宜	
6 漁港編	5	17	3 現場鋼材切断工		ガス切断	切断長	適 宜〔施工後〕	適 宜	
6 漁港編	5	17	3		水中ガス切断	切断長	適 宜〔施工後〕	適 宜	
6 漁港編	6	15 裏込・岸壁・物揚場	2 裏込工	2	裏込（均し）	高 さ 天 端 法 幅 長	適 宜〔施工後〕	適 宜	
6 漁港編	6	16 陸上地盤改良工	2 圧密・排水工	2 ペーパードレーン	ペーパードレーン	打込長さ 施工状況	適 宜〔打込前後〕 〔施工中〕	適 宜	
						径、間隔、 施工位置	適 宜		
						材料投入量	適 宜〔打込前後〕		
6 漁港編	6	16	2	3 グラベルドレーン	グラベルドレーン	打込長さ 施工状況	適 宜〔打込前後〕 〔施工中〕	適 宜	
						径、間隔、 施工位置	適 宜		
						材料投入量	適 宜〔打込前後〕		

撮影箇所一覧表（出来形管理）

No. 80

編	章	節	条	枚番	工 種	写真管理項目			摘 要
						撮影項目	撮影頻度〔時期〕	提出頻度	
6 漁港編	6	16	陸上 地盤改良工	3 締固工	2 ロッドコンパクション パイプ	打込長さ 施工状況	適 宜〔打込前後〕 〔施工中〕	適 宜	
						径、間隔、 施工位置	適 宜〔打込後〕		
						材料投入量	適 宜〔打込前後〕		
6 漁港編	6	18	舗装工	2 路床工	路 床	幅	適 宜〔施工後〕	適 宜	コンクリート 舗装適用 する
6 漁港編	6	18	コン クリート 舗装工	3	路盤（下層）	敷均し厚 転圧状況	適 宜〔実施中〕	適 宜	コンクリート 舗装適用 する
						整正状況	適 宜〔整正後〕		
						厚 さ	適 宜〔整正後〕		
						幅	適 宜〔整正後〕		
6 漁港編	6	18	3	3	路盤（上層粒度調整）	敷均し厚 転圧状況	適 宜〔実施中〕	適 宜	コンクリート 舗装適用 する
						整正状況	適 宜〔整正後〕		
						厚 さ	適 宜〔整正後〕		
						幅	適 宜〔整正後〕		
6 漁港編	6	18	3	3	コン クリート 舗装	平坦性	適 宜〔実施中〕	適 宜	
						路盤紙 重ね寸法	適 宜〔敷設後〕		
						スリップパー、 タッパー寸法、 位置	適 宜〔設置後〕		
						鉄網 寸法位置	適 宜〔設置後〕		

編	章	節	条	枚番	工 種	写真管理項目			摘 要		
						撮影項目	撮影頻度〔時期〕	提出頻度			
8	公園緑地編	1	3	敷地造成工	2	表土掘削	土質等の判断	200m又は1 施工箇所に1 回又は施工面積1,600㎡毎に1回〔掘削中〕	代表箇所各1枚		
							幅深さ法長	200m又は1 施工箇所に1 回又は施工面積1,600㎡毎に1回〔掘削後〕			
					3	公園整地	仕上げ状況	100m又は1 施工箇所に1 回〔仕上げ時〕	代表箇所各1枚		
							仕上げ厚				
					4	掘削工	掘削 (土砂) 掘削 (軟岩) 掘削 (硬岩)	土質等の判別	地質が変わる毎に1 回〔掘削中〕		代表箇所各1枚
								法長	200m又は1 施工箇所に1 回又は施工面積1,600㎡毎に1 回〔掘削後〕		
					5	盛土工	盛土 (流用土) 盛土 (発生土) 盛土 (採取土) 盛土 (購入土)	蒔出厚	200mに1 回又は施工面積1,600㎡毎に1 回〔蒔出中〕		代表箇所各1枚
								締固め状況	転圧機械又は地質が変わる毎に1 回〔締固め時〕		
								幅法長	200m又は1 施工箇所に1 回又は施工面積1,600㎡毎に1 回〔施工後〕		
					6	路体路床盛土工	路床 (築堤)盛土 路床盛土	蒔出厚	200mに1 回又は施工面積1,600㎡毎に1 回〔蒔出中〕		代表箇所各1枚
締固め状況	転圧機械又は地質が変わる毎に1 回〔締固め時〕										
法長幅	200m又は1 施工箇所に1 回又は施工面積1,600㎡毎に1 回〔施工後〕										
7	法面整形工	法面整形工 (盛土部)	仕上げ状況	120m又は1 施工箇所に1 回又は施工面積1,600㎡毎に1 回〔仕上げ時〕	代表箇所各1枚						
9	路床安定処理工	安定処理	仕上げ状況	40mに1 回又は施工面積1,600㎡毎に1 回〔施工後〕	代表箇所各1枚						

編	章	節	条	枚番	工 種	写真管理項目			摘 要			
						撮影項目	撮影頻度〔時期〕	提出頻度				
8	公園緑地編	1	基礎整備	3	敷地造成工	10	1	置換	置換厚さ 幅	40m又は1 施工箇所に1回 又は施工面積1,600㎡毎に1回 〔施工後〕	代表箇所 各1枚	
						11	1	サンドマット	施工厚さ 幅	40m又は1 施工箇所に1回 又は施工面積1,600㎡毎に1回〔施工後〕	代表箇所 各1枚	
						12	1 2 3	サンドドレーン 袋詰式サンドドレーン ペーパードレーン	打込長さ 施工状況	200㎡又は1 施工箇所に1回又は施工面積1,000㎡毎に1回 〔打込前後〕  200㎡又は1 施工箇所に1回又は施工面積1,000㎡毎に1回 〔施工中〕	代表箇所 各1枚	
				杭経 位置・間隔	200㎡又は1 施工箇所に1回又は施工面積1,000㎡毎に1回 〔打込後〕							
				砂の投入量	全数量〔打込前後〕							
				5	植栽基盤工	3	1	開渠排水	高さ 幅	120m又は1 施工箇所に1回〔埋戻し前〕	不要	
			2			暗渠排水	高さ 幅 厚さ 長さ	120m又は1 施工箇所に1回〔埋戻し前〕	不要			
				4	土層改良工	1	1 2 3 4	普通耕 深耕 混層耕 心土破砕	幅 深さ 施工状況	耕耘タイプ 毎に1回 又は施工面積1,600㎡毎に1回〔施工前〕	不要	
			耕耘タイプ 毎に1回 又は施工面積1,600㎡毎に1回〔施工後〕									
			耕耘タイプ 毎に1回 又は施工面積1,600㎡毎に1回〔施工中〕									
				5	土性改良工	1	1 2 3 4	土性改良 中和剤施用 除塩 施肥	幅 深さ 施工状況	施肥配合タイプ 毎に1回 又は施工面積1,600㎡毎に1回 〔施工前〕	不要	
			施肥配合タイプ 毎に1回 又は施工面積1,600㎡毎に1回 〔施工後〕									
			施肥配合タイプ 毎に1回									



編	章	節	条	枝番	工 種	写真管理項目			摘 要								
						撮影項目	撮影頻度〔時期〕	提出頻度									
8	公園緑地編	1	5	植栽基盤工	6	表土盛土(流用表土) 表土盛土(発生表土) 表土盛土(採取表土) 表土盛土(購入表土)	1	蒔出厚	200mに1回又は施工面積1,600㎡毎に1回〔蒔出中〕	不 要							
							2	締固め状況	転圧機械又は地質が変わる毎に1回〔締固め時〕								
							3	幅法長	200mに1回又は施工面積1,600㎡毎に1回〔施工後〕								
					7	人工地盤工	4	人工地盤排水層	4	高さ 幅 長さ	120m又は1施工箇所に1回〔埋戻し前〕	不 要					
									5	高さ	120m又は1施工箇所に1回〔埋戻し前〕						
									6	幅厚さ	120m又は1施工箇所に1回〔埋戻し前〕						
					8	造形工	1	表面仕上げ 築山	1	仕上げ状況	100m又は1施工箇所に1回又は施工面積1,000㎡毎に1回〔仕上げ中〕	100m又は1施工箇所に1回					
									2		100m又は1施工箇所に1回又は施工面積1,000㎡毎に1回〔施工中〕						
					6	法面工	4	植生工	1	種子散布 植生シート 植生マット	1	材料使用量	1工事につき1回〔混合前〕	代表箇所各1枚			
											2	土羽土の厚さ	200m又は1施工箇所に1回又は施工面積1,600㎡毎に1回〔施工中〕				
											3	法長	200m又は1施工箇所に1回				
									2	客土吹付 植生基材吹付	3	清掃状況	4	清掃状況	200m又は1施工箇所に1回又は施工面積1,600㎡毎に1回〔清掃後〕	代表箇所各1枚	
													5	ラス鉄鋼の重ね合わせ寸法	200m又は1施工箇所に1回〔吹付前〕		
6	厚さ(検測孔)	200㎡又は1施工箇所に1回〔吹付後〕															
7	法長	200m又は1施工箇所に1回〔施工後〕															
6	編柵工	1	編柵	高さ					8	材料使用量	1工事に1回〔混合前〕	代表箇所各1枚					
									9	高さ	100m又は1施工箇所に1回〔施工後〕						
									10								
									11								

編	章	節	条	枝番	工 種	写真管理項目			摘 要		
						撮影項目	撮影頻度〔時期〕	提出頻度			
8	公園緑地編	1	8	4	10	公園基礎材	幅厚さ	40m又は1施工箇所に1回又は施工面積1,000㎡毎に1回〔施工後〕	不要		
							擁壁高さ調整	施工状況	1施工箇所に1回〔施工前〕	適宜	
									1施工箇所に1回〔施工後〕		
				9	石積工	崩れ積	胴込裏込厚	120m又は1施工箇所に1回〔施工中〕	代表箇所各1枚		
							法長又は高さ	120m又は1施工箇所に1回〔施工後〕			
						石積高さ調整	施工状況	1施工箇所に1回〔施工前〕	適宜		
							1施工箇所に1回〔施工後〕				
				10	土留め工	1	土留め	基礎高	100m又は1施工箇所に1回〔施工前〕	敵宜	
								基礎幅			100m又は1施工箇所に1回〔施工後〕
		根入れ長	高さ延長					100m又は1施工箇所に1回	代表箇所各1枚		
		10	公園施設等撤去・移設工	4	1	遊具移設	設置高さ	1回/一基〔施工後〕	適宜		
							基礎高	基礎タイプ毎5箇所に1回〔施工前は必要に応じて〕〔施工前〕			
								基礎幅		基礎タイプ毎5箇所に1回〔施工後〕	
				2	小工作物移設	基礎高	基礎タイプ毎5箇所に1回〔施工前は必要に応じて〕〔施工前〕	適宜			
							基礎幅		基礎タイプ毎5箇所に1回〔施工後〕		
				3	景石移設	施工状況	5箇所に1回〔施工前は必要に応じて〕〔施工前〕	適宜			
			5箇所に1回〔施工後〕								

撮影箇所一覧表（出来形管理）

No. 85

編	章	節	条	枚番	工 種	写真管理項目			摘 要					
						撮影項目	撮影頻度〔時期〕	提出頻度						
8	公園緑地編	2	3	3	高木植栽 高木植栽 (支柱有・幹巻有) 高木植栽 (支柱有・幹巻無)	①植穴	径 深さ	樹種別、規格別に1回〔施工後〕	適宜					
						②樹木	施工 状況	樹種別、規格別に1回〔施工後〕	適宜					
						③支柱	施工 状況	樹種別、規格別に1回〔施工後〕	適宜					
						④客土 ⑤肥料 ⑥土壌 改良 材	施 工 状 況 材 料 の 使 用 量 ( 空 袋)	樹種別、規格別に1回〔施工中〕	適宜					
							樹種別、規格別に1回〔施工後〕							
							6	1	地被類植栽	施工状況	樹種別、規格別に1回〔施工後〕	適宜		
							7	1	草花種子散布 草花植生マット	材料使用量	種子別又は1工事につき1回〔混合前〕	代表箇所 各1枚		
									厚さ	種子別又は1工事につき1回又は施工面積1,600㎡毎に1回〔施工中〕				
							8	1	播種	①種子	播種 状況	種子別1回〔施工中〕	適宜	
									②肥料 ③養生 材	施 工 状 況 材 料 の 使 用 量 ( 空 袋)	種子別1回〔施工中〕			
						種子別1回〔施工後〕								
		9	1	花壇植栽	施工状況	花壇植物別1回〔施工後〕	適宜							

編	章	節	条	枝番	工 種	写真管理項目			摘 要		
						撮影項目	撮影頻度〔時期〕	提出頻度			
8	公園緑地編	2	3	10	樹木養生工	1	防風ネット	支柱の高さ延長	120m又は1施工箇所 に1回〔施工後〕	代表箇所各 1枚	
						2	寒冷紗巻き	施工状況	樹種別1回〔施工後〕	適宜	
						3	植穴透水層	厚さ 幅 長さ	樹種別1回〔施工後〕	適宜	
						4	空気管	施工状況	樹種別1回〔施工後〕	適宜	
						8	養生柵	基礎高 基礎幅 根入れ長	100m又は1施工箇所 に1回〔施工前〕	適宜	
									100m又は1施工箇所 に1回〔施工後〕		
								高さ 延長	100m又は1施工箇所 に1回〔施工前〕	代表箇所各 1枚	
						100m又は1施工箇所 に1回〔施工後〕					
						9	支柱設置	施工状況	樹種別、規格別に1 回〔施工後〕	適宜	
						11	樹名板工	1	埋込型樹名板	基礎高 基礎幅	基礎タイプ毎5箇所 に1回（施工前は必 要に応じて） 〔施工前〕
		基礎タイプ毎5箇所 に1回〔施工後〕									
		2	幹巻型樹名板	施工状況	樹種別1回 〔施工後〕	適宜					
		12	根囲い保護工	1	根囲い保護	基礎高 基礎幅 根入れ長	基礎タイプ毎5箇所 に1回（施工前は必 要に応じて） 〔施工前〕	適宜			
							基礎タイプ毎5箇所 に1回〔施工後〕				
		14	壁面緑化施設工	1 2 3	壁面緑化フェンス 壁面緑化パネル 登はん補助資材	施工状況	1施工箇所（タイプ毎） に1回（施工中）	適宜			
							1施工箇所（タイプ毎） に1回〔施工後〕				
		4	移植工	3	根回し工	1	高中木根回し	根回し状況	樹種別、規格別に 1回〔施工後〕	適宜	

撮影箇所一覧表（出来形管理）

No. 87

編	章	節	条	枝番	工 種	写真管理項目			摘 要				
						撮影項目	撮影頻度〔時期〕	提出頻度					
8	公園緑地編	2	植栽	4	高木移植工	1	高木移植	①樹木 施工状況	樹種別、規格別に1回 〔施工後〕	適宜			
							②支柱 施工状況	樹種別、規格別に1回 〔施工後〕	適宜				
				5	根株移植 根株運搬 特殊機械掘取 特殊機械運搬	施工状況	樹種別、規格別に1回 〔施工後〕	適宜					
				6	中低木移植工	1	中低木移植	①樹木 施工状況	樹種別、規格別に1回 〔施工後〕	適宜			
							②支柱 施工状況	樹種別、規格別に1回 〔施工後〕	適宜				
				7	地被類移植 地被類運搬	施工状況	樹種別、規格別に1回 〔施工後〕	適宜					
				5	樹木整姿工	3	高木整姿工	1	基本剪定	施工状況	樹種別、規格別に1回 〔施工後〕	適宜	
		2	軽剪定										
		3	機械剪定										
		4	低木整姿工			1	手刈	施工状況	樹種別、規格別に1回 〔施工後〕	適宜			
						2	機械刈						
		5	樹勢回復工	1	樹勢回復	施工状況	樹種別、規格別に1回 〔施工後〕	適宜					
				2	樹木修復	施工状況	修復方法別1回 〔施工後〕	適宜					
		3	施設整備	3	給水設備工	3	水栓類取付工	1	メーターボックス	据付状況	5箇所へ1回 〔施工後〕	不要	
								2	止水栓				
3	止水栓ボックス												
4	不凍水栓												
5	ボックス類高さ調整												
6	散水施設工			3	トリップパイプ	高さ 据付状況	100m又は1施工箇所へ1回〔埋戻し前〕	不要					
		4	5	散水栓 散水栓ボックス	据付状況	5箇所へ1回 〔施工後〕	不要						
									6	散水栓高さ調整	施工状況	1施工箇所へ1回 〔施工前〕	適宜
					1施工箇所へ1回 〔施工後〕								

編	章	節	条	枝番	工 種	写真管理項目			摘 要			
						撮影項目	撮影頻度〔時期〕	提出頻度				
8	公園緑地編	3	給水設備工	8	給水施設修繕工	1	給水施設修繕	施工状況	1 施工箇所(修繕内容毎)に1回 〔施工前〕	適宜		
									1 施工箇所(修繕内容毎)に1回 〔施工中〕			
									1 施工箇所(修繕内容毎)に1回 〔施工後〕			
				10	給水管路工	1	3	給水管埋設シート	高さ据付状況	120m又は1 施工箇所に1回 〔埋戻し前〕	不要	
			2						埋設標	据付状況		
			4	雨水排水設備工	6	側溝工	2	現場打L型側溝	厚さ幅高さ	200m又は1 施工箇所に1回 〔型枠取外後〕	不要	
									9	現場打側溝		
						10	公園素掘側溝	高さ幅	120m又は1 施工箇所に1回 〔埋戻し前〕	不要		
						12	側溝高さ調整	施工状況	1 施工箇所に1回 〔施工前〕	適宜		
				1 施工箇所に1回 〔施工後〕								
				8	集水樹・マンホール工	11 12	樹高さ調整 マンホール高さ調整	施工状況	1 施工箇所に1回 〔施工前〕	適宜		
								1 施工箇所に1回 〔施工後〕				
			6	電気設備工	7	照明設備工	2	マンホール高さ調整	施工状況	1 施工箇所に1回 〔施工前〕	適宜	
									1 施工箇所に1回 〔施工後〕			
							3 4	引込柱分電盤	基礎高 基礎幅 根入れ長	基礎タイプ毎5 箇所に1回 (施工前は必要に応じて) 〔施工前〕	適宜	
	基礎タイプ毎5 箇所に1回 (施工前は必要に応じて) 〔施工後〕											
		5	分電盤高さ調整	施工状況	1 施工箇所に1回 〔施工前〕	適宜						
				1 施工箇所に1回 〔施工後〕								

編	章	節	条	枝番	工 種	写真管理項目			摘 要	
						撮影項目	撮影頻度〔時期〕	提出頻度		
8	公園緑地編	3	電気設備工	7	6	照明灯基礎	基礎高 基礎幅 根入れ長	基礎タイプ毎5箇所に1回（施工前は必要に応じて） 〔施工前〕	適宜	
								基礎タイプ毎5箇所に1回（施工前は必要に応じて） 〔施工後〕		
				4	4	スピーカー柱基礎	基礎高 基礎幅 根入れ長	基礎タイプ毎5箇所に1回（施工前は必要に応じて） 〔施工前〕	適宜	
								基礎タイプ毎5箇所に1回（施工前は必要に応じて） 〔施工後〕		
				5	3	監視カメラ柱基礎	基礎高 基礎幅 根入れ長	基礎タイプ毎5箇所に1回（施工前に必要に応じて） 〔施工前〕	適宜	
								基礎タイプ毎5箇所に1回（施工前に必要に応じて） 〔施工後〕		
		6	1	電気設備修繕	施工状況	1 施工箇所（修繕内容毎）に1回 〔施工前〕	適宜			
						1 施工箇所（修繕内容毎）に1回 〔施工中〕				
						1 施工箇所（修繕内容毎）に1回 〔施工後〕				
		8	1 2 3	電線管 電線 埋設シート	高さ 据付状況	120m又は1 施工箇所に1回〔埋戻し前〕	不要			
7	園路広場整備工	5	1 2	下層路盤 上層路盤	敷均し厚 転圧状況	代表箇所 各1枚				
					整正状況		各層毎400mに1回 又は施工面積1,000 ㎡に1回〔整正後〕			
					厚さ		各層毎200mに1回 又は施工面積1,000 ㎡に1回〔整正後〕			
					幅		各層毎80mに1回 又は施工面積1,000 ㎡に1回〔整正後〕			

編	章	節	条	枝番	工 種	写真管理項目			摘 要
						撮影項目	撮影頻度〔時期〕	提出頻度	
8 公園緑地編	3 施設整備	7 園路広場整備工	5 アスファルト舗装工	4 6	基層 表層	修正状況	各層毎400mに1回 又は施工面積1,000 ㎡に1回〔修正後〕	代表箇所 各1枚	
						タックコート プライムコート	各層毎に1回 〔散布時〕		
						幅	各層毎80mに1回 又は施工面積1,000 ㎡に1回〔修正後〕		
			6 アスファルト系舗装（排水性舗装工）	1 2	下層路盤 上層路盤	敷均し厚 転圧状況	各層毎400mに1回 又は施工面積1,000 ㎡に1回〔施工中〕	代表箇所 各1枚	
						修正状況	各層毎400mに1回 又は施工面積1,000 ㎡に1回〔修正後〕		
						厚さ	各層毎200mに1回 又は施工面積1,000 ㎡に1回〔修正後〕		
						幅	各層毎80mに1回 又は施工面積1,000 ㎡に1回〔修正後〕		
			3 4	基層 表層	修正状況	各層毎400mに1回 又は施工面積1,000 ㎡に1回〔修正後〕	代表箇所 各1枚		
					タックコート プライムコート	各層毎に1回 〔散布時〕			
					幅	各層毎80mに1回 又は施工面積1,000 ㎡に1回〔修正後〕			
			7 コンクリート系舗装（透水性舗装工）	2	路盤	敷均し厚 転圧状況	各層毎400mに1回 又は施工面積1,000 ㎡に1回〔施工中〕	代表箇所 各1枚	
						修正状況	各層毎400mに1回 又は施工面積1,000 ㎡に1回〔修正後〕		
						厚さ	各層毎200mに1回 又は1施工箇面積1, 000㎡に1回 〔施工後〕		
						幅	各層毎80mに1回 又は施工面積1,000 ㎡に1回〔修正後〕		
				3	表層	修正状況	各層毎400mに1回 又は施工面積1,000 ㎡に1回〔修正後〕	代表箇所 各1枚	
タックコート プライムコート	各層毎に1回 〔散布時〕								
幅	各層毎80mに1回 又は施工面積1,000 ㎡に1回〔修正後〕								



編	章	節	条	枝番	工 種	写真管理項目			摘 要							
						撮影項目	撮影頻度〔時期〕	提出頻度								
8	公園緑地編	3	施設整備	7	園路広場整備工	6	アスファルト系舗装工	1	公園アスファルト舗装 公園アスファルト薄層カー舗装 透水性アスファルト舗装 脱色アスファルト舗装	路盤工 敷均し厚 転圧状況	各層毎400mに1回 又は施工面積500㎡ に1回〔施工中〕	代表箇所 各1枚				
								2					路盤工 敷均し厚 転圧状況	各層毎400mに1回 又は施工面積500㎡ に1回〔修正後〕		
								3							路盤工 敷均し厚 転圧状況	各層毎200mに1回 又は施工面積500㎡ に1回〔修正後〕
								4								
								表層工	修正 (敷設) 状況	各層毎200mに1回 又は施工面積500㎡ に1回〔修正後〕						
											タックコート プライムコート	各層毎に1回 〔散布時〕				
								12	11	飛石	砕石基礎 厚さ	1 施工箇所に1回 〔施工後〕	不要			
								16	階段工	1	コンクリート階段 コンクリートブロック階段 丸太階段 擬木階段 石材階段	幅 高さ 長さ 段数	1 施工箇所に1回 〔施工後〕	代表箇所 各1枚		
										2					階段高さ調整	施工状況
								3	階段高さ調整	施工状況		1 施工箇所に1回 〔施工前〕 1 施工箇所に1回 〔施工後〕	適宜			
								4						階段高さ調整	施工状況	1 施工箇所に1回 〔施工前〕 1 施工箇所に1回 〔施工後〕
								5	階段高さ調整	施工状況		1 施工箇所に1回 〔施工前〕 1 施工箇所に1回 〔施工後〕	適宜			
6	階段高さ調整	施工状況	1 施工箇所に1回 〔施工前〕 1 施工箇所に1回 〔施工後〕	適宜												
17	公園橋工	1	公園橋橋台 石橋橋台 木橋橋台	幅 厚さ 高さ	全数量〔形枠取外後〕	代表箇所 各1枚										
		2					公園橋設置 八ツ橋 石橋設置 木橋設置 浮き棧橋	幅 高さ 長さ	1 施工箇所に1回 〔施工後〕	代表箇所 各1枚						
		3									公園橋設置 八ツ橋 石橋設置 木橋設置 浮き棧橋	幅 高さ 長さ	1 施工箇所に1回 〔施工後〕	代表箇所 各1枚		
		4	公園橋設置 八ツ橋 石橋設置 木橋設置 浮き棧橋	幅 高さ 長さ	1 施工箇所に1回 〔施工後〕	代表箇所 各1枚										
5	公園橋設置 八ツ橋 石橋設置 木橋設置 浮き棧橋	幅 高さ 長さ					1 施工箇所に1回 〔施工後〕	代表箇所 各1枚								
6			公園橋設置 八ツ橋 石橋設置 木橋設置 浮き棧橋	幅 高さ 長さ	1 施工箇所に1回 〔施工後〕	代表箇所 各1枚										
7	公園橋設置 八ツ橋 石橋設置 木橋設置 浮き棧橋	幅 高さ 長さ					1 施工箇所に1回 〔施工後〕	代表箇所 各1枚								
8			公園橋設置 八ツ橋 石橋設置 木橋設置 浮き棧橋	幅 高さ 長さ	1 施工箇所に1回 〔施工後〕	代表箇所 各1枚										
18	デッキ工	1					デッキ基礎 デッキ設置	基礎高 基礎幅 根入れ長	基礎タイプ毎5箇所に1回 (施工前は必要に応じて) 〔施工前〕 基礎タイプ毎5箇所に1回 (施工前は必要に応じて) 〔施工後〕	代表箇所 各1枚						
		2	基礎タイプ毎5箇所に1回 (施工前は必要に応じて) 〔施工前〕 基礎タイプ毎5箇所に1回 (施工前は必要に応じて) 〔施工後〕													

撮影箇所一覧表（出来形管理）

No. 92

編	章	節	条	枝番	工 種	写真管理項目			摘 要
						撮影項目	撮影頻度〔時期〕	提出頻度	
8 公園緑地編	3 施設整備	8 修景施設整備工	3 石組工	1 2	石組 景石	施工状況	1 施工箇所に1回 〔施工後〕	適宜	
			4 添景物工	1 2 3 4 5	つくばい 井筒 灯籠 石塔 擬岩造形	施工状況	5 箇所に1回 〔施工後〕	適宜	
			5 袖垣・垣根工	1 2	袖垣 垣根	高さ 延長	120m又は1 施工箇所に1回〔施工後〕	代表箇所 各1枚	
			7 トレス工	1 2	トレス 緑化フェンス	基礎高 基礎幅 根入れ長	基礎タイプ毎5 箇所に1回（施工前は必要に応じて） 〔施工前〕  基礎タイプ毎5 箇所に1回（施工前は必要に応じて） 〔施工後〕	適宜	
					高さ 延長	100m又は1 施工箇所に1回〔施工後〕	代表箇所 各1枚		

撮影箇所一覧表（出来形管理）

No. 93

編	章	節	条	枝番	工 種	写真管理項目			摘 要
						撮影項目	撮影頻度〔時期〕	提出頻度	
8 公園緑地編	3 施設整備	8 修景施設整備工	9 小規模水景施設	1	流れ	厚さ 幅 高さ 施工状況	1 施工箇所に1回 〔施工前〕	代表箇所 各1枚	
						1 施工箇所に1回 〔施工後〕			
				2	滝	厚さ 幅 高さ 施工状況	1 施工箇所に1回 〔施工前〕	代表箇所 各1枚	
						1 施工箇所に1回 〔施工後〕			
				3	池	厚さ 幅 高さ 施工状況	1 施工箇所に1回 〔施工前〕	代表箇所 各1枚	
						1 施工箇所に1回 〔施工後〕			
				4	州浜	厚さ 幅 高さ 施工状況	1 施工箇所に1回 〔施工前〕	代表箇所 各1枚	
	1 施工箇所に1回 〔施工後〕								
	5	壁泉	厚さ 幅 高さ 加工状況	1 施工箇所に1回 〔施工前〕	代表箇所 各1枚				
			1 施工箇所に1回 〔施工後〕						
	6	カスケード	厚さ 幅 高さ 施工状況	1 施工箇所に1回 〔施工前〕	代表箇所 各1枚				
			1 施工箇所に1回 〔施工後〕						
	7	カナル	厚さ 幅 高さ 施工状況	1 施工箇所に1回 〔施工前〕	代表箇所 各1枚				
			1 施工箇所に1回 〔施工後〕						
	8 修景施設整備工	10 修景施設修繕工	1	修景施設修繕	施工状況	1 施工箇所（修繕内容毎）に1回 〔施工前〕	適宜		
						1 施工箇所（修繕内容毎）に1回 〔施工中〕			
						1 施工箇所（修繕内容毎）に1回 〔施工後〕			
	9 遊戯施設整備工	3 遊具組立設置工	1	ブランコ	設置高さ	1回/1基〔施工後〕	代表箇所 各1枚		
			2	ジャングルジム	基礎高 基礎幅 根入れ長	基礎タイプ毎5箇所に1回（施工前は必要に応じて） 〔施工前〕			
			3	滑台					
			4	シーソー					
5			鉄棒						
6			ラダー						
7			はん登棒						
8			スプリング遊具	基礎タイプ毎5箇所に1回 〔施工後〕					
9			複合遊具						
10			アスレチック遊具						
11			健康遊具施設						

編	章	節	条	枝番	工 種	写真管理項目			摘 要						
						撮影項目	撮影頻度〔時期〕	提出頻度							
8	公園緑地編	3	施設整備	9	遊具施設整備工	4	小規模現場打遊具工	1	砂場	厚さ 幅 高さ 施工状況	1 施工箇所に1回 〔施工前〕 1 施工箇所に1回 〔施工後〕	代表箇所 各1枚			
								2	現場打遊具	厚さ 幅 高さ 施工状況	1 施工箇所に1回 〔施工前〕 1 施工箇所に1回 〔施工後〕	代表箇所 各1枚			
											1 施工箇所に1回 〔施工前〕 1 施工箇所に1回 〔施工後〕				
						3	徒歩池	厚さ 幅 高さ 施工状況	1 施工箇所に1回 〔施工前〕 1 施工箇所に1回 〔施工後〕	代表箇所 各1枚					
									1 施工箇所に1回 〔施工前〕 1 施工箇所に1回 〔施工後〕						
						9	遊具施設整備工	5	遊具施設修繕工	1	遊具施設修繕	施工状況	1 施工箇所（修繕内容毎）に1回 〔施工前〕 1 施工箇所（修繕内容毎）に1回 〔施工中〕 1 施工箇所（修繕内容毎）に1回 〔施工後〕	適宜	
						10	サービ	ビス	施設整備工	3	時計台工	1	時計台	基礎高 基礎幅 根入れ長	基礎タイプ毎5箇所に1回（施工前は必要に応じて） 〔施工前〕 基礎タイプ毎5箇所に1回 〔施工後〕
		4	水飲み場工	1	水飲み場					設置高さ	1回/1基〔施工後〕	適宜			
										基礎高 基礎幅 根入れ長	基礎タイプ毎5箇所に1回（施工前は必要に応じて） 〔施工前〕 基礎タイプ毎5箇所に1回 〔施工後〕				
		5	ベンチ・テーブル工	1 2 3 4 5	ベンチ 縁台 テーブル スツール 野外卓	設置高さ	1回/1基〔施工後〕	適宜							
						基礎高 基礎幅 根入れ長	基礎タイプ毎5箇所に1回（施工前は必要に応じて） 〔施工前〕 基礎タイプ毎5箇所に1回 〔施工後〕								

編	章	節	条	枝番	工 種	写真管理項目			摘 要
						撮影項目	撮影頻度〔時期〕	提出頻度	
8 公園緑地編	3 施設整備	10 サービス施設整備工	8 炊事場工	1	炊事場	設置高さ	1回/1基 〔施工後〕	適宜	
						基礎高 基礎幅 根入れ長	基礎タイプ毎5箇所に1回(施工前は必要に応じて) 〔施工前〕		
							基礎タイプ毎5箇所に1回(施工前は必要に応じて) 〔施工後〕		
			10 サービス施設修繕工	1	サービス施設修繕	施工状況	1 施工箇所(修繕内容毎)に1回 〔施工前〕	適宜	
						1 施工箇所(修繕内容毎)に1回 〔施工中〕			
						1 施工箇所(修繕内容毎)に1回 〔施工後〕			
		11 管理施設整備工	3 リサイクル設備工	1	リサイクル施設基礎	基礎高 基礎幅 根入れ長	基礎タイプ毎5箇所に1回(施工前は必要に応じて) 〔施工前〕	適宜	
						基礎タイプ毎5箇所に1回 〔施工後〕			
			5 ごみ施設工	1 2	くず入れ 吸殻入れ	基礎高 基礎幅 根入れ長	基礎タイプ毎5箇所に1回(施工前は必要に応じて) 〔施工前〕	適宜	
						基礎タイプ毎5箇所に1回 〔施工後〕			
		6 井戸工	1	さく井	施工状況	1 施工箇所に1回 〔施工前〕	施工箇所 各1枚		
					1 施工箇所に1回 〔施工中〕				
	1 施工箇所に1回 〔施工後〕								
	2		手押しポンプ	基礎高 基礎幅 根入れ長	1 施工箇所に1回 〔施工前〕	適宜			
		1 施工箇所に1回 〔施工後〕							

撮影箇所一覧表（出来形管理）

No. 96

編	章	節	条	枝番	工 種	写真管理項目			摘 要	
						撮影項目	撮影頻度〔時期〕	提出頻度		
8 公園緑地編	3 施設整備	11 管理施設整備工	7 門壁工	1 2 3	門壁 門柱 門扉	基礎高 基礎幅 根入れ長	1 施工箇所に 1 回 〔施工前〕	適宜		
							1 施工箇所に 1 回 〔施工後〕			
			8 柵工	1 2 3 4 5 6 7	フェンス 柵 手すり 転落(横断)防止柵 ガードレール ガードケーブル ガードパイプ	基礎高 基礎幅 根入れ長	100m又は1 施工箇所に 1 回 〔施工前〕	適宜		
							100m又は1 施工箇所に 1 回 〔施工後〕			
					高さ 延長	100m又は1 施工箇所に 1 回 〔施工後〕	代表箇所 各 1 枚			
					9 車止め	1 2 3	車止め 車止めポスト 車椅子ゲート	基礎高 基礎幅 根入れ長	基礎タイプ毎 5 箇所に 1 回 (施工前は必要に応じて) 〔施工前〕	適宜
		基礎タイプ毎 5 箇所に 1 回 〔施工後〕								
		14 管理施設修繕工	1	管理施設修繕	施工状況	1 施工箇所 (修繕内容毎) に 1 回 〔施工前〕	適宜			
						1 施工箇所 (修繕内容毎) に 1 回 〔施工中〕				
						1 施工箇所 (修繕内容毎) に 1 回 〔施工後〕				
		12 建築施設組立設置工	3 四阿工	1	四阿基礎	基礎高 基礎幅 根入れ長	基礎タイプ毎 5 箇所に 1 回 (施工前は必要に応じて) 〔施工前〕	適宜		
							基礎タイプ毎 5 箇所に 1 回 〔施工後〕			
			15 建築施設修繕工	1	建築施設修繕	施工状況	1 施工箇所 (修繕内容毎) に 1 回 〔施工前〕	適宜		
		1 施工箇所 (修繕内容毎) に 1 回 〔施工中〕								
		1 施工箇所 (修繕内容毎) に 1 回 〔施工後〕								

編	章	節	条	枝番	工 種	写真管理項目			摘 要	
						撮影項目	撮影頻度〔時期〕	提出頻度		
8 公園緑地編	4 グラウンド・コート整備	3 グラウンド・コート舗装工	4 グラウンド・コート用舗装工	1 2 3	下層路盤 上層路盤 中層	敷均し厚 転圧状況	各層毎400mに1回 又は施工面積1,000 ㎡毎に1回 〔施工中〕	代表箇所 各1枚		
						修正状況	各層毎400mに1回 又は施工面積1,000 ㎡毎に1回 〔修正後〕			
						厚さ	各層毎200mに1回 又は施工面積1,000 ㎡毎に1回 〔修正後〕			
						幅	各層毎80mに1回 又は施工面積1,000 ㎡毎に1回 〔修正後〕			
				4	基層	修正状況	各層毎400mに1回 又は施工面積1,000 ㎡毎に1回 〔施工後〕	代表箇所 各1枚		
						タックコート プライムコート	各層毎に1回 〔散布時〕			
						幅	各層毎80mに1回 又は施工面積1,000 ㎡毎に1回 〔修正後〕			
						抜取りコア 厚さ	全数量 〔抜取り後〕			
				5 6 7 11 12	クレー舗装 アンター舗装 天然芝舗装 グラウンド・コート砂舗装 グラウンド・コートダスト舗装	路盤工	敷均し厚、 転圧状況	各層毎400mに1回 又は施工面積1,000 ㎡毎に1回〔施工中〕		代表箇所 各1枚
							修正状況	各層毎400mに1回 又は施工面積1,000 ㎡毎に1回〔修正後〕		
							厚さ	各層毎200mに1回 又は施工面積1,000 ㎡毎に1回〔修正後〕		
							幅	各層毎80mに1回 又は施工面積1,000 ㎡毎に1回〔修正後〕		
表層工	修正 (施工) 状況	各層毎400mに1回 又は施工面積1,000 ㎡毎に1回〔修正後〕								
8 9 10	人工芝舗装 全天候型舗装(樹脂系) 全天候型舗装 (アスファルト系)	路盤工	敷均し厚、 転圧状況	各層毎400mに1回 又は施工面積1,000 ㎡毎に1回〔施工中〕	代表箇所 各1枚					
			修正状況	各層毎400mに1回 又は施工面積1,000 ㎡毎に1回〔修正後〕						
			厚さ	各層毎200mに1回 又は施工面積1,000 ㎡毎に1回〔修正後〕						
			幅	各層毎80mに1回 又は施工面積1,000 ㎡毎に1回〔修正後〕						

編	章	節	条	枝番	工 種	写真管理項目			摘 要		
						撮影項目	撮影頻度〔時期〕	提出頻度			
8 公園緑地編	4 グラウンド・コート整備	3 グラウンド・コート舗装工	4 グラウンド・コート用舗装工	8 9 10	人工芝舗装 全天候型舗装(樹脂系) 全天候型舗装 (アスファルト系)	表層工	整正(施工)状況	各層毎400mに1回 又は施工面積1,000 ㎡毎に1回〔整正後〕			
							タックコート プライムコート	各層毎に1回 〔散布時〕			
							抜取り コア厚 さ	全数量〔抜取り後〕			
		4 スタンド整備工	3 スタンド擁壁工	1	スタンド擁壁		幅 高さ 長さ 法		200m又は1施工箇 所に1回 〔型枠取外後〕	代表箇所 各1枚	
		4 ベンチ工	1 2	スタンドベンチ 現場打ベンチ		幅 高さ 厚さ			120m又は1施工箇 所に1回 〔型枠取外後〕	代表箇所 各1枚	
		5 スタンド施設修繕工	1	スタンド施設修繕		施工状況			1施工箇所（修繕内 容毎）に1回 〔施工前〕	適宜	
									1施工箇所（修繕内 容毎）に1回 〔施工中〕		
									1施工箇所（修繕内 容毎）に1回 〔施工後〕		
3 ダックアウト工	1	ダックアウト基礎		基礎高 基礎幅 根入れ長			基礎タイプ毎5箇所 に1回（施工前は必 要に応じて） 〔施工前〕	適宜			
							基礎タイプ毎5箇所 に1回（施工前は必 要に応じて） 〔施工後〕				
5 バックネット工	1	バックネット基礎		基礎高 基礎幅 根入れ長			基礎タイプ毎5箇所 に1回（施工前は必 要に応じて） 〔施工前〕	適宜			
							基礎タイプ毎5箇所 に1回（施工前は必 要に応じて） 〔施工後〕				
							高さ 延長			100m又は1施工箇 所に1回〔施工後〕	代表箇所 各1枚



編	章	節	条	枝番	工 種	写真管理項目			摘 要
						撮影項目	撮影頻度〔時期〕	提出頻度	
8 公園緑地編	4 グラウンド・コート整備	5 グラウンド・コート施設整備工	6 競技施設工	1	フールホール ポスト コートポスト 支柱台 スポーツサークル 跳躍箱 踏切板	設置高さ	1回/1基〔施工後〕	適宜	
				2		基礎高 基礎幅 根入れ長	基礎タイプ毎5箇所 に1回（施工前は必 要に応じて） 〔施工前〕		
				3			基礎タイプ毎5箇所 に1回 〔施工後〕		
				4					
5									
6									
7									
			6 競技施設工	13	塁ベース基礎	基礎高 基礎幅 根入れ長	基礎タイプ毎5箇所 に1回（施工前は必 要に応じて） 〔施工前〕	適宜	
							基礎タイプ毎5箇所 に1回 〔施工後〕		
			11 グラウンド・コート柵工	1 2 3	高尺ネットフェンス フェンス 防球ネット	基礎高 基礎幅 根入れ長	120m又は1施工箇 所に1回 〔型枠取外後〕	代表箇所 各1枚	
			12 グラウンド・コート修繕工	1	グラウンド・コート施設修繕	施工状況	1 施工箇所（修繕内 容毎）に1回 〔施工前〕	適宜	
						1 施工箇所（修繕内 容毎）に1回 〔施工中〕			
						1 施工箇所（修繕内 容毎）に1回 〔施工後〕			

編	章	節	条	枝番	工 種	写真管理項目			摘 要
						撮影項目	撮影頻度〔時期〕	提出頻度	
8 公園緑地編	5 自然育成	3 自然育成施設工	3 自然育成盛土工	1	蒔き出し	蒔き出し厚	200mに1回又は施工面積1,600㎡毎に1回〔蒔き出し時〕	代表箇所 各1枚	
						蒔き出し状況	転圧機械又は地質が変わる毎に1回〔蒔き出し時〕		
						幅法長	200mに1回又は施工面積1,600㎡毎に1回〔施工後〕		
			4 自然水路工	1	遮水・止水シート	幅高さ	40m又は1施工箇所に1回〔施工状況〕	代表箇所 各1枚	
							40m又は1施工箇所に1回〔施工後〕		
			5	砂・礫敷	法長又は高さ	100m又は1施工箇所に1回〔施工後〕	代表箇所 各1枚		
						厚さ幅		200mに1回又は施工面積1,600㎡毎に1回	
			5 水田工	1	遮水・止水シート	高さ	1施工箇所に1回〔施工状況〕	適宜	
							1施工箇所に1回〔施工後〕		
			6 ガレ山工	1	ガレ山	高さ幅 施工状況	1施工箇所に1回〔施工中〕	適宜	
							1施工箇所に1回〔施工後〕		
			7 粗朶山工	1	粗朶山	高さ幅 施工状況	1施工箇所に1回〔施工中〕	適宜	
1施工箇所に1回〔施工後〕									
8 カントリーヘッジ工	1	カントリーヘッジ	高さ幅 施工状況	1施工箇所に1回〔施工中〕	適宜				
				1施工箇所に1回〔施工後〕					

編	章	節	条	枝番	工 種	写真管理項目			摘 要									
						撮影項目	撮影頻度〔時期〕	提出頻度										
8	公園緑地編	5	自然育成	3	自然育成施設工	9	石積土堰堤工	1	高さ 幅 施工状況	1 施工箇所に1回 〔施工中〕	適宜							
										1 施工箇所に1回 〔施工後〕								
								10	しがらみ柵工	1	しがらみ柵	高さ 幅	120m又は1 施工箇所に1回 〔施工後〕	代表箇所 各1枚				
								11	自然育成成型護岸工	11	玉石階段	長さ又は高さ 高さ 長さ 段数	100m又は1 施工箇所に1回 〔施工後〕	代表箇所 各1枚				
						17	種子散布 公園張芝 公園筋芝 公園市松芝									材料使用量	1 工事につき1回 〔混合前〕	代表箇所 各1枚
						18												
						19		法長	200m又は1 施工箇所に1回 〔施工後〕									
						20												
								12	保護柵工	1	保護柵	基礎高 基礎幅 根入れ長	基礎タイプ毎5箇所に1回(施工前は必要に応じて) 〔施工前〕	適宜				
							基礎タイプ毎5箇所に1回 〔施工後〕											
							高さ 延長						120m又は1 施工箇所に1回 〔施工後〕	代表箇所 各1枚				
								13	解説板工	1	解説板	基礎高 基礎幅 根入れ長	基礎タイプ毎5箇所に1回(施工前は必要に応じて) 〔施工前〕	適宜				
							基礎タイプ毎5箇所に1回 〔施工後〕											
								14	自然育成施設修繕工	1	自然育成施設修繕	施工状況	1 施工箇所（修繕内容毎）に1回 〔施工前〕	適宜				
	1 施工箇所（修繕内容毎）に1回 〔施工中〕																	
	1 施工箇所（修繕内容毎）に1回 〔施工後〕																	
		4	自然育成植栽工	4	水性植物植栽工	1	水性植物植栽	施工状況	樹種別1回〔施工後〕	適宜								

編	章	節	条	枝番	工 種	写真管理項目			摘 要	
						撮影項目	撮影頻度〔時期〕	提出頻度		
その他					ダム工関係	仮排水路	厚さ、高さ	100m又は1施工箇所 に1回 〔型枠取外し後〕	適 宜	
						仮締切（土石）	巻出し厚	100m又は1施工箇所 に1回 〔巻出し時〕	適 宜	
							転圧状況	転圧機械が変わる毎 に1回 〔締固時〕		
						仮締切（コンクリート）	厚さ、高さ	100m又は1施工箇所 に1回 〔型枠取外し後〕	適 宜	
						基礎掘削	組合せ機械	組合せ機械変わる毎 に1回 〔施工中〕	適 宜	
							土質、岩質	土質、岩質変わる毎 に1回 〔掘削中〕		
							岩盤清掃状況	1施工箇所に1回 〔清掃前後〕		
						堤体コンクリート打設	骨材採取製造、コンクリート製造、運搬	月に1回〔施工中〕	適 宜	
							打継目処理、打込養生	8リフト毎に1回 〔施工中〕		
						堤体止水	止水板の厚さ、幅、埋設位置、岩着及び溶接	各ブロック毎、先行ブロックについて4リフト毎 に1回 〔据付後〕	適 宜	
					堤体排水工	排水孔の位置、箱抜断面、排水管取付箇所	各ブロック毎、先行ブロックについて4リフト毎 に1回 〔据付後〕	適 宜		
					堤体冷却工	配管間隔、通水状況	5リフト毎に1回 〔据付後〕	適 宜		
					堤体埋設計器	器種、位置、間隔	1施工箇所に1回 〔据付後〕	適 宜		
					トンネル工関係	トンネル坑門工	厚さ、幅、高さ	1施工箇所に1回 〔埋戻し前〕	代表箇所 各1枚	
						トンネル（矢板工法）	岩 質	岩質の変わる毎に1回 〔掘削中〕	代表箇所 各1枚	
							湧水状況	適 宜 〔掘削中〕		
							埋設支保工（建込間隔、寸法、基数）	100m又は1施工箇所に1回 〔建込後〕		
							湧水処理工設置状況	全数量 〔設置後〕		
							集水渠（幅、高さ、位置）	100m又は1施工箇所に1回 〔設置後〕		
					地下排水工（管接合据付状況）	100m又は1施工箇所に1回 〔設置後〕				

編	章	節	条	枝番	工 種	写真管理項目			摘 要	
						撮影項目	撮影頻度〔時期〕	提出頻度		
その他					トンネル (矢板工法)	地下排水工 (フィルター 一厚さ)	100m又は1 施工箇 所に1 回 〔投入前後〕	代表箇所 各1 枚		
						矢板設置状 況	岩質の変わる毎に1 回 〔設置後〕			
						グラウト材 料使用量	全数量〔使用前後〕			
					シールド	掘削の地山 状態	地質の変化の毎に1 回 〔掘削中〕	代表箇所 各1 枚		
						セグメント組立 状況	1 工事に1 回 〔組立後〕			
						二次覆工 (セグメント 清掃状況)	1 工事に1 回 〔清掃後〕			
						二次覆工の 厚さ	1 スパンに1 回 〔型枠取外し後〕			
					維持修繕工関係	アスファルト舗装	打換パッチ ングの施工 状況	施工日に1 回 〔施工前後〕	不 要	
						コンクリート舗装	目地掃除	3,000㎡に1 回 〔施工前後〕	不 要	
							目地充填	3,000㎡に1 回 〔施工後〕		
							注入工、削 孔状況(位 置、間隔)	2,000㎡に1 回 〔削孔後〕		
							注入工 注入圧	2,000㎡に1 回 〔注入時〕		
							目地亀裂 防止材 張付け状況	3,000㎡に1 回 〔張付け後〕		
							局部打換、 各層厚さ	各層毎100mに1 回 又は1 施工箇所に1 回 〔施工前後〕		
						路肩、路側路盤工	厚 さ	100mに1 回又は1 施 工箇所に1 回 〔施工後〕	代表箇所 各1 枚	
						道路除草	出来ばえ	2 kmに1 回(1 回刈 毎) 〔施工前後〕	適 宜	
						路肩整正	出来ばえ	1 kmに1 回	適 宜	
					新設、更新、修理防 護柵類	出来ばえ	1 施工箇所に1 回 (施工前は必要に応 じて) 〔施工前後〕	適 宜		
新設、更新、修理標 識類	基礎幅 深 さ 出来ばえ	基礎タイプ 毎5ヵ所に1 回(施工前は必要に 応じて) 〔施工前後〕	適 宜							
新設、更新、修理照 明灯	基礎幅 深 さ 出来ばえ	基礎タイプ 毎5ヵ所に1 回(施工前は必要に 応じて) 〔施工前後〕	適 宜							

撮影箇所一覧表（出来形管理）

No. 104

編	章	節	条	挿	種	写真管理項目			摘要	
						撮影項目	撮影頻度〔時期〕	提出頻度		
その他					維持修繕工関係	視線誘導標	出来ばえ	施工日に1回 〔施工後〕	適宜	
						清掃（路面、標識、側溝、集水桝）	出来ばえ	施工日に1回 〔施工前後〕	適宜	
						区画線路面標示	出来ばえ	施工日に1回 〔施工前後〕	適宜	
							材料使用量	全数量〔施工前後〕	適宜	
						街路樹植樹	出来ばえ	適宜〔施工前後〕	適宜	
						街路樹補強補植	出来ばえ	適宜〔施工前後〕	適宜	
						街路樹剪定	出来ばえ	街路樹50本1回、グリーンベルト100m1回 〔施工前後〕	適宜	
						街路樹消毒、施肥	出来ばえ	街路樹50本1回、グリーンベルト100m1回 〔施工中〕	適宜	
						街路樹雪囲	出来ばえ	適宜〔施工後〕	適宜	
						排雪除雪	施工状況 機種	施工中に1回 〔施工中〕	適宜	
						凍結防止剤散布	出来ばえ	施工中に1回 〔施工中〕	適宜	
							材料使用量	全数量〔施工前後〕	適宜	
						河川除草	出来ばえ	1kmに1回（1回刈毎） 〔施工前後〕	適宜	
						応急処置	処理の状況	その都度〔施工前後〕	適宜	
					鉄筋・無筋コンクリート関係	配筋	位置、間隔、継手寸法	打設ロット毎に1回 又は1施工箇所 に1回 〔組立後〕	適宜	
						コンクリート打設	打継目処理 締固 施工状況	工種種別毎に1回 〔施工時〕	1施工ブロック各1枚	
						養生	養生状況	工種種別毎に1回、 養生方法毎に1回 〔養生時〕		


## 9 - 14 フィルムカメラを使用した場合の写真管理基準（案）

### 9 - 14 - 1 適用範囲

この写真管理基準は、施工管理一般 1 - 8 に定める工事写真による管理（フィルムカメラを使用した撮影～提出）に適用する。

### 9 - 14 - 2 工事写真の分類

工事写真は、次のように分類する。

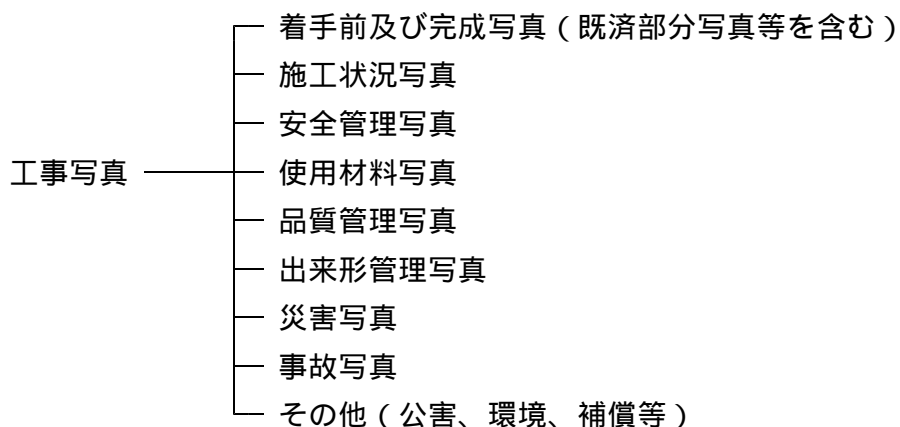

### 9 - 14 - 3 工事写真の撮影基準

工事写真の撮影は、以下の要領で行う。

#### (1) 撮影頻度

工事写真は、撮影箇所一覧表に示す「撮影頻度」に基づき撮影するものとする。

#### (2) 撮影方法

写真撮影に当たっては、次の項目のうち必要事項を記載した小黒板を被写体とともに写しこむものとする。

(ア) 工事名

(イ) 工種等

(ウ) 測点（位置）

(エ) 設計寸法

(オ) 実測寸法

(カ) 略図

(キ) 撮影月日

(ク) 立会監督員名（立ち会った場合のみ）

なお、小黒板の判読が困難となる場合は、別紙に必要事項を記入し、写真に添付して整理する。また、特殊な場合等で工事監督員が指示するものは、指示した項目を指示した頻度で撮影及び提出するものとする。

## 9 - 14 - 4 写真の省略

工事写真は、次の場合に省略するものとする。

- (1) 品質管理写真について、公的機関で実施された品質証明書を保管整備できる場合は、撮影を省略するものとする。
- (2) 出来形管理写真について、完成後測定可能な部分については、出来形管理状況のわかる写真を工種ごとに1回撮影し、後は撮影を省略するものとする。
- (3) 工事監督員が臨場して段階確認した箇所は、出来形管理写真の撮影を省略する。臨場時の状況写真についても不要とする。

## 9 - 14 - 5 撮影の仕様

写真の色彩やサイズは以下のとおりとする。

- (1) 写真はカラーとする。
- (2) 写真の大きさは、サービスサイズ程度とする。ただし、工事監督員が指示するのは、その指示した大きさとする。

## 9 - 14 - 6 撮影の留意事項等

1. 別紙撮影箇所一覧表の適用について、次の事項を留意するものとする。
  - (1) 「撮影項目」、「撮影頻度」等が工事内容に合致しない場合は、工事監督員と協議の上、追加又は削減するものとする。
  - (2) 施工状況等の写真については、ビデオカメラ等の活用ができるものとする。
  - (3) 不可視となる出来形部分については、出来形寸法（上墨寸法含む）が確認できるよう、特に注意して撮影するものとする。
  - (4) 撮影箇所がわかりにくい場合には、写真と同時に見取り図（撮影位置図、平面図、凡例図、構造図など）を参考図として作成する。
  - (5) 撮影箇所一覧表に記載のない工種については、工事監督員と写真管理項目を協議の上、取扱いを定めるものとする。
2. 受注者は、写真の撮影技術について、北海道土木部監修の工事写真の手引き（（社）北海道土木協会 平成7年5月）を参照するものとする。ただし、これと設計図書に相違がある場合は、原則として設計図書の規定に従うものとし、疑義がある場合は、工事監督員に確認を求めなければならない。

## 9 - 14 - 7 整理提出

1. 工事写真として、撮影写真の原本及び工事写真帳を工事完成時に各1部提出する。
2. 撮影写真の原本とは、撮影箇所一覧表の「撮影頻度」に基づいて撮影した写真のネガをいい、密着写真とともに、ネガアルバムに撮影内容等がわかるように整理し提出する。
3. 工事写真帳は、工種毎に撮影箇所一覧表の「撮影頻度」に基づいて撮影した写真のうち、提出頻度を示す写真をアルバム等に貼付整理したものをいい、工事写真帳の大きさは、4切版又はA4版とする。



## 9 - 14 - 8 用語の定義

- 1．代表箇所とは、当該工種の代表箇所での仕様が確認できる箇所をいう。
- 2．「適宜」とは、設計図書の様子が写真により確認できる必要最小限の箇所や枚数のことをいう。
- 3．整理条件の「不要」とは、原本は提出するが、工事写真帳として貼付整理し提出する必要がないことをいう。

## 9 - 14 - 9 情報化施工及び3次元データによる施工管理

「TS等光波方式を用いた出来形管理要領（土工編）（案）（平成30年3月）（国土交通省）」等、情報化施工や3次元データによる出来形管理を行った場合には、出来形管理写真の撮影頻度及び撮影方法は、写真管理基準のほか、同要領の規定による。

## 9 - 15 デジタル工事写真の小黑板情報電子化について

デジタル工事写真の小黑板情報電子化は、受発注者双方の業務効率化を目的に、被写体画像の撮影と同時に工事写真における小黑板の記載情報の電子的記入及び工事写真の信憑性確認を行うことにより、現場撮影の省力化、写真整理の効率化、工事写真の改ざん防止を図るものである。

デジタル工事写真の小黑板情報電子化を行う場合は、契約締結後、監督員の承諾を得た上で、デジタル工事写真の小黑板情報電子化対象とすることができ、下記の(1)から(4)まで全てを実施することとする。

### (1) 対象機器の導入

受注者は、デジタル工事写真の小黑板情報電子化の導入に必要な機器・ソフトウェア等（以降、「使用機器」という。）については、9．写真管理基準「9 - 3 工事写真の撮影基準」に示す項目の電子的記入ができること、かつ信憑性確認（改ざん検知機能）を有するものを使用することとする。なお、信憑性確認（改ざん検知機能）は、「電子政府における調達のために参照すべき暗号のリスト（CRYPTREC 暗号リスト）」(<https://www.cryptrec.go.jp/list.html>)に記載している技術を使用すること。また、受注者は監督員に対し、工事着手前に、工事での使用機器について提示するものとする。

なお、使用機器の事例として、「デジタル工事写真の小黑板情報電子化対応ソフトウェア」(<http://www.cals.jacic.or.jp/CIM/sharing/index.html>)を参照すること。ただし、この使用機器の事例からの選定に限定するものではない。

### (2) デジタル工事写真における小黑板情報の電子的記入

受注者は、(1)の使用機器を用いてデジタル工事写真を撮影する場合は、被写体と小黑板情報を電子画像として同時に記録してもよい。小黑板情報の電子的記入を行う項目は、9．写真管理基準「9 - 3 工事写真の撮影基準」による。ただし、工事において、高温多湿、粉じん等の現場条件の影響により、対象機器の使用が困難な工種については、使用機器の利用を限定するものではない。

### (3) 小黑板情報の電子的記入の取扱い

工事写真の取扱いは、9．写真管理基準及び「デジタル写真管理情報基準 平成28年3月 国土交通省」に準ずるが、(2)に示す小黑板情報の電子的記入については、9．写真管理基準「9 - 5 写真の編集等」及びデジタル写真管理情報基準「6．写真編集等」で規定されている写真編集には該当しない。

デジタル写真管理情報基準（国土交通省HP）のURL

[http://www.cals-ed.go.jp/cri\\_point/](http://www.cals-ed.go.jp/cri_point/)

### (4) 小黑板情報の電子的記入を行った写真の納品

受注者は、(2)に示す小黑板情報の電子的記入を行った写真（以下、「小黑板情報電子化写真」という。）を、工事完成時に監督員は納品するものとする。

なお、納品時に受注者はチェックシステム（信憑性チェックツール）又はチェックシステム（信憑性チェックツール）を搭載した写真管理ソフトウェアや工事写真ビューアソフトを用いて、小黑板情報電子化写真の信憑性確認を行い、その結果を併せて監督員へ提出するものとする。なお、提出された信憑性確認の結果を、監督員が確認することがある。

チェックシステム（信憑性チェックツール）のURL

<http://www.cals.jacic.or.jp/CIM/sharing/index.html>