
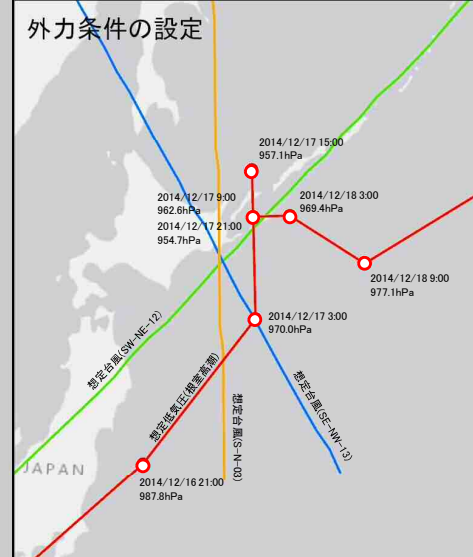
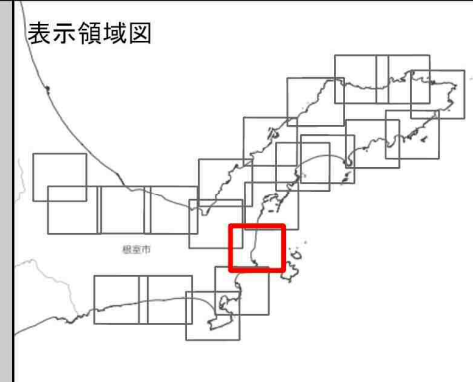


高潮浸水想定区域図（浸水継続時間）

【根室市 17 / 21】

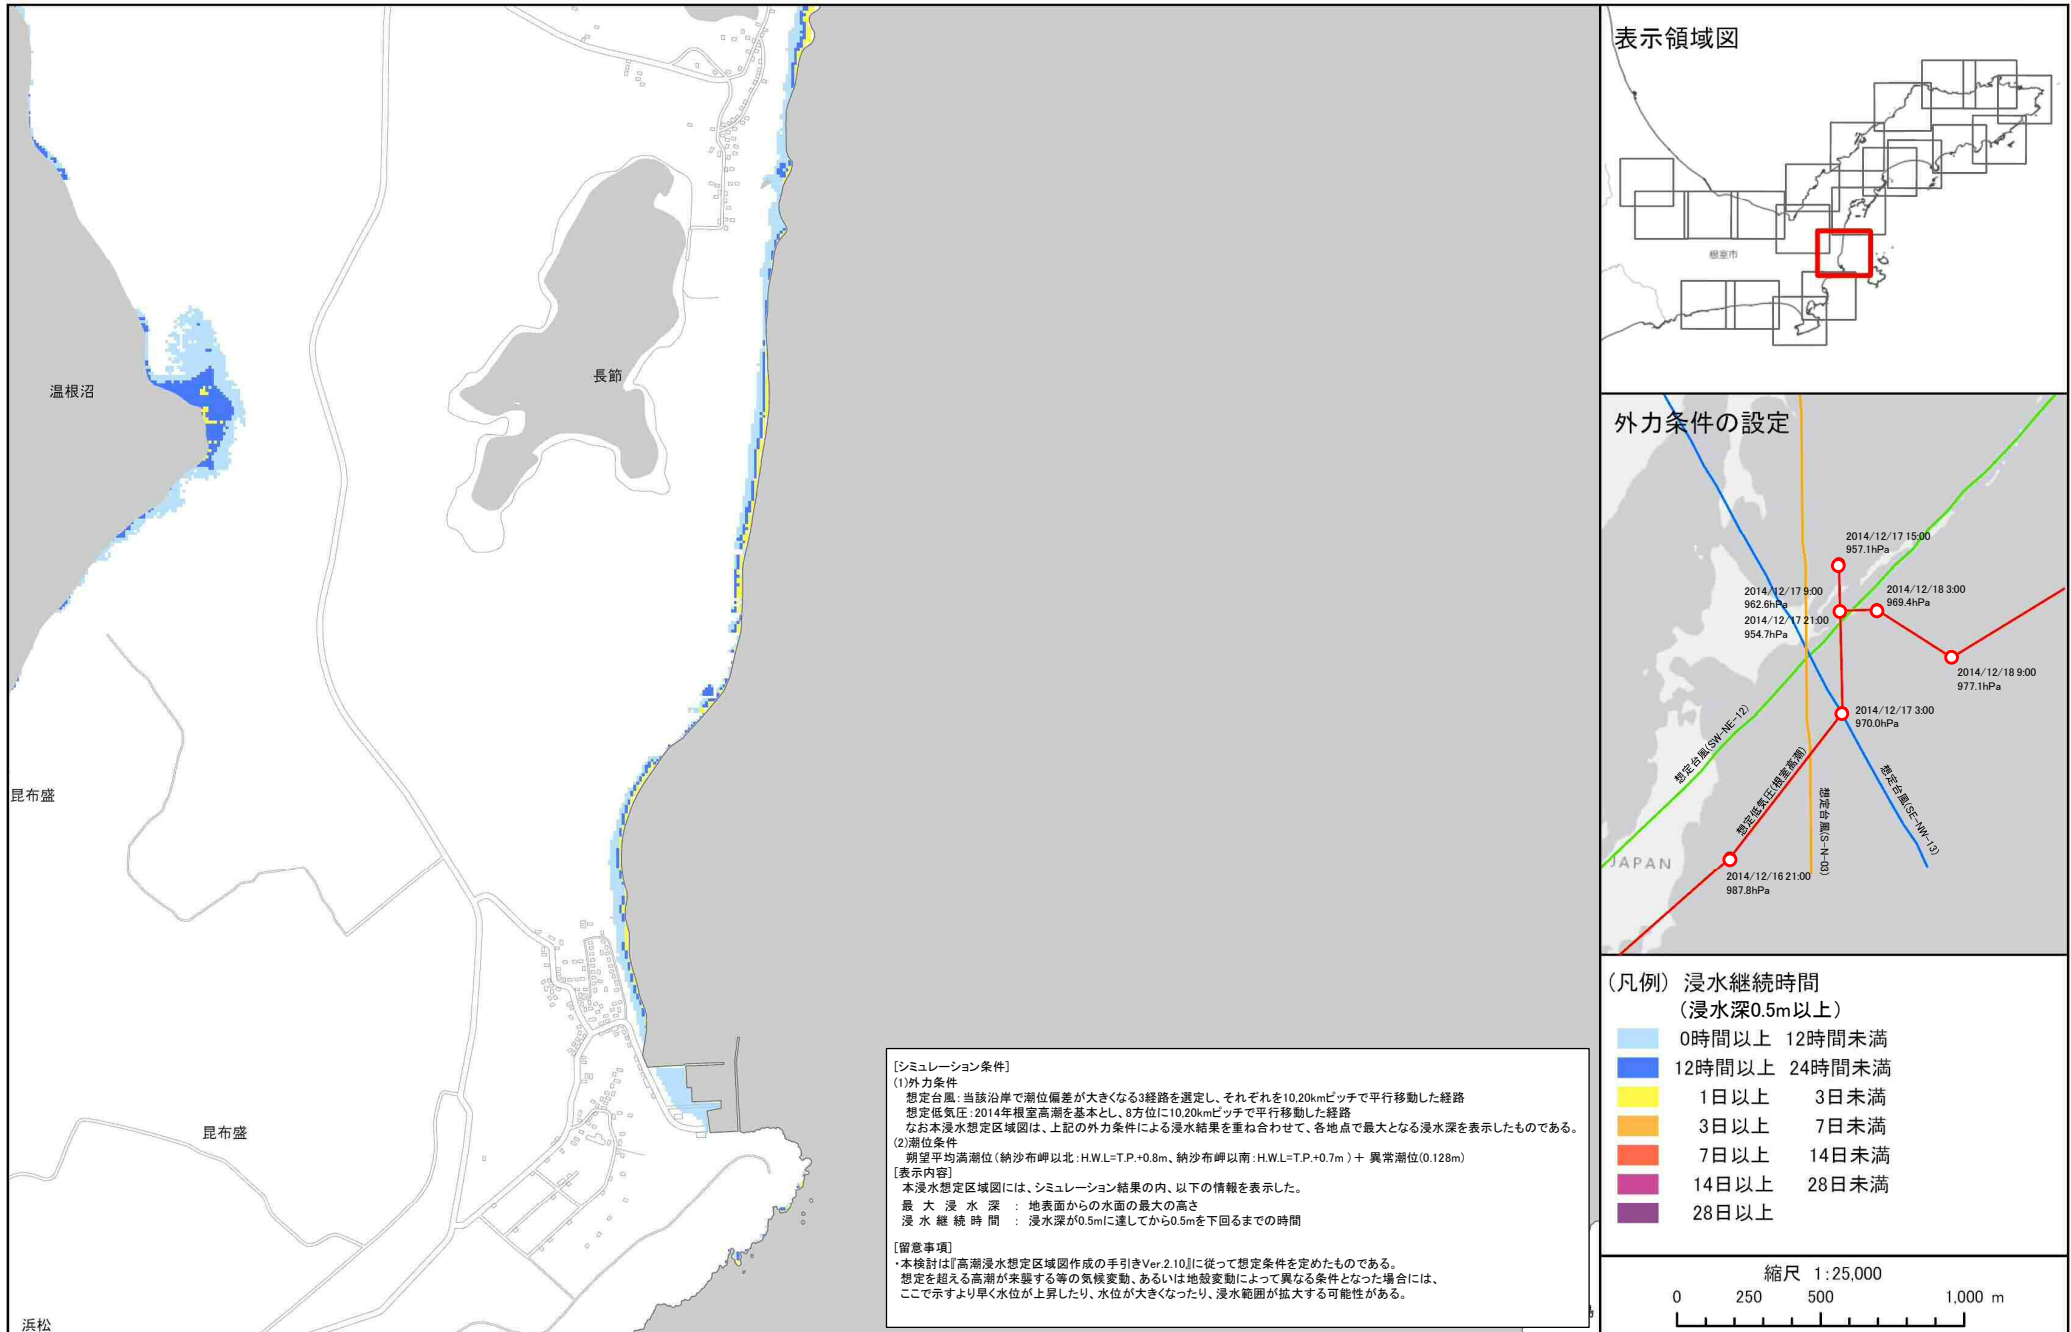

(凡例) 浸水継続時間 (浸水深0.5m以上)

0時間以上 12時間未満	1日以上 3日未満
12時間以上 24時間未満	3日以上 7日未満
1日以上 3日未満	7日以上 14日未満
3日以上 7日未満	14日以上 28日未満
7日以上 14日未満	28日以上



[シミュレーション条件]

(1)外力条件
 想定台風：当該沿岸で潮位偏差が大きくなる3経路を選定し、それぞれを10.20kmピッチで平行移動した経路
 想定低気圧：2014年根室高潮を基本とし、8方位に10.20kmピッチで平行移動した経路
 なお本浸水想定区域図は、上記の外力条件による浸水結果を重ね合わせて、各地点で最大となる浸水深を表示したものである。



(2)潮位条件
 朔望平均満潮位（納沙布岬以北：H.W.L=T.P.+0.8m、納沙布岬以南：H.W.L=T.P.+0.7m）+ 異常潮位(0.128m)

[表示内容]
 本浸水想定区域図には、シミュレーション結果の内、以下の情報を表示した。
 最大浸水深：地表面からの水面の最大の高さ
 浸水継続時間：浸水深が0.5mに達してから0.5mを下回るまでの時間

[留意事項]
 ・本検討は『高潮浸水想定区域図作成の手引きVer.2.10』に従って想定条件を定めたものである。
 想定を超える高潮が来襲する等の気候変動、あるいは地殻変動によって異なる条件となった場合には、
 ここで示すより早く水位が上昇したり、水位が大きくなったり、浸水範囲が拡大する可能性がある。

※背景地図は、国土地理院ウェブサイト(<http://www.gsi.go.jp/kiban/>)の基盤地図情報を基に作成したものである。

高潮浸水想定区域図（浸水継続時間） 【根室市 18 / 21】

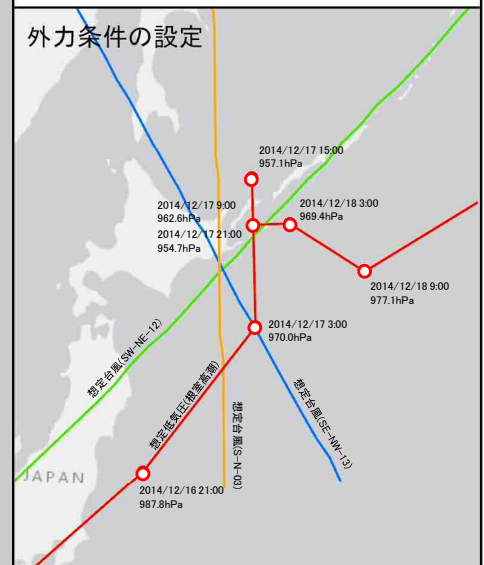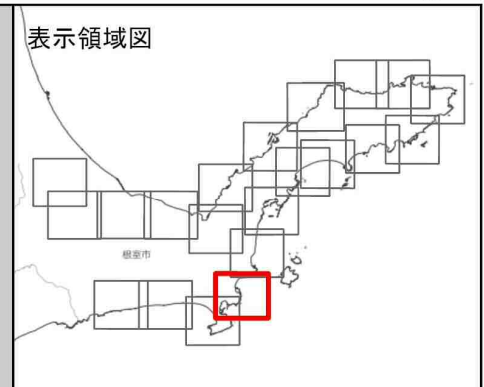

(凡例) 浸水継続時間
(浸水深0.5m以上)

0時間以上 12時間未満	1日以上 3日未満
12時間以上 24時間未満	3日以上 7日未満
1日以上 3日未満	7日以上 14日未満
3日以上 7日未満	14日以上 28日未満
7日以上 14日未満	28日以上

縮尺 1:25,000

[シミュレーション条件]

(1)外力条件
 想定台風：当該沿岸で潮位偏差が大きくなる3経路を選定し、それぞれを10.20kmピッチで平行移動した経路
 想定低気圧：2014年根室高潮を基本とし、8方位に10.20kmピッチで平行移動した経路
 なお本浸水想定区域図は、上記の外力条件による浸水結果を重ね合わせて、各地点で最大となる浸水深を表示したものである。




(2)潮位条件
 潮位平均満潮位（納沙布岬以北：H.W.L=T.P.+0.8m、納沙布岬以南：H.W.L=T.P.+0.7m）+ 異常潮位(0.128m)

[表示内容]
 本浸水想定区域図には、シミュレーション結果の内、以下の情報を表示した。
 最大浸水深：地表面からの水面の最大の高さ
 浸水継続時間：浸水深が0.5mに達してから0.5mを下回るまでの時間

[留意事項]
 ・本検討は『高潮浸水想定区域図作成の手引きVer.2.10』に従って想定条件を定めたものである。
 ・想定を超える高潮が来襲する等の気候変動、あるいは地殻変動によって異なる条件となった場合には、ここで示すより早く水位が上昇したり、水位が大きくなったり、浸水範囲が拡大する可能性がある。

※背景地図は、国土地理院ウェブサイト(<http://www.gsi.go.jp/kiban/>)の基盤地図情報を基に作成したものである。

高潮浸水想定区域図（浸水継続時間） 【根室市 19 / 21】

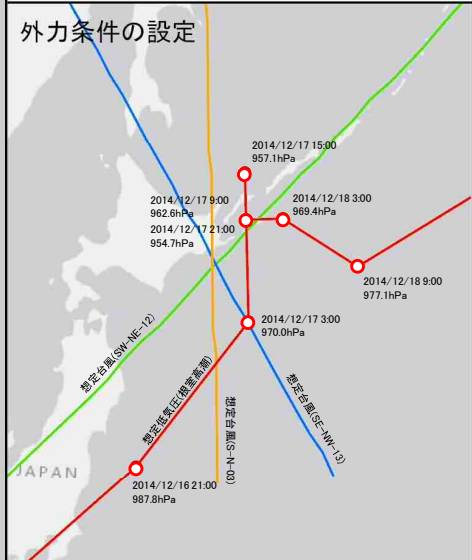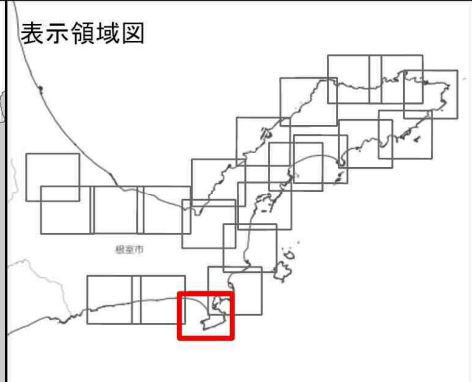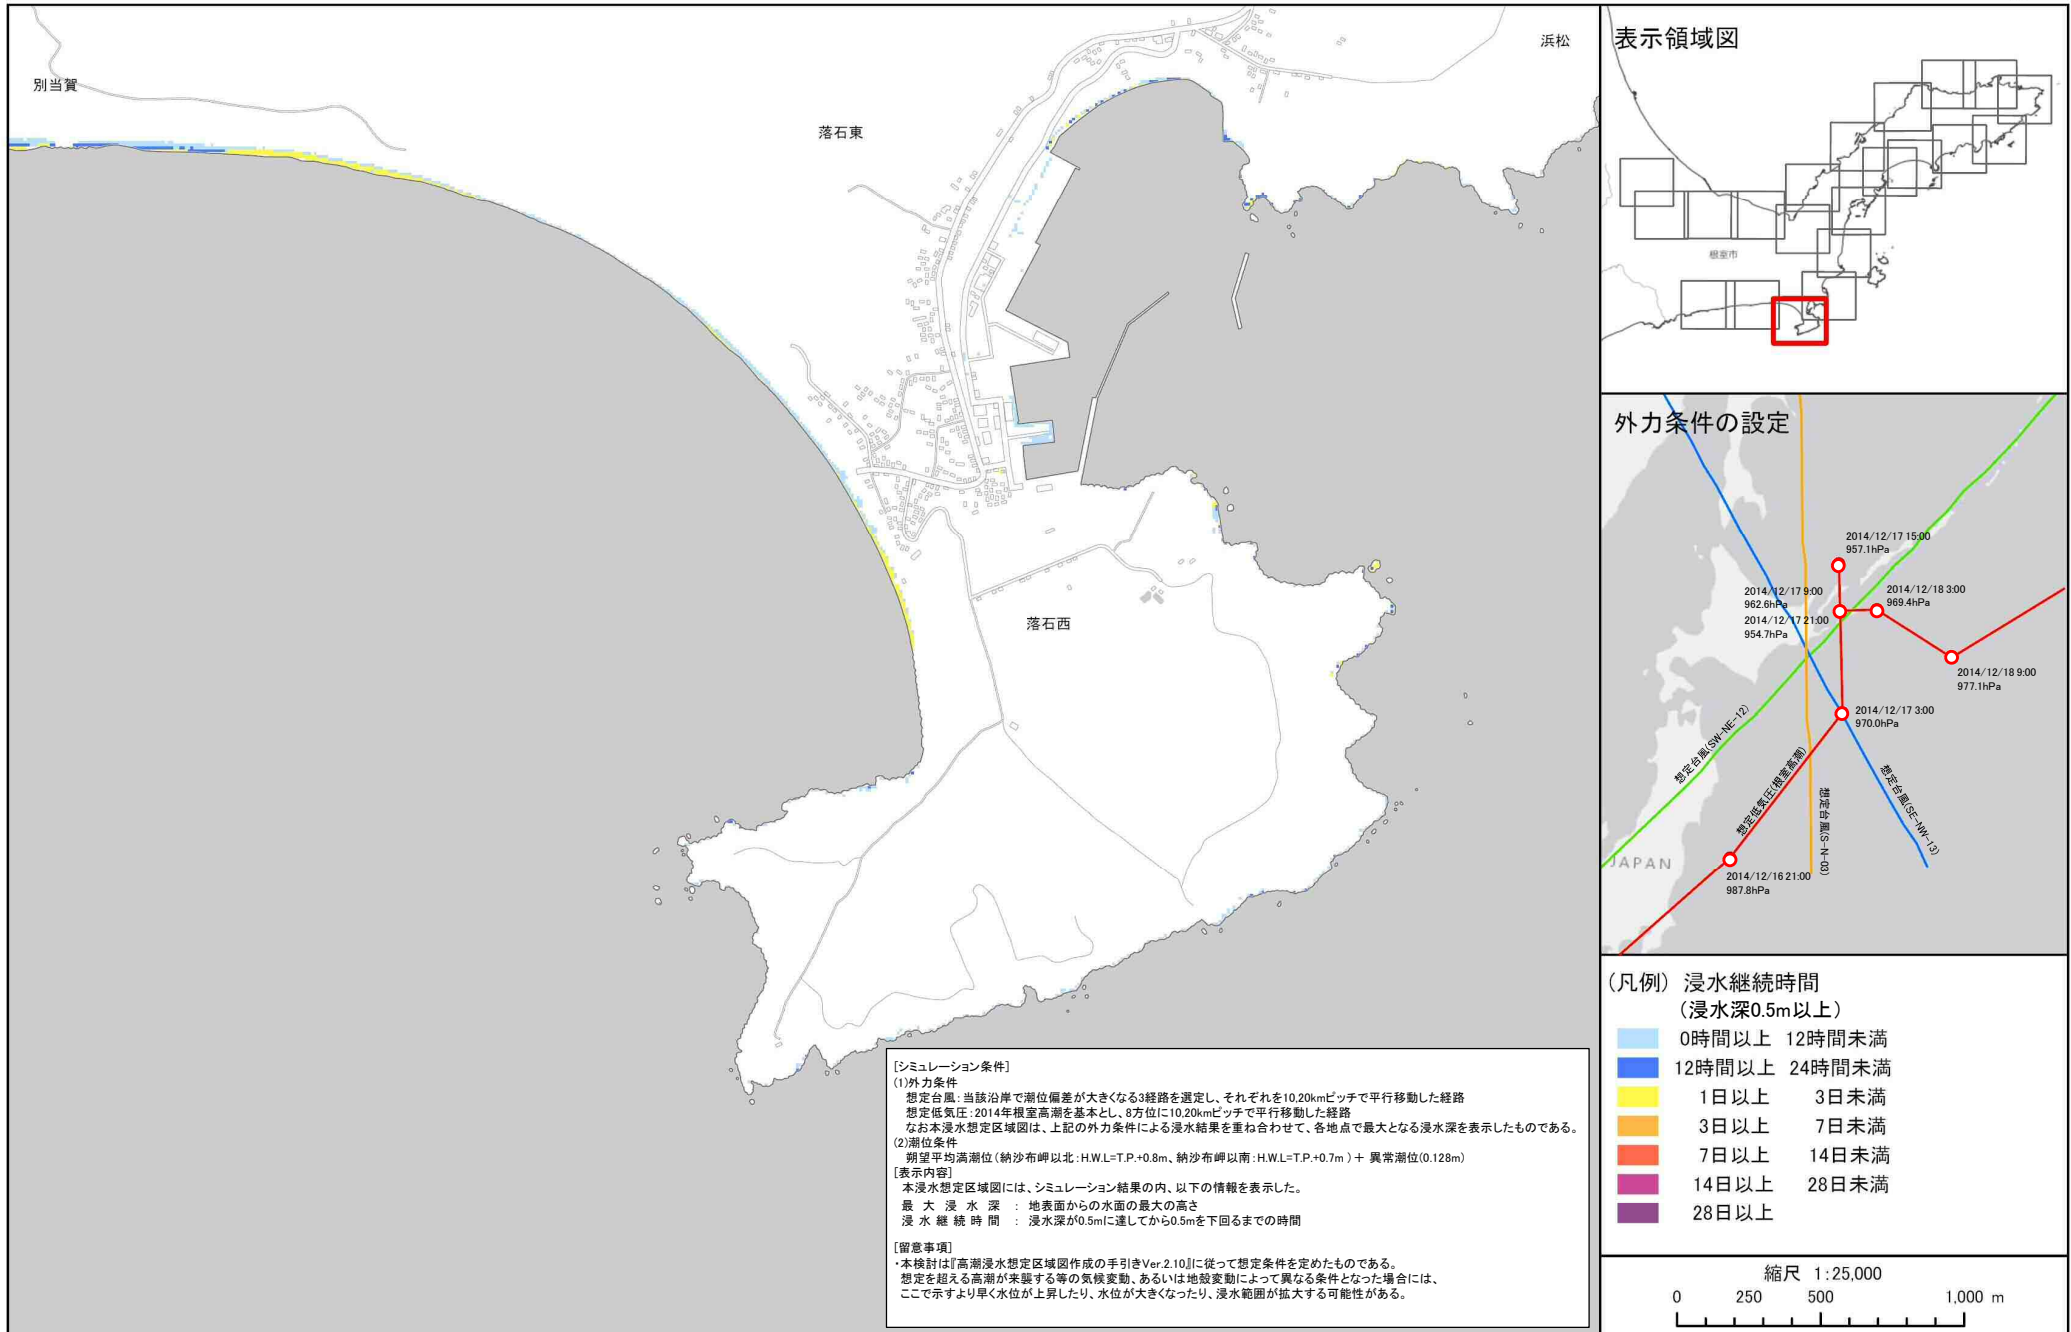

[シミュレーション条件]


(1)外力条件
 想定台風：当該沿岸で潮位偏差が大きくなる3経路を選定し、それぞれを10.20kmピッチで平行移動した経路
 想定低気圧：2014年根室高潮を基本とし、8方位に10.20kmピッチで平行移動した経路
 なお本浸水想定区域図は、上記の外力条件による浸水結果を重ね合わせて、各地点で最大となる浸水深を表示したものである。

(2)潮位条件
 潮位平均満潮位（納沙布岬以北：H.W.L=T.P.+0.8m、納沙布岬以南：H.W.L=T.P.+0.7m）+ 異常潮位(0.128m)

[表示内容]
 本浸水想定区域図には、シミュレーション結果の内、以下の情報を表示した。
 最大浸水深：地表面からの水面の最大の高さ
 浸水継続時間：浸水深が0.5mに達してから0.5mを下回るまでの時間




[留意事項]
 ・本検討は『高潮浸水想定区域図作成の手引きVer.2.10』に従って想定条件を定めたものである。
 想定を超える高潮が来襲する等の気候変動、あるいは地殻変動によって異なる条件となった場合には、
 ここで示すより早く水位が上昇したり、水位が大きくなったり、浸水範囲が拡大する可能性がある。

- (凡例) 浸水継続時間**
 (浸水深0.5m以上)
- 0時間以上 12時間未満
 - 12時間以上 24時間未満
 - 1日以上 3日未満
 - 3日以上 7日未満
 - 7日以上 14日未満
 - 14日以上 28日未満
 - 28日以上



※背景地図は、国土地理院ウェブサイト(<http://www.gsi.go.jp/kiban/>)の基礎地図情報を基に作成したものである。

高潮浸水想定区域図（浸水継続時間） 【根室市 20 / 21】

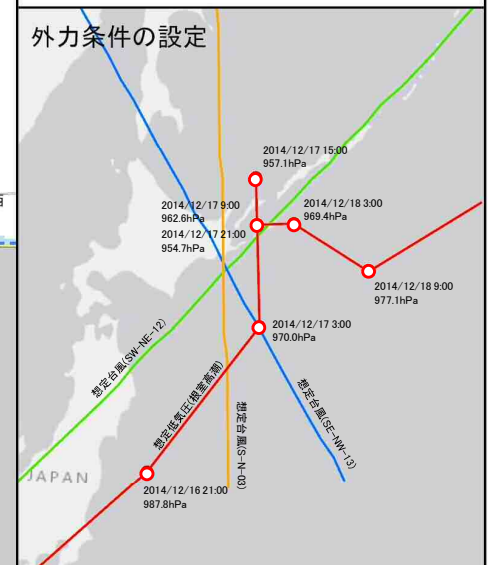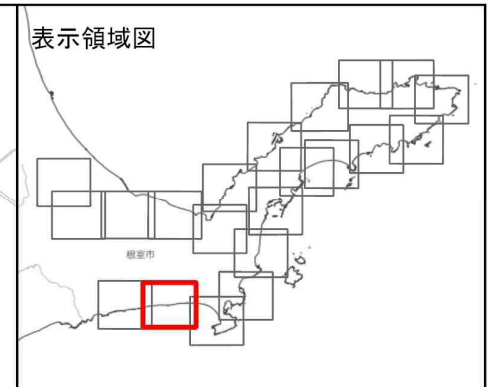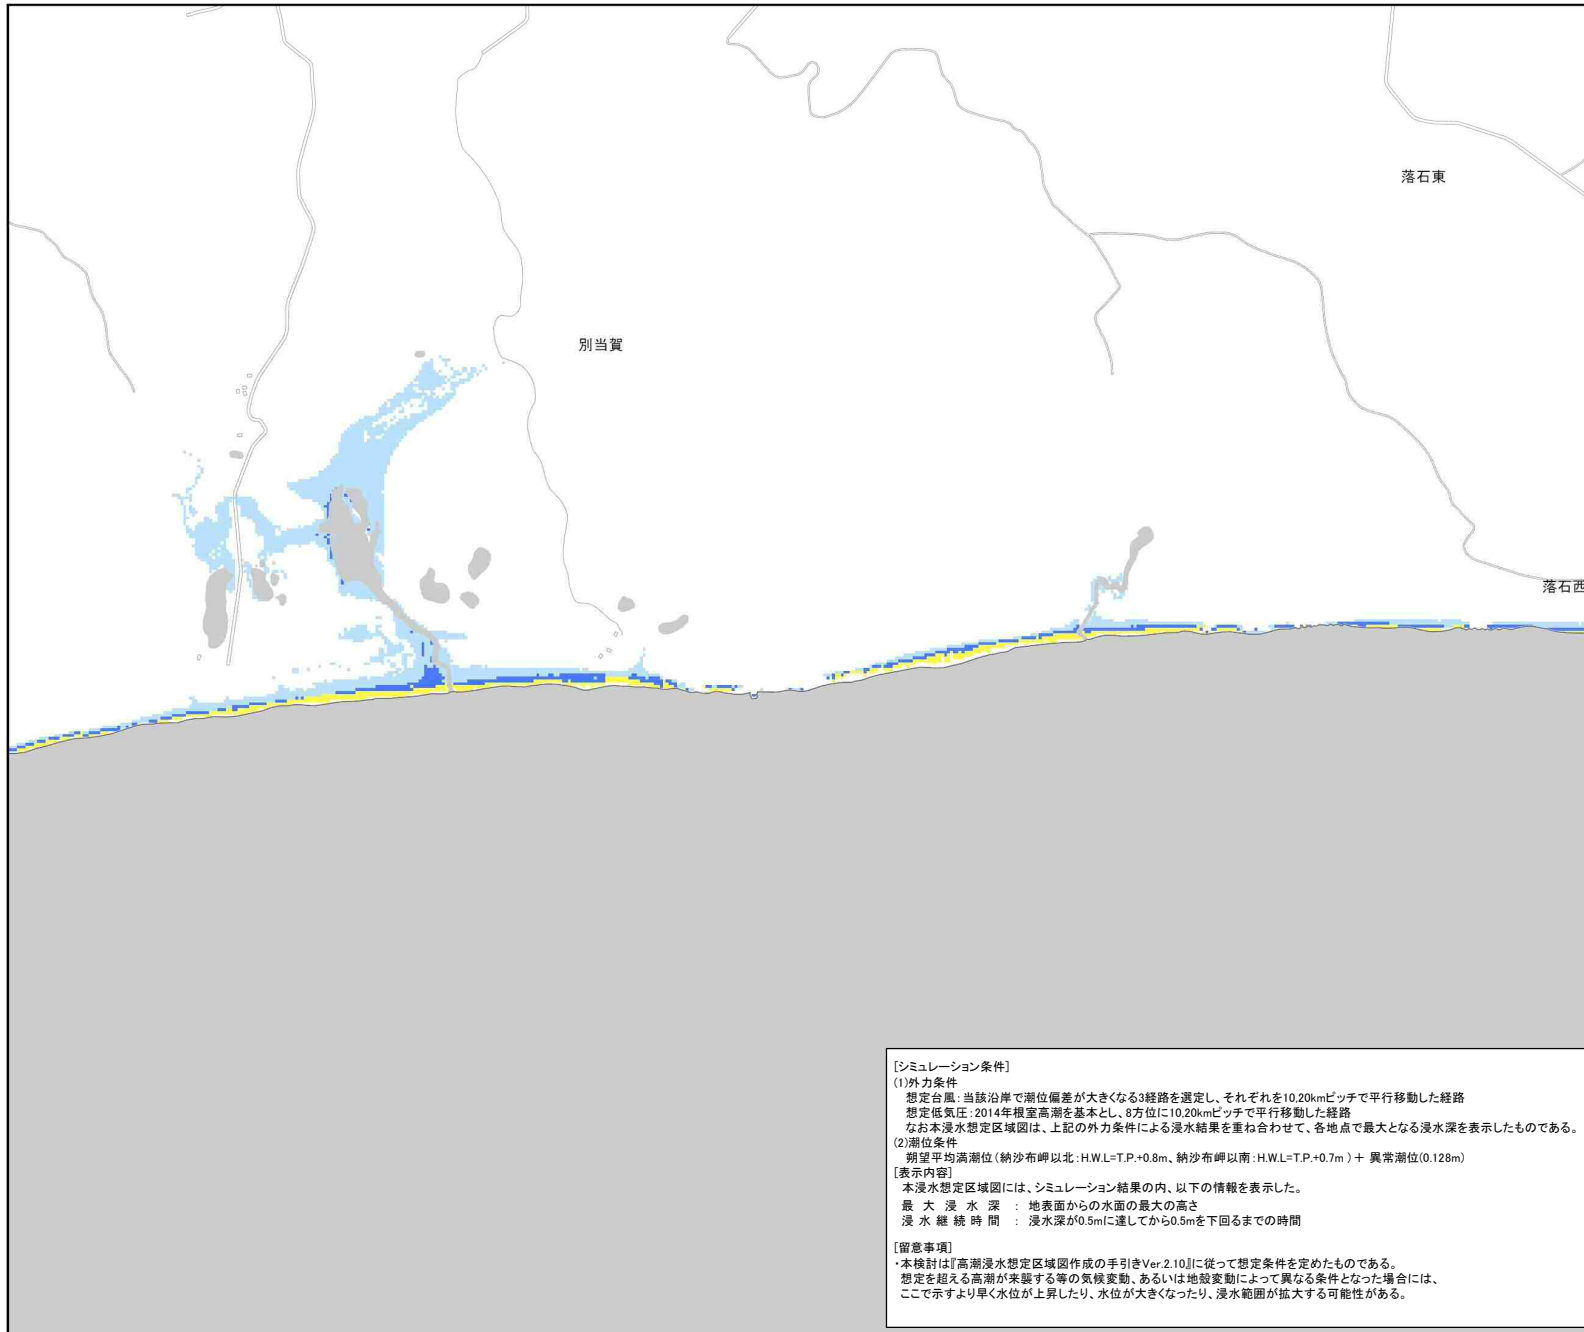


[シミュレーション条件]

(1)外力条件
 想定台風：当該沿岸で潮位偏差が大きくなる3経路を選定し、それぞれを10.20kmピッチで平行移動した経路
 想定低気圧：2014年根室高潮を基本とし、8方位に10.20kmピッチで平行移動した経路
 なお本浸水想定区域図は、上記の外力条件による浸水結果を重ね合わせて、各地点で最大となる浸水深を表示したものである。

(2)潮位条件
 潮位平均満潮位（納沙布岬以北：H.W.L=T.P.+0.8m、納沙布岬以南：H.W.L=T.P.+0.7m）+ 異常潮位(0.128m)

[表示内容]
 本浸水想定区域図には、シミュレーション結果の内、以下の情報を表示した。
 最大浸水深：地表面からの水面の最大の高さ
 浸水継続時間：浸水深が0.5mに達してから0.5mを下回るまでの時間

[留意事項]
 ・本検討は『高潮浸水想定区域図作成の手引きVer.2.10』に従って想定条件を定めたものである。
 ・想定を超える高潮が来襲する等の気候変動、あるいは地震変動によって異なる条件となった場合には、
 ここで示すより早く水位が上昇したり、水位が大きくなったり、浸水範囲が拡大する可能性がある。

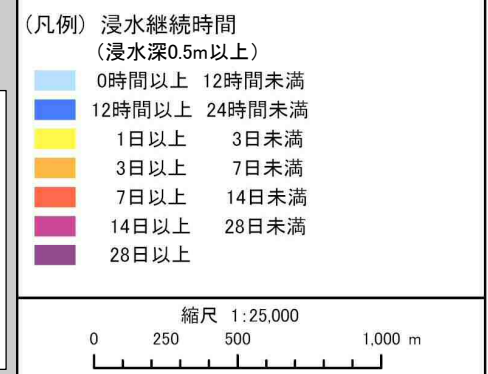


※背景地図は、国土地理院ウェブサイト(<http://www.gsi.go.jp/kiban/>)の基礎地図情報を基に作成したものである。

高潮浸水想定区域図（浸水継続時間）


【根室市 21 / 21】



表示領域図

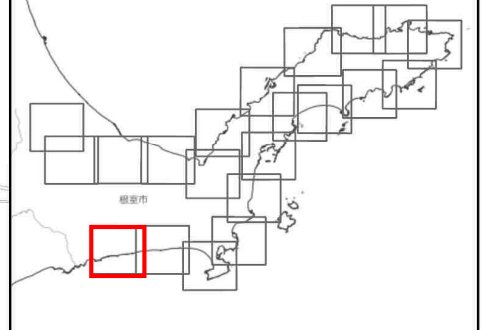


外力条件の設定

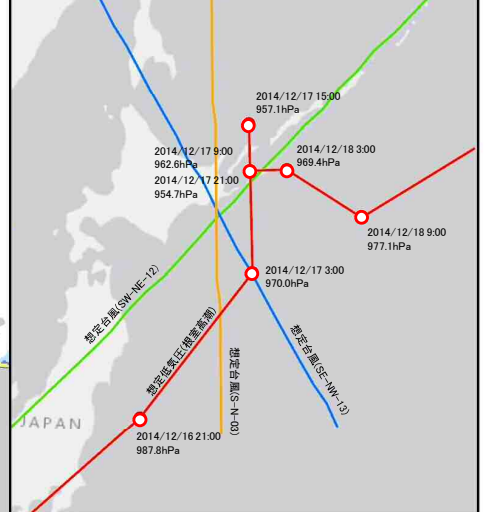

(凡例) 浸水継続時間
(浸水深0.5m以上)

- 0時間以上 12時間未満
- 12時間以上 24時間未満
- 1日以上 3日未満
- 3日以上 7日未満
- 7日以上 14日未満
- 14日以上 28日未満
- 28日以上



※背景地図は、国土地理院ウェブサイト(<http://www.gsi.go.jp/kiban/>)の基礎地図情報を基に作成したものである。