


低気圧の影響に伴う停電の状況について (10時15分現在)

1. 全道の停電状況

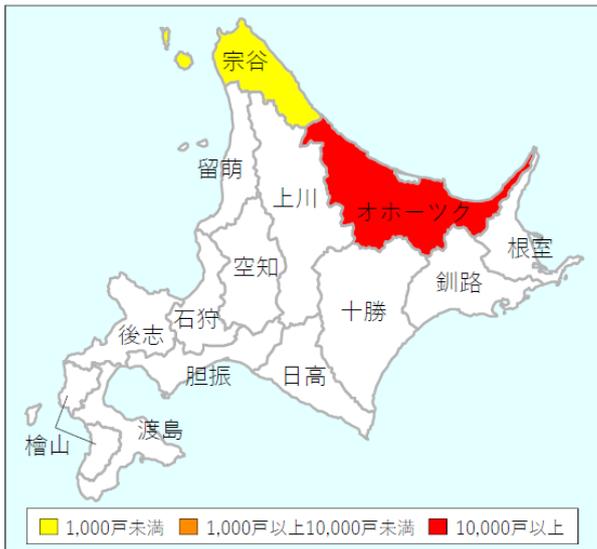

振興局名	現在の停電戸数
宗谷総合振興局	約300戸
オホーツク総合振興局	約19,160戸
全道計	約19,460戸

※ 停電戸数は10戸単位に切り上げて表示しているため、振興局別、市区町村別、発生時間別それぞれの合計が一致しない場合があります。

宗谷総合振興局

**本日 12 時頃**復旧見込み


オホーツク総合振興局

**送電線は本日 昼頃**復旧見込み

**配電線は本日 15 時頃**復旧見込み

2. 紋別地域の停電の状況


昨日までに発生した停電については、紋別線の復旧により順次停電解消を進めていましたが、本日 6 時 57 分に発生した紋別線の事故により、紋別市・興部町・雄武町を中心に約 19000 戸の停電が発生しました。事故発生後、直ちに社員や工事関係者を最大限動員し、事故箇所の特定並びに設備状況の確認に取り組み、現在、事故箇所を発見しています。引き続き、他に事故箇所がないか調査するとともに、事故箇所の早期復旧に全力を挙げていきます。

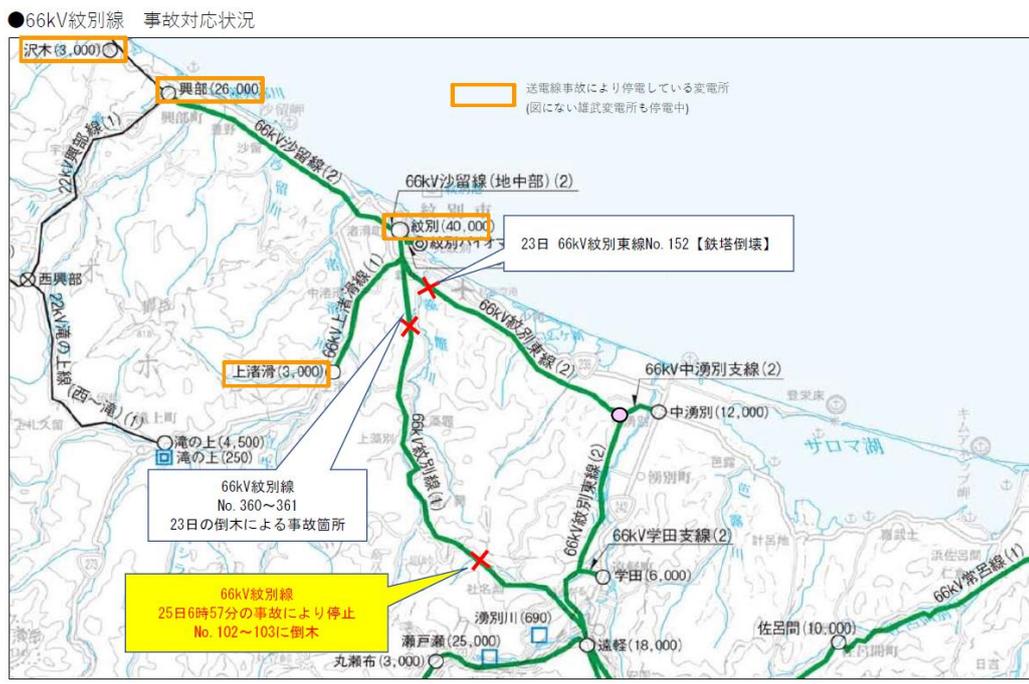

### 3. 紋別東線の復旧予定

紋別東線の鉄塔が倒壊したことにより、現在、紋別変電所は、紋別線1回線にて供給しております。現在、鉄塔が倒壊した箇所を仮の支持物を用いて接続する工事をすすめており、工事完了は12月28日を目途としております。この工事が完了すると、紋別変電所は、送電線2ルートによる供給となります。

さらに、倒壊した鉄塔を撤去し、新たな鉄塔を3月上旬までに建設し、送電線の本復旧を進める予定です。これにより、紋別変電所への供給は、2ルート3回線となります。

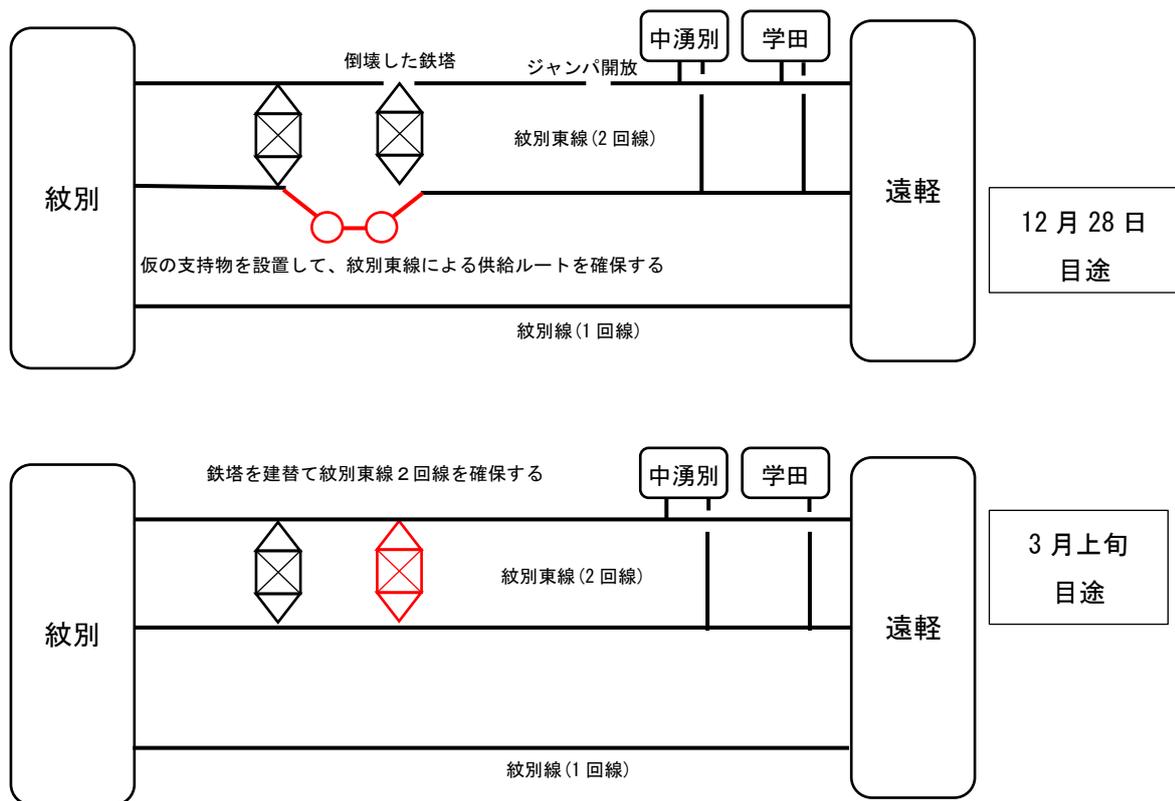

以上